



# 操作手册

## Levelflex FMP53

### PROFIBUS PA 通信

导波雷达液位计

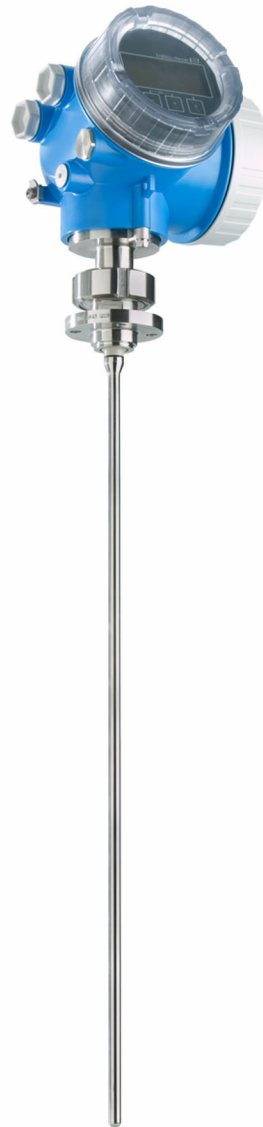

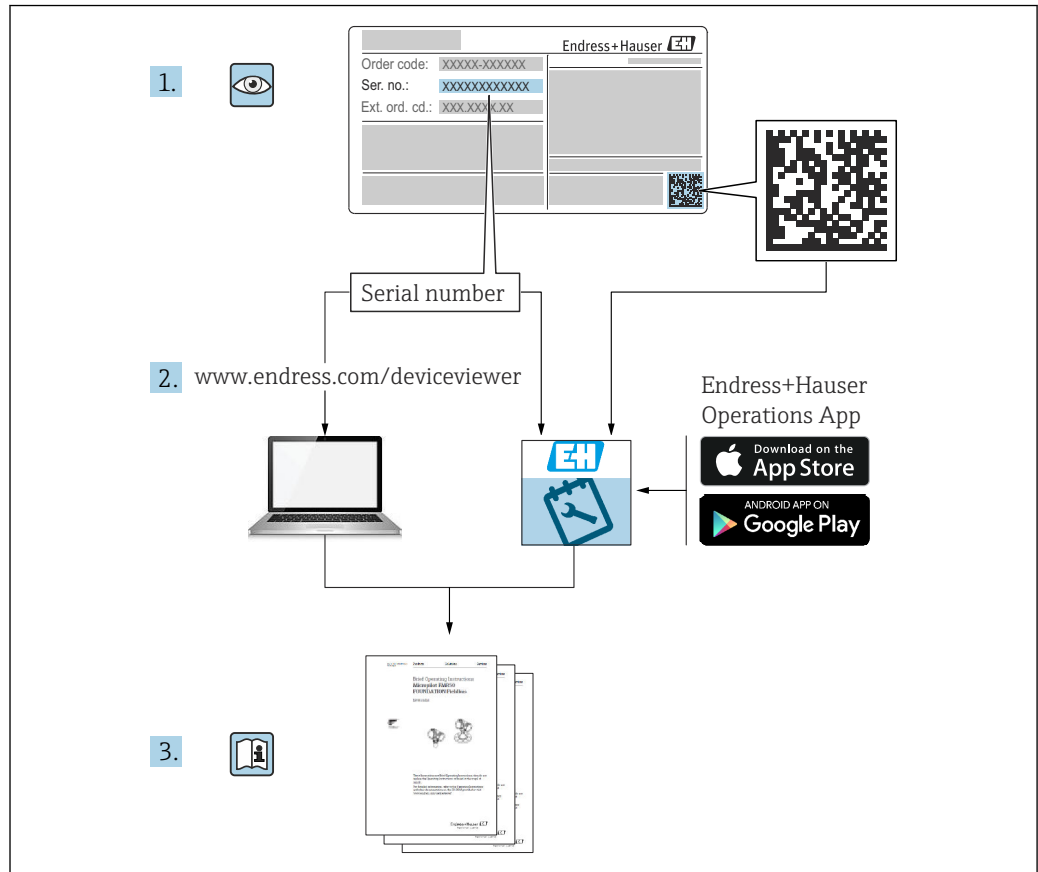

A0023555

# 目录

<b>1</b>	<b>重要文档信息</b> .....	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>电气连接</b> .....	<b>31</b>
1.1	文档用途 .....	5	7.1	接线要求 .....	31
1.2	信息图标 .....	5	7.1.1	接线端子分配 .....	31
1.2.1	安全图标 .....	5	7.1.2	电缆规格 .....	33
1.2.2	电气图标 .....	5	7.1.3	设备插头 .....	33
1.2.3	工具图标 .....	5	7.1.4	电源 .....	34
1.2.4	特定信息图标和图例 .....	6	7.1.5	过电压保护 .....	34
1.3	文档资料 .....	6	7.2	连接设备 .....	35
1.3.1	《技术资料》 (TI) .....	6	7.2.1	打开盖板 .....	35
1.3.2	《简明操作指南》 (KA) .....	7	7.2.2	连接 .....	35
1.3.3	《安全指南》 (XA) .....	7	7.2.3	压簧式接线端子 .....	36
1.3.4	《功能安全手册》 (FY) .....	7	7.2.4	关闭接线腔盖 .....	36
1.4	术语和缩写 .....	7	7.3	连接后检查 .....	36
1.5	注册商标 .....	8	<b>8</b>	<b>操作方式</b> .....	<b>38</b>
<b>2</b>	<b>基本安全指南</b> .....	<b>9</b>	8.1	概述 .....	38
2.1	人员要求 .....	9	8.1.1	现场操作 .....	38
2.2	指定用途 .....	9	8.1.2	通过分离型显示与操作单元 FHX50 操作 .....	39
2.3	工作场所安全 .....	9	8.1.3	远程操作 .....	39
2.4	操作安全 .....	10	8.2	操作菜单的结构和功能 .....	40
2.5	产品安全 .....	10	8.2.1	操作菜单结构 .....	40
2.5.1	CE 标志 .....	10	8.2.2	用户角色及其访问权限 .....	41
2.5.2	EAC 符合性声明 .....	10	8.2.3	数据访问安全性 .....	41
<b>3</b>	<b>产品描述</b> .....	<b>11</b>	8.3	显示与操作单元 .....	45
3.1	产品设计 .....	11	8.3.1	显示 .....	45
3.1.1	Levelflex FMP53 .....	11	8.3.2	操作单元 .....	48
3.1.2	电子腔外壳 .....	12	8.3.3	输入数字和文本 .....	49
<b>4</b>	<b>到货验收和产品标识</b> .....	<b>13</b>	8.3.4	打开文本菜单 .....	50
4.1	到货验收 .....	13	8.3.5	显示与操作单元上的包络线显示 .....	51
4.2	产品标识 .....	13	<b>9</b>	<b>集成至 PROFIBUS 网络中</b> .....	<b>51</b>
4.2.1	铭牌 .....	14	9.1	设备数据库文件概述 (GSD) .....	51
<b>5</b>	<b>储存和运输</b> .....	<b>15</b>	9.2	设置设备地址 .....	52
5.1	储存温度 .....	15	9.2.1	硬件地址设定 .....	52
5.2	将产品运输至测量点 .....	15	9.2.2	软件地址设定 .....	52
<b>6</b>	<b>安装</b> .....	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>通过调试向导调试</b> .....	<b>53</b>
6.1	安装要求 .....	16	<b>11</b>	<b>通过操作菜单调试</b> .....	<b>54</b>
6.1.1	正确安装位置 .....	16	11.1	功能检查 .....	54
6.1.2	安装在狭小空间中 .....	18	11.2	设置显示语言 .....	54
6.1.3	有关探头机械负载的注意事项 .....	20	11.3	液位测量设置 .....	55
6.1.4	特殊安装条件 .....	21	11.4	记录参考包络线 .....	57
6.2	安装测量仪表 .....	27	11.5	设置现场显示单元 .....	58
6.2.1	工具清单 .....	27	11.5.1	液位测量仪表的现场显示单元的出 厂设置 .....	58
6.2.2	安装“分体式传感器”型仪表 .....	27	11.5.2	调节现场显示单元 .....	58
6.2.3	旋转变送器外壳 .....	28	11.6	设置管理 .....	59
6.2.4	旋转显示单元 .....	29	11.7	保护设置, 防止未经授权的修改 .....	60
6.3	安装后检查 .....	30			

<b>12</b>	<b>诊断和故障排除</b> .....	<b>61</b>	16.4.2	“事件日志”子菜单 .....	150
12.1	常规故障排除 .....	61	16.4.3	“设备信息”子菜单 .....	151
12.1.1	常见错误 .....	61	16.4.4	“测量值”子菜单 .....	153
12.1.2	参数设置错误 .....	62	16.4.5	“Analog input 1 ... 6”子菜单 .....	155
12.2	通过现场显示单元查看诊断信息 .....	63	16.4.6	“数据日志”子菜单 .....	157
12.2.1	诊断信息 .....	63	16.4.7	“仿真”子菜单 .....	160
12.2.2	查看补救措施 .....	65	16.4.8	“设备检查”子菜单 .....	164
12.3	调试软件中的诊断事件 .....	66	16.4.9	“Heartbeat”子菜单 .....	166
12.4	诊断列表 .....	67			
12.5	诊断事件列表 .....	68	<b>索引</b> .....		<b>167</b>
12.6	事件日志 .....	69			
12.6.1	事件历史 .....	69			
12.6.2	筛选事件日志 .....	70			
12.6.3	信息事件概述 .....	70			
12.7	固件更新历史 .....	72			
<b>13</b>	<b>维护</b> .....	<b>73</b>			
13.1	外部清洁 .....	73			
13.2	日常清洗指南 .....	73			
13.3	清洁探头 .....	73			
13.3.1	在罐体中清洁探头 .....	73			
13.3.2	在罐体外清洁探头 .....	74			
<b>14</b>	<b>维修</b> .....	<b>75</b>			
14.1	概述 .....	75			
14.1.1	维修理念 .....	75			
14.1.2	防爆型设备的维修 .....	75			
14.1.3	更换电子模块 .....	75			
14.1.4	更换设备 .....	75			
14.2	备件 .....	75			
14.3	返厂 .....	76			
14.4	处置 .....	76			
<b>15</b>	<b>附件</b> .....	<b>77</b>			
15.1	设备专用附件 .....	77			
15.1.1	防护罩 .....	77			
15.1.2	电子腔外壳安装架 .....	78			
15.1.3	焊接接头 .....	78			
15.1.4	保护罩 .....	79			
15.1.5	标定套件 .....	79			
15.1.6	分离型显示单元 FHX50 .....	79			
15.1.7	过电压保护单元 .....	80			
15.1.8	HART 设备的蓝牙模块 BT10 .....	81			
15.2	通信专用附件 .....	82			
15.3	服务专用附件 .....	82			
15.4	系统产品 .....	82			
<b>16</b>	<b>操作菜单</b> .....	<b>83</b>			
16.1	操作菜单概述 (显示模块) .....	83			
16.2	操作菜单概述 (调试软件) .....	90			
16.3	“设置”菜单 .....	97			
16.3.1	“干扰抑制”向导 .....	104			
16.3.2	“Analog input 1 ... 6”子菜单 .....	105			
16.3.3	“高级设置”子菜单 .....	107			
16.4	“诊断”菜单 .....	147			
16.4.1	“诊断列表”子菜单 .....	149			

# 1 重要文档信息

## 1.1 文档用途

文档包含设备生命周期内各个阶段所需的所有信息：从产品标识、到货验收和储存，至安装、电气连接、操作和调试，以及故障排除、维护和废弃。

## 1.2 信息图标

### 1.2.1 安全图标



**危险**

危险状况警示图标。疏忽会导致人员严重或致命伤害。



**警告**

危险状况警示图标。疏忽可能导致人员严重或致命伤害。



**小心**

危险状况警示图标。疏忽可能导致人员轻微或中等伤害。



**注意**

操作和其他影响提示信息图标。不会导致人员伤害。

### 1.2.2 电气图标



交流电



直流电和交流电



直流电



接地连接

从操作员的角度而言，表示通过接地系统可靠接地的接地端。

#### ⊕ 保护性接地 (PE)

建立任何其他连接之前，必须确保接地端已经可靠接地。

设备内外部均有接地端：

- 内部接地端：保护接地端已连接至电源。
- 外部接地端：设备已连接至工厂接地系统。

### 1.2.3 工具图标



十字螺丝刀



一字螺丝刀



梅花螺丝刀



内六角扳手



开口扳手

### 1.2.4 特定信息图标和图例



**允许**  
允许的操作、过程或动作



**推荐**  
推荐的操作、过程或动作



**禁止**  
禁止的操作、过程或动作



**提示**  
附加信息



参见文档



参考图



提示信息或重要分步操作

**1、2、3**

操作步骤



操作结果



外观检查



通过调试软件操作



写保护参数

**1、2、3 ...**

部件号

**A、B、C ...**

视图



**安全指南**  
遵守相关《操作手册》中的安全指南



**连接电缆的耐温能力**  
连接电缆的最低耐温值

## 1.3 文档资料

登陆 Endress+Hauser 公司网站 ([www.endress.com/downloads](http://www.endress.com/downloads)) 的下载区下载下列文档资料:



配套技术文档资料的查询方式如下:

- 设备浏览器 ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)) : 输入铭牌上的序列号
- 在 Endress+Hauser Operations app 中: 输入铭牌上的序列号或扫描铭牌上的二维码。

### 1.3.1 《技术资料》 (TI)

#### 设计规划指南

文档包含设备的所有技术参数、附件和可以随设备一起订购的其他产品的简要说明。


### 1.3.2 《简明操作指南》 (KA)

#### 引导用户快速获取首个测量值

文档包含所有必要信息，从到货验收到初始调试。


### 1.3.3 《安全指南》 (XA)

防爆型设备都有配套《安全指南》(XA)。防爆手册是《操作手册》的组成部分。

 设备铭牌上标识有配套《安全指南》(XA)的文档资料代号。

### 1.3.4 《功能安全手册》 (FY)

取决于 SIL 认证，《功能安全手册》(FY)是《操作手册》的组成部分，同时还可作为《技术资料》和《安全指南》(ATEX 认证型仪表)的配套文档资料。

 《功能安全手册》(FY)中规定了实现保护功能所需满足的不同要求。

## 1.4 术语和缩写

#### BA

《操作手册》

#### KA

《简明操作指南》

#### TI

《技术资料》

#### SD

《特殊文档》

#### XA

《安全指南》

#### PN

标称压力

#### MWP

最大工作压力

MWP 标识在铭牌上。

#### ToF

行程时间

#### $\epsilon_r$ (Dk 值)

相对介电常数

#### PLC

可编程逻辑控制器

#### CDI

通用数据接口

#### BD

盲区；无法对盲区内的信号进行分析

#### PLC

可编程逻辑控制器

#### CDI

通用数据接口

#### PFS

脉冲频率状态（开关量输出）

## 1.5 注册商标

### **PROFIBUS®**

PROFIBUS 用户组织的注册商标（德国卡尔斯鲁厄）

### **Bluetooth®**

Bluetooth®文字和图标是 Bluetooth SIG 公司的注册商标，Endress+Hauser 获得准许使用权。其他注册商标和商标名分别归相关公司所有。

### **Apple®**

Apple、Apple 图标、iPhone 和 iPod touch 是苹果公司的注册商标，已在美国和其他国家注册登记。App Store 是苹果公司的服务商标。

### **Android®**

Android、Google Play 和 Google Play 图标是谷歌公司的注册商标。

### **KALREZ®, VITON®**

杜邦高性能弹性体有限公司的注册商标（美国威尔明顿）

### **TEFLON®**

美国杜邦公司的注册商标（美国威尔明顿）

### **TRI-CLAMP®**

拉迪士金工公司的注册商标（美国基诺沙）



## 2 基本安全指南

### 2.1 人员要求

执行安装、调试、诊断和维护操作的人员必须符合下列要求:

- ▶ 经培训的合格专业人员必须具有执行特定功能和任务的资质。
- ▶ 经工厂厂方/操作员授权。
- ▶ 熟悉联邦/国家法规。
- ▶ 开始操作前, 专业人员必须事先阅读并理解《操作手册》、补充文档和证书中(取决于实际应用)的各项规定。
- ▶ 遵守操作指南和基本条件要求。

操作人员必须符合下列要求:

- ▶ 经工厂厂方/操作员针对任务要求的指导和授权。
- ▶ 遵守手册中的指南。

### 2.2 指定用途

#### 应用和介质

本档中介绍的测量设备仅可用于液体的液位测量。取决于具体订购型号, 测量设备还可以测量易爆、易燃、有毒和氧化介质。

遵守“技术参数”中列举的限定值要求, 以及指南和补充文档资料中列举的使用条件要求, 测量仪表只能测量下列参数:

- ▶ 过程变量测量值: 物位
- ▶ 过程变量计算值: 任意形状容器中介质的体积或质量 (通过线性化功能, 基于物位进行计算)

为了确保使用周期内的测量设备始终能正常工作, 请注意:

- ▶ 测量设备的接液部件材质必须能够耐受介质腐蚀。
- ▶ 遵守“技术参数”章节中规定的限定值要求。

#### 使用错误

使用不当或用于非指定用途导致的设备损坏, 制造商不承担任何责任。

临界工况:

- ▶ 测量特殊流体和清洗液时, Endress+Hauser 十分乐意帮助您核实接液部件材质的耐腐蚀性, 但对此不做任何担保, 不承担任何责任。

#### 其他风险

在操作过程中, 与介质的热交换和电子部件自身的功率消耗可能导致电子腔外壳及其内置部件的温度升高至 80 °C (176 °F), 例如显示模块、主要电子模块和输入/输出电子模块。在测量过程中, 传感器温度可能会接近介质温度。

存在过热表面导致烫伤的危险!

- ▶ 测量高温介质时, 确保已采取防护措施避免发生接触性烫伤。

### 2.3 工作场所安全

操作设备时:

- ▶ 遵守联邦或国家规定, 穿戴人员防护装置。

使用可拆分杆式探头时, 介质可能会渗入各段探杆的连接接头中。拧松各段探杆的连接接头时, 可能发生介质泄漏。测量危险介质时 (例如腐蚀性介质或有毒介质), 可能导致人员受伤。

- ▶ 松开各段探杆的连接接头: 根据被测介质类型选择并穿戴合适的防护装置。

## 2.4 操作安全

存在人员受伤的风险!

- ▶ 只有完全满足技术规范且无错误和故障时才能操作设备。
- ▶ 操作员有责任确保设备无故障运行。

### 改装设备

如果未经授权，禁止改装设备，改装会导致不可预见的危险：

- ▶ 如需改装，请咨询制造商。

### 维修

确保设备始终安全、可靠运行：

- ▶ 未经明确许可，禁止修理设备。
- ▶ 遵守联邦/国家法规中的电子设备修理准则。
- ▶ 仅允许使用制造商的原装备件和附件。

### 危险区

在危险区中使用设备时（例如防爆要求、压力容器安全），应避免人员受伤或装置损坏危险：

- ▶ 对照铭牌检查订购的设备是否允许在危险区中使用。
- ▶ 注意单独成册的补充文档中列举的技术参数，补充文档是《操作手册》的组成部分。

## 2.5 产品安全

测量设备基于工程实践经验设计，符合最严格的安全要求。通过出厂测试，可以安全工作。设备满足常规安全标准和法规要求。

### 注意

在潮湿环境中打开设备后，防护等级不再有效。

- ▶ 如果在潮湿环境中打开设备，铭牌上标识的防护等级不再有效，这可能会影响设备的安全运行。

### 2.5.1 CE 标志

测量系统符合适用欧盟指令的法律要求。详细信息参见相应 EU 符合性声明和适用标准。

制造商确保贴有 CE 标志的设备均成功通过了所需测试。

### 2.5.2 EAC 符合性声明


测量系统符合 EAC 准则的法律要求。详细信息参见相应 EAC 符合性声明和适用标准。

制造商确保贴有 EAC 标志的设备均成功通过了所需测试。

## 3 产品描述

### 3.1 产品设计

#### 3.1.1 Levelflex FMP53

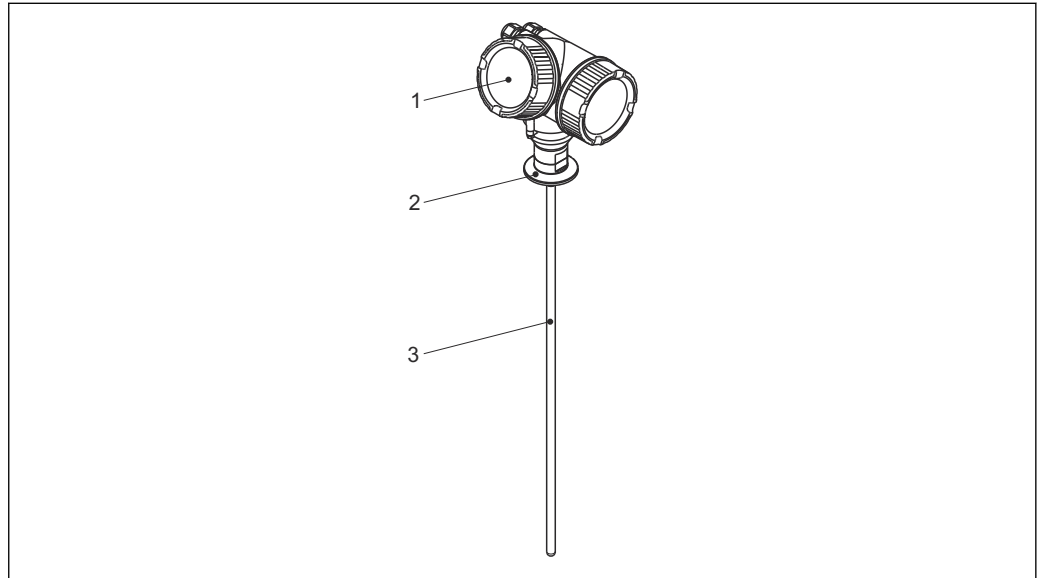


A0013421

图 1 Levelflex 的结构示意图

- 1 电子腔外壳
- 2 过程连接
- 3 杆式探头

### 3.1.2 电子腔外壳

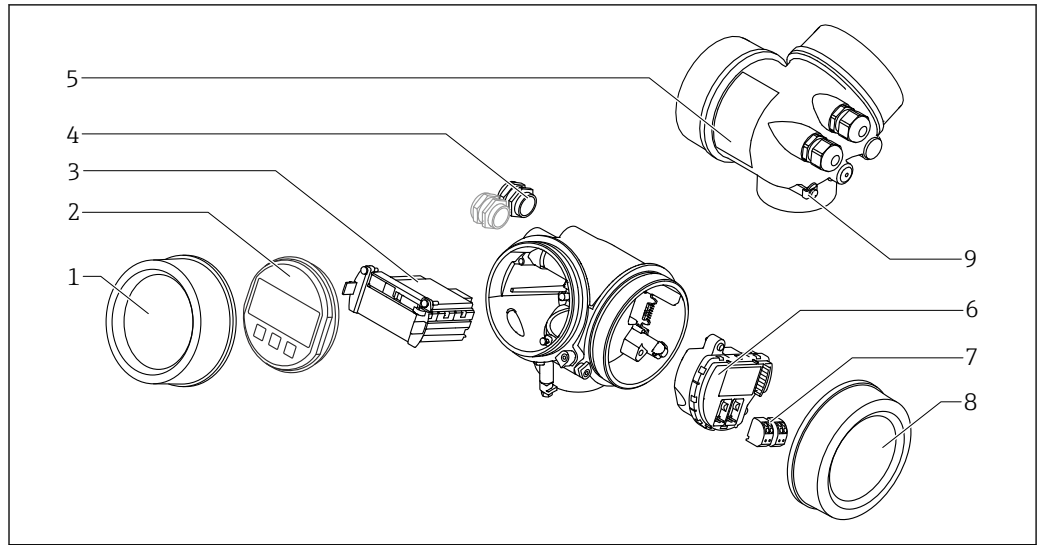

A0012422

图 2 电子腔外壳结构示意图

- 1 电子腔盖
- 2 显示模块
- 3 主要电子模块
- 4 缆塞 (1 个或 2 个, 与仪表型号相关)
- 5 铭牌
- 6 I/O 电子模块
- 7 接线端子 (可插拔的压簧式接线端子)
- 8 接线腔盖
- 9 接地端

## 4 到货验收和产品标识

### 4.1 到货验收

到货后需要进行下列检查：

- 发货清单上的订货号是否与产品粘贴标签上的订货号一致？
- 物品是否完好无损？
- 铭牌参数是否与发货清单上的订购信息一致？
- 如需要（参照铭牌）：包装中是否提供《安全指南》（XA）文档？




任一上述条件不满足时，请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

### 4.2 产品标识

测量设备的标识信息如下：

- 铭牌参数
- 订货号，标识发货清单上的订购选项
- 在 W@M 设备浏览器 ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)) 中输入铭牌上的序列号：显示测量设备的所有信息。
- 在 Endress+Hauser Operations App 中输入铭牌上的序列号，或使用 Endress+Hauser Operations App 扫描铭牌上的二维码（QR 码）：显示测量设备的所有信息。

### 4.2.1 铭牌

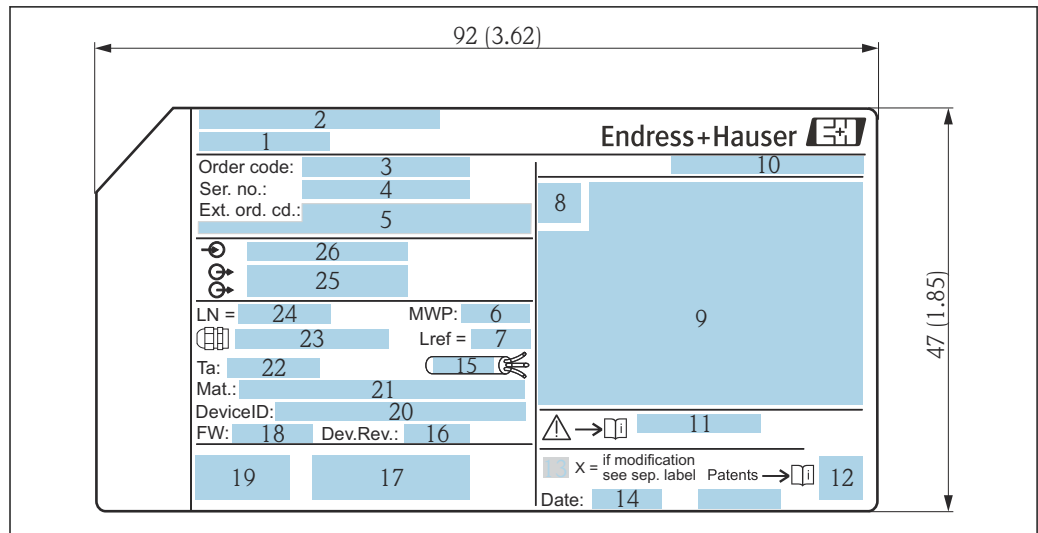

A0010725

图 3 Levelflex 的铭牌示意图；单位：mm (in)

- 1 设备名称
- 2 制造商地址
- 3 订货号
- 4 序列号
- 5 扩展订货号
- 6 过程压力
- 7 气相补偿参考距离
- 8 认证图标
- 9 认证和防爆参数
- 10 防护等级，例如 IP, NEMA
- 11 《安全指南》文档资料代号，例如 XA、ZD、ZE
- 12 二维码 (QR 码)
- 13 变更说明
- 14 生产日期：年-月
- 15 电缆允许温度范围
- 16 设备修订版本号 (Dev.Rev.)
- 17 其他设备信息 (证书、认证、通信协议)，例如 SIL、PROFIBUS
- 18 固件版本号 (FW)
- 19 CE 认证、C-Tick 认证
- 20 设备 ID
- 21 接液部件材质
- 22 允许环境温度 (T<sub>a</sub>)
- 23 螺纹缆塞尺寸
- 24 探头长度
- 25 信号输出
- 26 供电电压

**i** 铭牌上最多允许显示 33 位扩展订货号。如果扩展订货号位数超过 33 位，铭牌上不会显示第 34 位及后续订货号。进入设备操作菜单**扩展订货号 1 ... 3**参数，查看完整的扩展订货号

## 5 储存和运输

### 5.1 储存温度

- 允许储存温度:  $-40 \dots +80 \text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $-40 \dots +176 \text{ }^{\circ}\text{F}$ )
- 使用原包装。


### 5.2 将产品运输至测量点

#### 警告

外壳可能受损, 或杆式探头可能断裂。

存在人员受伤的风险!

- ▶ 使用原包装或借助过程连接将测量设备运输至测量点。
- ▶ 禁止将起吊设备 (吊绳、吊环等) 固定在外壳上或探头上, 应固定在过程连接上。注意设备重心, 避免意外倾倒或滑落。
- ▶ 设备重量超过  $18 \text{ kg}$  ( $39.6 \text{ lbs}$ ) 时, 遵照安全指南进行搬运操作 (IEC 61010 标准)。

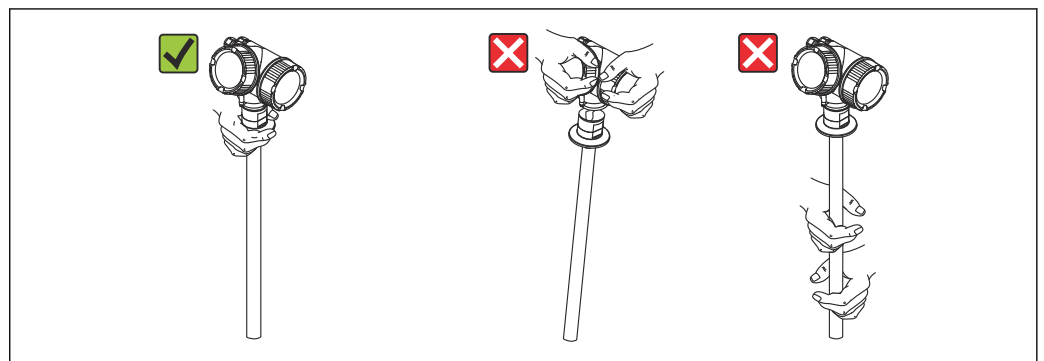


A0014267

## 6 安装

### 6.1 安装要求

#### 6.1.1 正确安装位置

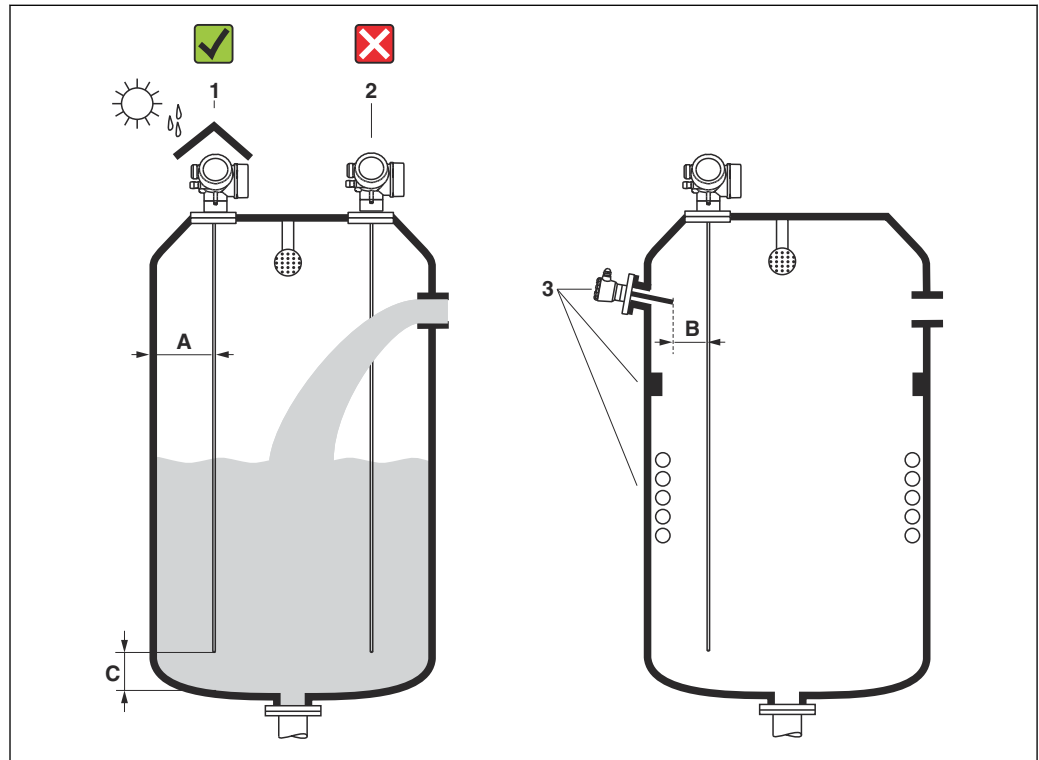

A0014130

图 4 Levelflex 的安装条件


#### 安装间距要求

- 罐壁与缆式探头间的距离 (A) :
  - 光滑金属罐壁: 大于 50 mm (2 in)
  - 塑料罐壁: 与安装在罐体外部的金属部件间的距离大于 300 mm (12 in)
- 杆式探头和罐体内部装置 (4) 间的距离 (B) 大于 300 mm (12 in)
- 同时安装多台 Levelflex 时:
  - 传感器间的最小轴向间距: 100 mm (3.94 in)
- 探头底部与罐底间的距离 (C) : 大于 10 mm (0.4 in)



**其他安装条件**


- 户外使用仪表需要同时安装防护罩 (1) , 为极端气候条件下工作的设备提供防护。
- 禁止将探头安装在进料区 (2) 中。

 需要在狭小空间内安装外壳时 (例如安装在混凝土罐顶) , 注意接线腔盖/电子腔盖与罐壁间的距离不得小于 100 mm (4 in) 。否则, 完成安装后无法打开接线腔盖/电子腔盖。

### 6.1.2 安装在狭小空间中

#### 安装带分体式探头的仪表

带分体式探头的仪表型号适用于安装在狭小空间中使用（产品选型表：探头设计）。这种情况下，电子腔外壳与探头分体安装。

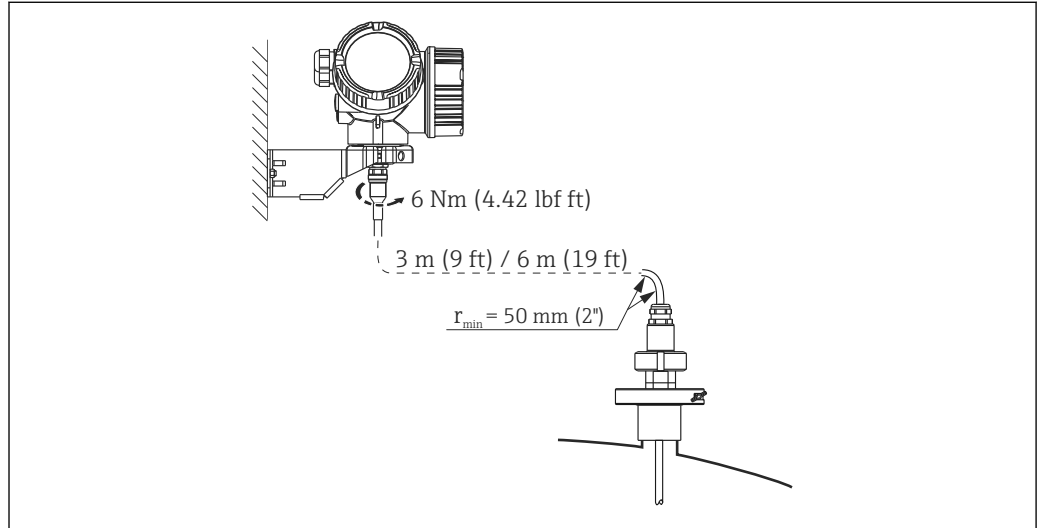


A0015109

- 出厂时连接电缆已安装在探头上。
  - 长度：3 m (9 ft)或 6 m (18 ft)
  - 最小弯曲半径：50 mm (2 inch)
- 电子腔外壳安装架为此类仪表的标准供货件。安装方式：
  - 墙装
  - 安装在 DN32...DN50 (1-1/4...2") 的立柱或管道上

**i** 探头、电子部件和连接电缆相互匹配，使用相同的序列号标识。连接部件的序列号必须完全一致。


### 可拆分探头

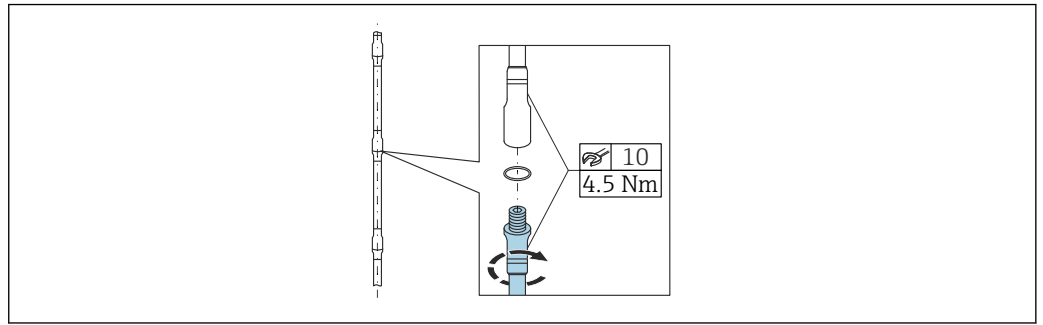

A0014166

需要在狭小空间中安装时（与罐顶间的距离较小），建议使用可拆分杆式探头（ $\text{Ø} 8 \text{ mm}$ ）。

- 最大探头长度为 6 m (19.68 ft)
- 最大横向负载能力为 10 Nm
- 探头可以拆分成数段，每段长度为：
  - 500 mm (20 in)
  - 1000 mm (40 in)
- 接头处使用 O 型圈无缝密封。

 为了避免探头表面受损：使用塑料表面的管道扳手安装杆式探头。

### 6.1.3 有关探头机械负载的注意事项

杆式探头的横向负载能力 (弯曲强度)

#### FMP53

**8 mm (0.31")杆式探头, 316L**

10 Nm

**8 mm (0.31")杆式探头, 316L, 可拆分**

10 Nm

介质流动产生的横向负载 (弯曲扭矩)

探头弯曲扭矩  $M$  的计算公式:

$$M = c_w \times \rho / 2 \times v^2 \times d \times L \times (L_N - 0.5 \times L)$$

其中:

$c_w$ : 摩擦系数

$\rho$  [kg/m<sup>3</sup>]: 介质密度

$v$  [m/s]: 介质流速, 垂直于杆式探头方向


$d$  [m]: 杆式探头直径

$L$  [m]: 物位


$L_N$  [m]: 探头长度

#### 计算实例

摩擦系数 $c_w$	0.9 (假定湍流 - 高雷诺数)
密度 $\rho$ [kg/m <sup>3</sup> ]	1000 (例如水)
探头直径 $d$ [m]	0.008
$L = L_N$	(恶劣工况中)

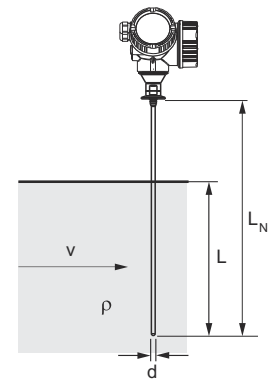


A0014175

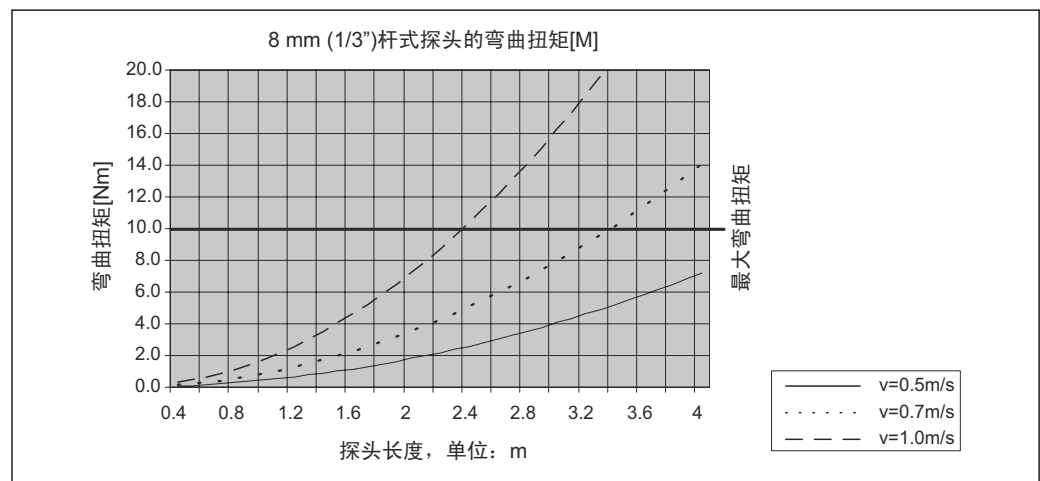

A0014182-ZH

### 6.1.4 特殊安装条件

#### 安装有探头清洗喷头的罐体

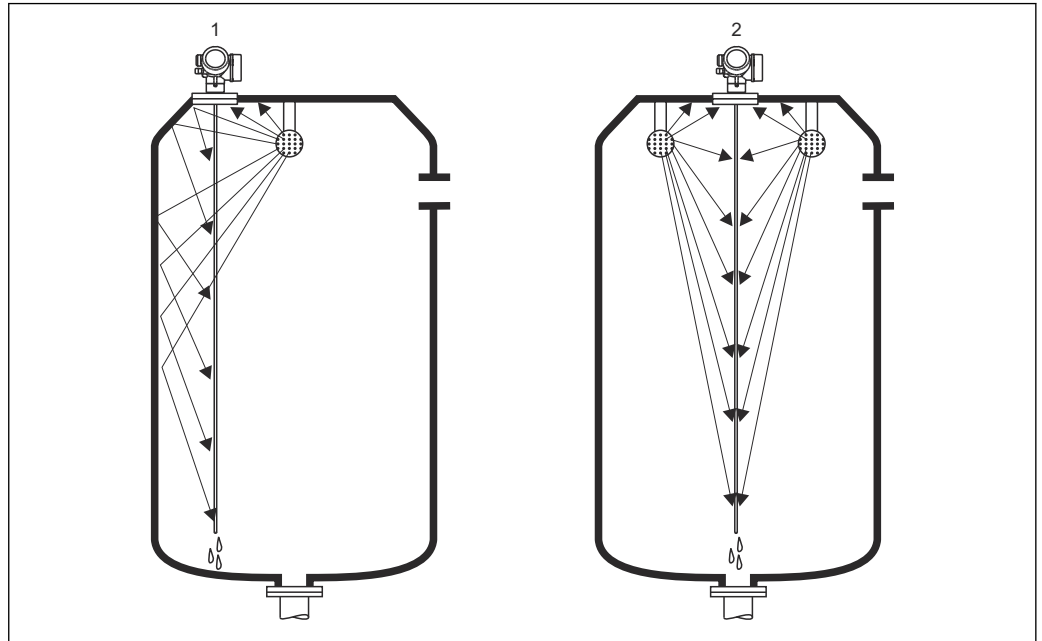

A0014131


#### 靠近罐壁安装

使用喷头时，探头靠近罐壁安装会显著提升清洗效果。喷射至罐壁上的清洗水会被反射至探头上。因此，探头可以被完整清洗。此时，只需要安装一个清洗喷头。

#### 探头安装在罐体中央

探头安装在罐体中央时，必须使用两个喷头，分别安装在探头两侧。


## 倾斜安装

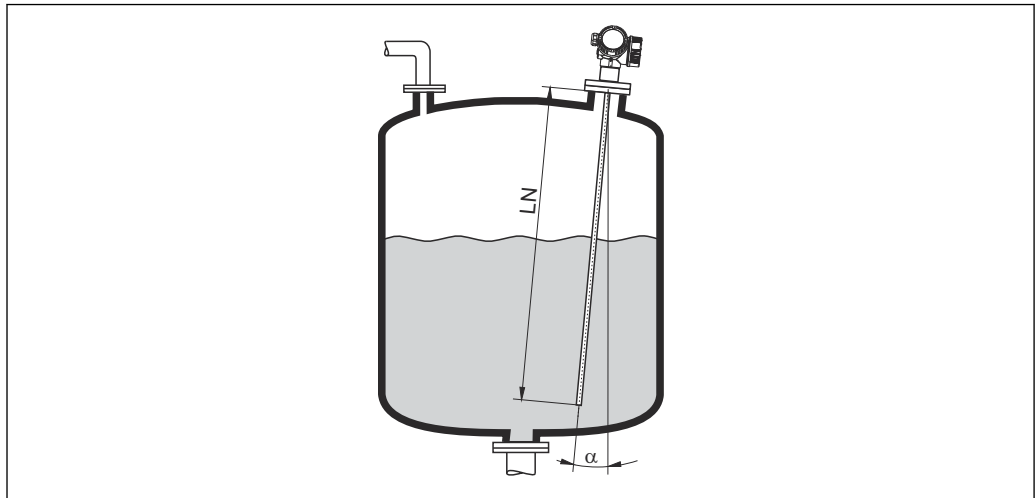

A0014145

- 从机械原因考虑，探头应尽可能竖直安装。
- 倾斜安装时，必须根据安装角度减小探头长度。
  - $\alpha = 5^\circ$ ：探头长度  $LN$  不超过 4 m (13.1 ft)
  - $\alpha = 10^\circ$ ：探头长度  $LN$  不超过 2 m (6.6 ft)
  - $\alpha = 30^\circ$ ：探头长度  $LN$  不超过 1 m (3.3 ft)

## 非金属罐

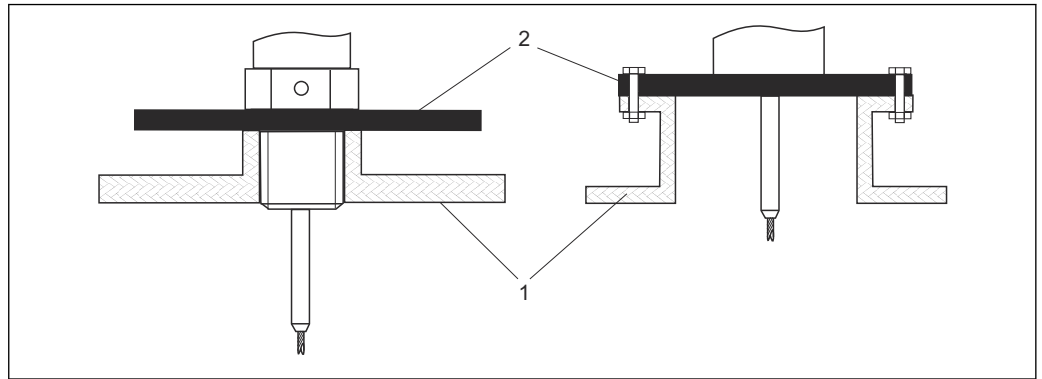


- 1 非金属罐
- 2 金属板或金属法兰

为了确保在非金属罐中实现可靠测量，在探头的过程连接处安装金属板，金属板的直径不小于 200 mm (8 in)。

### 塑料罐和玻璃罐：在罐壁外安装探头

如果使用塑料罐和玻璃罐，在某些情况下探头也可以安装在外壁上。

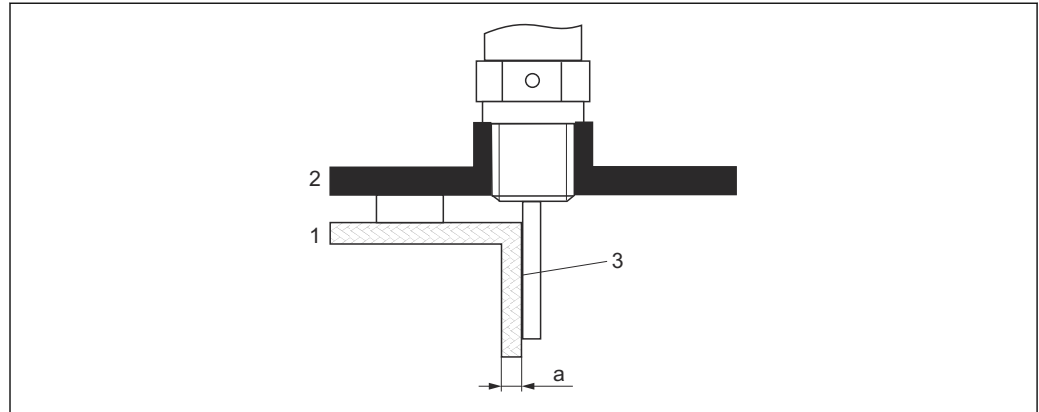

- 1 塑料罐或玻璃罐  
2 带螺纹套管的金属板  
3 罐壁和探头间无间隙!

#### 要求

- 介质的介电常数:  $\epsilon_r > 7$ 。
- 采用非导电材质的罐壁。
- 最大壁厚 (a) :
  - 塑料罐: < 15 mm (0.6 in)
  - 玻璃罐: < 10 mm (0.4 in)
- 罐体上无金属加固装置。

#### 安装设备时请注意以下几点:

- 探头必须紧贴罐壁安装 (无间隙)。
- 为避免影响测量, 必须安装直径不小于 200 mm (8 in) 的塑料半壳或类似保护部件保护探头。
- 罐体直径小于 300 mm (12 in) 时:  
在罐体的相对侧安装接地板。接地板与过程连接间必须存在电气连接, 接地板直径约为罐径的一半。
- 罐体直径不小于 300 mm (12 in) 时:  
在探头的过程连接处安装金属板, 金属板的直径不小于 200 mm (8 in)。金属板的安装方向与探头垂直 (见上图)。

#### 校正罐壁外安装的探头

在罐壁外安装探头时, 信号传播速度将降低。可以通过以下两种方式对此效应进行补偿。

#### 通过气相补偿系数补偿

导电性罐壁效应与气相效应类似, 因此可以以相同方式进行校正。校正系数为实际探头长度 LN 与空罐时探头长度测量值的比值。


**i** 仪表确定探头末端回波在差分曲线中的位置。因此探头长度的测量值与抑制相关。为了获取更精确的系数, 建议使用 FieldCare 中的包络线显示功能手动测定探头长度。

1. 参数专家 → 传感器 → 气相补偿 → 气相补偿模式
  - ↳ 选择**静态气相补偿系数**选项。
2. 参数专家 → 传感器 → 气相补偿 → 静态气相补偿系数
  - ↳ 输入系数: “实际探头长度/探头长度测量值”。



### 使用标定参数进行补偿


需要进行实际气相补偿时，不能再通过气相补偿功能进行外部安装校正。此时必须调整标定参数（空标和满标）。此外，必须在**当前探头长度**参数中输入大于实际探头长度的数值。这三个参数的校正系数均为空罐时探头长度测量值和实际探头长度 LN 的比值。

 仪表查找差分曲线中的探头末端回波。因此探头长度的测量值与抑制相关。为了获取更精确的系数，建议使用 **FieldCare** 中的包络线显示功能手动测定探头长度。

1. 参数设置 → 空标
  - ↳ 将数值加上系数“（探头长度测量值） / （实际探头长度）”。
2. 参数设置 → 满标
  - ↳ 将数值加上系数“（探头长度测量值） / （实际探头长度）”。
3. 参数设置 → 高级设置 → 探头设置 → 探头长度修正 → 调整探头长度
  - ↳ 选择**手动输入**选项。
4. 参数设置 → 高级设置 → 探头设置 → 探头长度修正 → 当前探头长度
  - ↳ 输入探头长度测量值。

**带保温层的罐体**

**i** 过程温度较高时，必须采取隔热措施（1）避免热辐射或热对流导致仪表内部电子部件的温度升高。保温层的最大厚度不得超过图中的“MAX”标识。

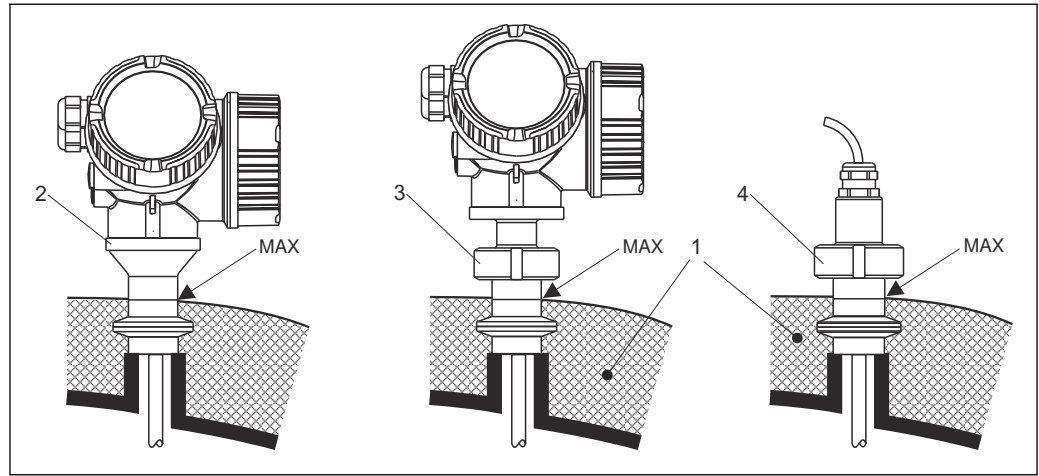


**图 5** 卫生型过程连接

- 1 罐体保温层
- 2 一体式设备
- 3 一体式仪表, 可拆卸
- 4 分体式传感器

## 6.2 安装测量仪表

### 6.2.1 工具清单

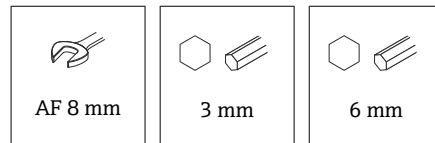

- 截短缆式探头：使用锯子或绞线钳
- 截短杆式探头或同轴探头：使用锯子
- 法兰和其他过程连接：使用合适安装工具

### 6.2.2 安装“分体式传感器”型仪表

**i** 适用设备型号：在订购选项“探头设计”中选择“分体式传感器”（订购选项 600，选型代号 MB 或 MC）。

包含以下部件（订购选项“探头设计”，选型代号“分体式传感器”）：

- 探头，带过程连接和连接电缆（3 m (9 ft) 或 6 m (18 ft)）
- 电子腔外壳
- 电子腔外壳的墙装架或管装架

**i** 出厂时连接电缆已安装在探头上。

**i** 探头、电子部件和连接电缆相互匹配，使用相同的序列号标识。连接部件的序列号必须完全一致。


#### **⚠ 小心**

**机械应力会损坏连接电缆的插头或使其松动。**

- ▶ 进行电缆连接之前，安装并固定探头和电子腔外壳。
- ▶ 敷设连接电缆，确保电缆完全不受机械应力影响。最小弯曲半径：50 mm (2 in)。
- ▶ 电子部件端插头上接头螺母的扭矩：6 Nm
- ▶ 传感器端插头上接头螺母的扭矩：20 Nm

**i** 在强振动工况下，也可以在电子部件端插头上涂抹螺纹锁固胶（例如 Loctite 243）。

安装电子腔外壳

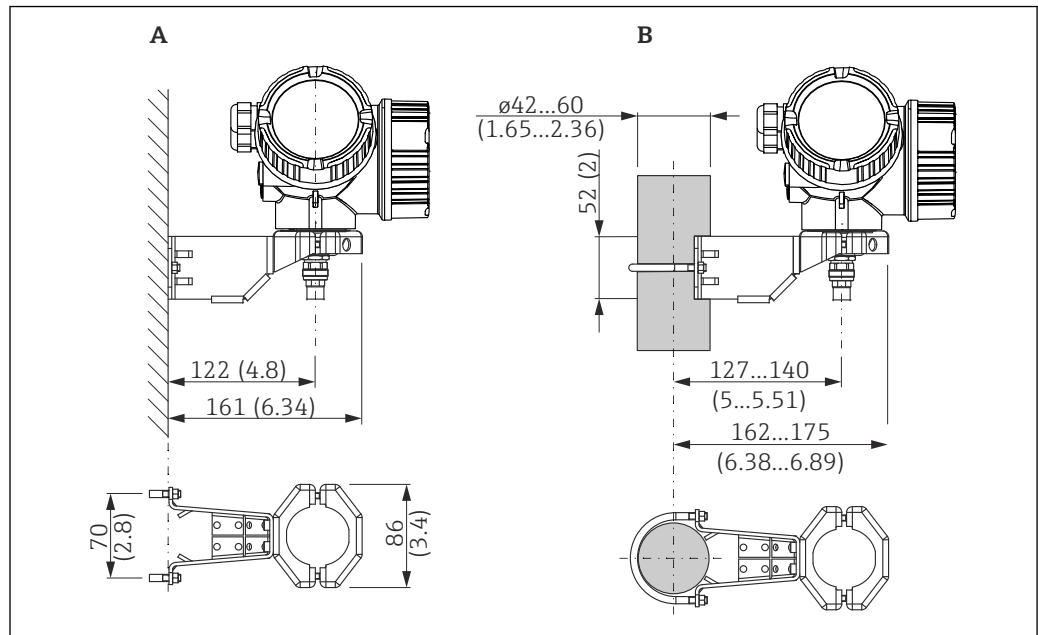


A0014793

图 6 使用安装架安装电子腔外壳。测量单位 mm (in)

- A 墙装
- B 立柱安装


连接连接电缆

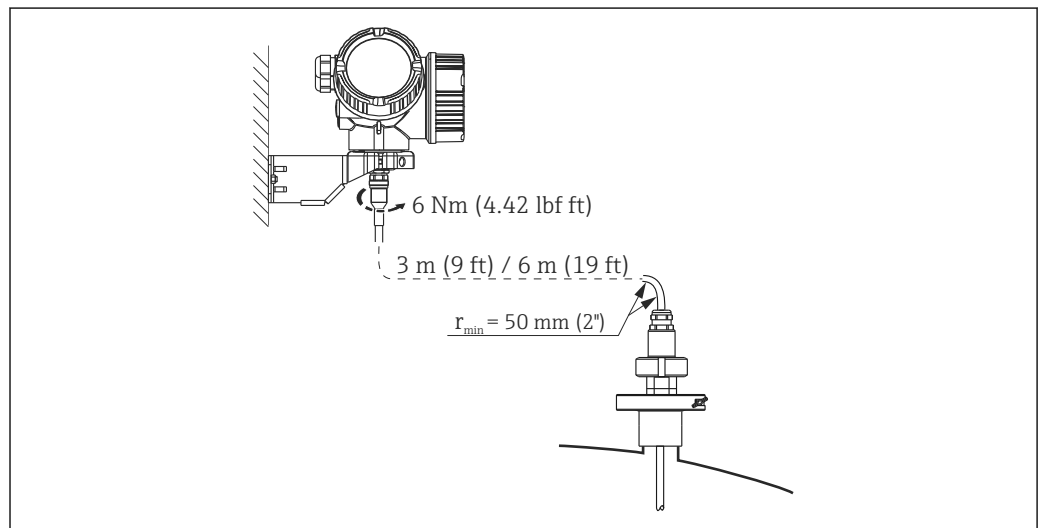

A0015103

6.2.3 旋转变送器外壳

为了更便于操作接线腔或显示单元，变送器外壳可以转动：

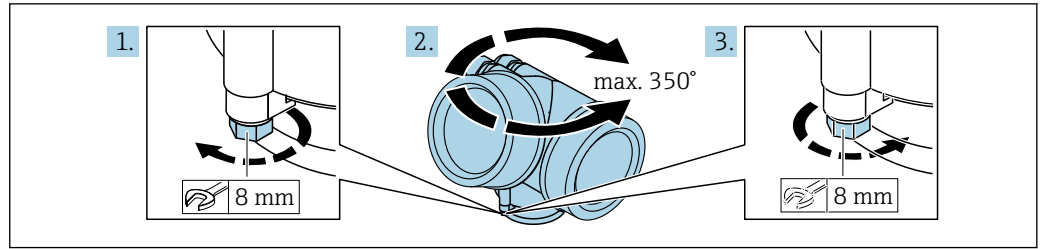


A0032242

1. 使用开口扳手松开固定螺丝。
2. 将外壳旋转至所需位置。
3. 拧紧固定螺丝（塑料外壳的拧紧扭矩：1.5 Nm；铝外壳或不锈钢外壳的拧紧扭矩：2.5 Nm）。

## 6.2.4 旋转显示单元


### 打开盖板

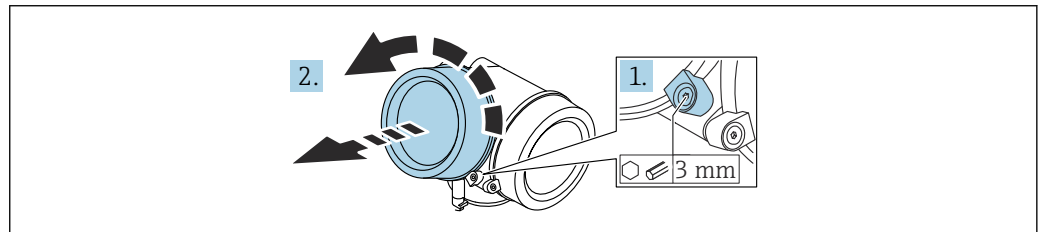

A0021430

1. 使用六角扳手（3 mm）拧松电子腔盖板上固定卡扣的螺丝，并逆时针 90° 旋转固定卡扣。
2. 拧下电子腔盖，并检查盖板上的密封圈；如需要，更换密封圈。


### 旋转显示单元

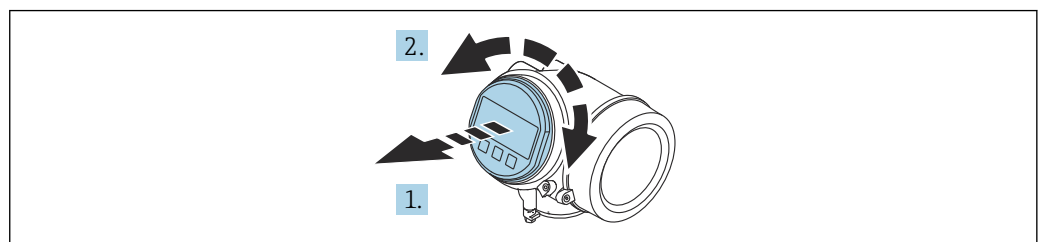

A0036401

1. 轻轻旋转并拔出显示模块。
2. 将显示模块旋转至所需位置：每个方向上的最大旋转角度均为  $8 \times 45^\circ$ 。
3. 将排线电缆放置在外壳和主要电子模块的间隙中，并将显示模块插入至电子腔中，直至啮合安装到位。

## 关闭电子腔盖

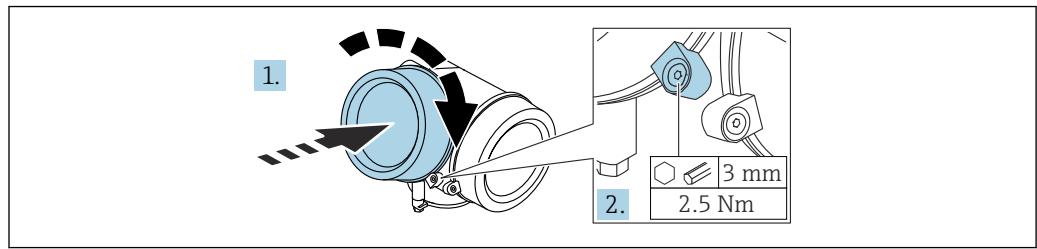

1. 重新拧紧电子腔盖。
2. 顺时针 90° 旋转固定卡扣，使用 3 mm 六角扳手拧紧电子腔盖固定卡扣螺丝（扭矩为 2.5 Nm）。

### 6.3 安装后检查


- 设备是否完好无损（外观检查）？
- 设备是否符合测量点技术规范？
  - 过程温度
  - 过程压力
  - 环境温度
  - 测量范围
- 测量点标识和标签是否正确（外观检查）？
- 是否采取充足的设备防护措施，避免直接日晒雨淋？
- 是否采取充足的抗冲击保护措施？
- 所有安装螺丝和固定螺丝是否均牢固拧紧？
- 设备是否正确固定？

## 7 电气连接

### 7.1 接线要求

#### 7.1.1 接线端子分配

接线端子分配，四线制：4 ... 20 mA HART (90 ... 253 V<sub>AC</sub>)

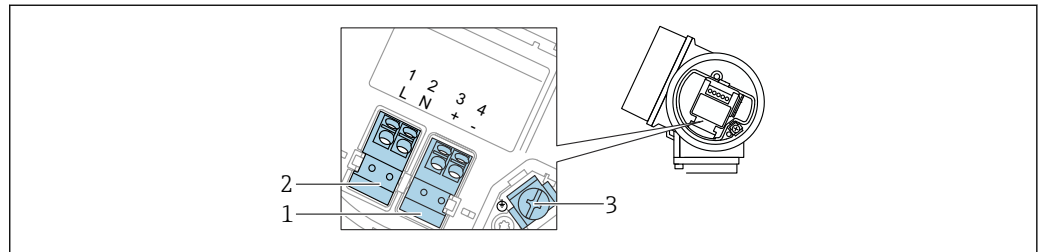

A0036519

图 7 接线端子分配，四线制：4 ... 20 mA HART (90 ... 253 V<sub>AC</sub>)

- 1 连接 4 ... 20 mA HART 有源信号：接线端子 3 和 4
- 2 连接电源：接线端子 1 和 2
- 3 电缆屏蔽层的接线端子

#### 小心

为了确保电气安全：


- ▶ 禁止断开保护性接地连接。
- ▶ 断开保护性接地连接前，切断设备电源。

**i** 连接电源前，将保护性接地连接至内部接地端（3）。如有必要，将等电势线连接到外部接地端。

**i** 为了确保电磁兼容性（EMC），禁止仅通过供电电缆的保护性接地端实现设备接地。同时还必须连接功能性接地端和过程连接（法兰或螺纹连接）或外部接地端。

**i** 必须在设备附近安装便于操作的电源开关。请将电源开关标识为设备断路保护器（IEC/EN61010）。

接线端子分配 PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus

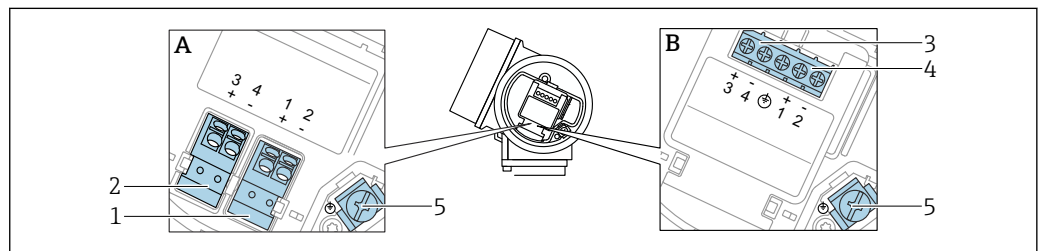


A0036500

图 8 接线端子分配 PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus

- A 不带内置过电压保护单元
- B 带内置过电压保护单元
- 1 连接 PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus：接线端子 1 和 2，不带内置过电压保护单元
- 2 连接开关量输出（集电极开路）：接线端子 3 和 4，不带内置过电压保护单元
- 3 连接开关量输出（集电极开路）：接线端子 3 和 4，带内置过电压保护单元
- 4 连接 PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus：接线端子 1 和 2，带内置过电压保护单元
- 5 电缆屏蔽层的接线端子

**接线图： PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus**

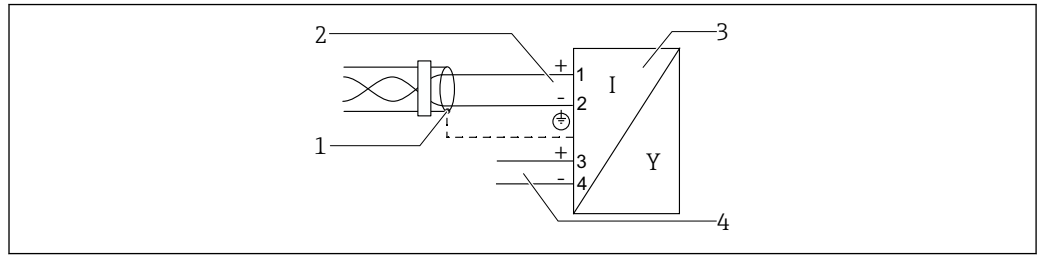


A0036530

图 9 接线图： PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus

- 1 电缆屏蔽层；注意电缆规格
- 2 连接 PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus
- 3 测量设备
- 4 开关量输出（集电极开路）




### 开关量输出的连接实例

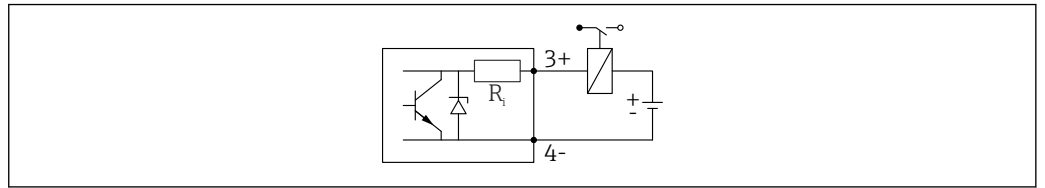

A0015909

图 10 连接继电器

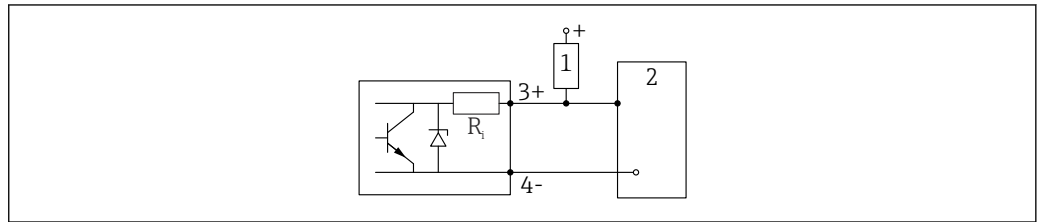

A0015910

图 11 连接数字量输入

- 1 上拉电阻
- 2 数字量输入

**i** 为了优化抗干扰能力，建议连接外接电阻（继电器内部阻抗或上拉电阻），电阻小于 1000 Ω。

### 7.1.2 电缆规格

- 无内置过电压保护单元的仪表  
可插拔的压簧式接线端子，连接横截面积为 0.5 ... 2.5 mm<sup>2</sup> (20 ... 14 AWG)的线芯
- 带内置过电压保护单元的仪表型号  
螺纹式接线端子，连接横截面积为 0.2 ... 2.5 mm<sup>2</sup> (24 ... 14 AWG)的线芯
- 环境温度 T<sub>U</sub> ≥ 60 °C (140 °F)时：电缆应能耐受温度 (T<sub>U</sub> + 20 K)。


### PROFIBUS

使用屏蔽双芯双绞线，建议使用 A 型电缆。

**i** 电缆规格的详细信息参见《操作手册》BA00034S“PROFIBUS DP/PA：设计和调试指南”，PNO 指南 2.092“PROFIBUS PA 用户手册和安装指南”和 IEC 61158-2 (MBP)。

### 7.1.3 设备插头

**i** 使用带插头的设备型号时，无需打开外壳即可连接信号电缆。

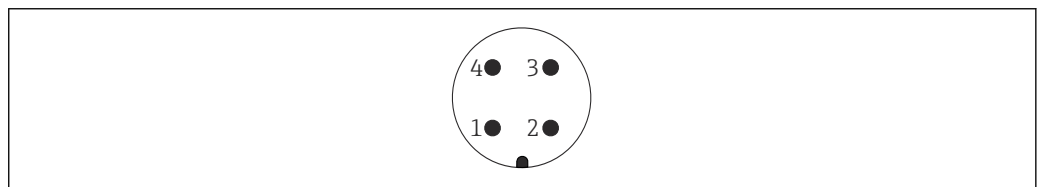

A0011175

图 12 M12 插头的针脚分配

- 1 信号+
- 2 未分配
- 3 信号-
- 4 接地

### 7.1.4 电源

#### PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus

“电源；输出” <sup>1)</sup>	“认证” <sup>2)</sup>	端子电压
<b>E:</b> 两线制；FOUNDATION Fieldbus，开关量输出 <b>G:</b> 两线制；PROFIBUS PA，开关量输出	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 非防爆危险区</li> <li>▪ Ex nA</li> <li>▪ Ex nA[ia]</li> <li>▪ Ex ic</li> <li>▪ Ex ic[ia]</li> <li>▪ Ex d[ia] / XP</li> <li>▪ Ex ta / DIP</li> <li>▪ CSA GP</li> </ul>	9 ... 32 V <sup>3)</sup>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ex ia / IS</li> <li>▪ Ex ia + Ex d[ia] / IS + XP</li> </ul>	9 ... 30 V <sup>3)</sup>

- 1) 产品选型表中的订购选项 020
- 2) 产品选型表中的订购选项 010
- 3) 输入电压不超过 35 V 时，不会损坏设备。

是否区分极性	否
FISCO/FNICO 兼容性，符合 IEC 60079-27 标准	是

### 7.1.5 过电压保护

使用测量仪表测量易燃液体的液位时，需要安装过电压保护单元，过电压保护单元符合 DIN EN 60079-14 标准，测试步骤符合 60060-1 标准（10 kA，8/20 μs 脉冲），必须通过内部安装或外接过电压保护单元实现过电压保护。

#### 过电压保护单元

两线制 HART 型、PROFIBUS PA 型和 FOUNDATION Fieldbus 型仪表均可内置过电压保护单元。

产品选型表：订购选项 610 “安装附件”，选型代号 NA “过电压保护单元”。

技术参数	
每通道的最大电阻	2 × 0.5 Ω
直流电压阈值	400 ... 700 V
脉冲电压阈值	< 800 V
1 MHz 时的电容	< 1.5 pF
标称浪涌吸收脉冲电压 (8/20 μs)	10 kA

#### 过电压保护单元

Endress+Hauser 的 HAW562 或 HAW569 可以用作外接过电压保护单元。



详细信息参见下列文档资料：

- HAW562: TI01012K
- HAW569: TI01013K

## 7.2 连接设备

### ⚠ 警告


#### 爆炸危险!

- ▶ 遵守国家适用法规要求。
- ▶ 符合《安全指南》(XA) 中的防爆参数要求。
- ▶ 仅允许使用指定缆塞。
- ▶ 检查并确保电源与铭牌参数一致。
- ▶ 进行设备接线操作前，首先需要切断电源。
- ▶ 上电前，连接等电势线和外部接地端。

#### 所需工具/附件:

- 带接线腔盖锁扣的设备：内六角扳手 AF3
- 剥线钳
- 使用绞合电缆时：在每根线芯上安装专用线鼻子。


### 7.2.1 打开盖板

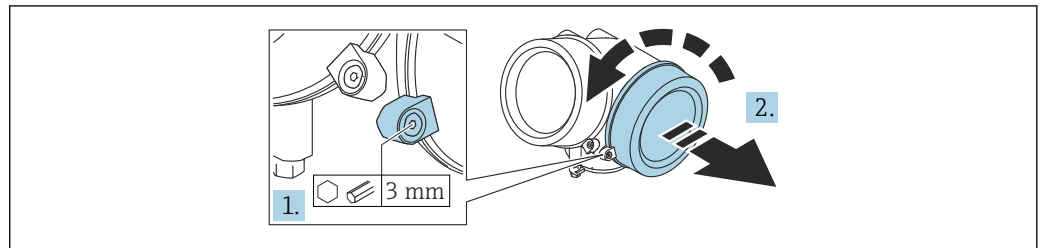

A0021490

1. 使用六角扳手 (3 mm) 拧松接线腔盖板上固定卡扣的螺丝，并逆时针 90° 旋转固定卡扣。
2. 拧下接线腔盖，并检查盖板上的密封圈；如需要，更换密封圈。

### 7.2.2 连接

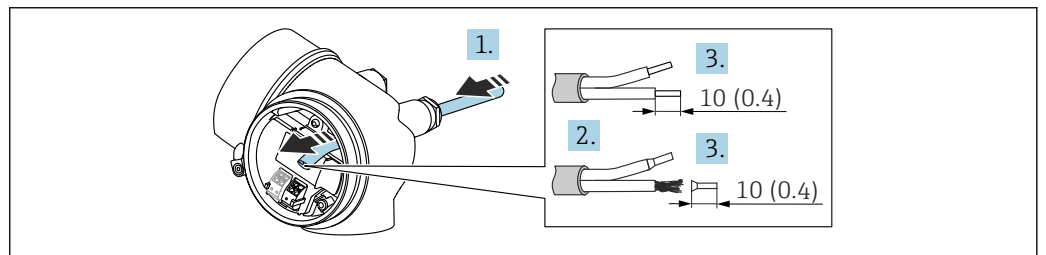


A0036418

图 13 单位: mm (in)

1. 将电缆插入至电缆入口中。禁止拆除电缆入口上的密封圈，确保牢固密封。
2. 去除电缆护套。
3. 去除电缆末端的外皮，剥皮长度约为 10 mm (0.4 in)。使用绞合电缆时，将其固定在末端线鼻子中。
4. 拧紧缆塞。

5. 参照接线端子分配接线。

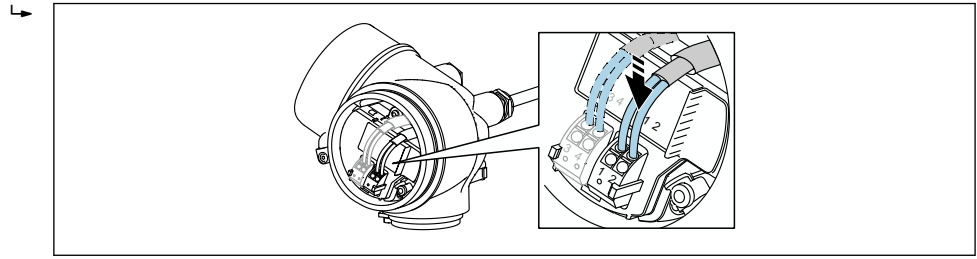


A0034682

6. 使用屏蔽电缆时，将电缆屏蔽层连接至接地端。

### 7.2.3 压簧式接线端子

使用无内置过电压保护单元的设备型号时，通过压簧式接线端子实现电气连接。硬线，或带线鼻子的软线均可直接插入至接线端子中，自动连接，无需使用其他压线工具。

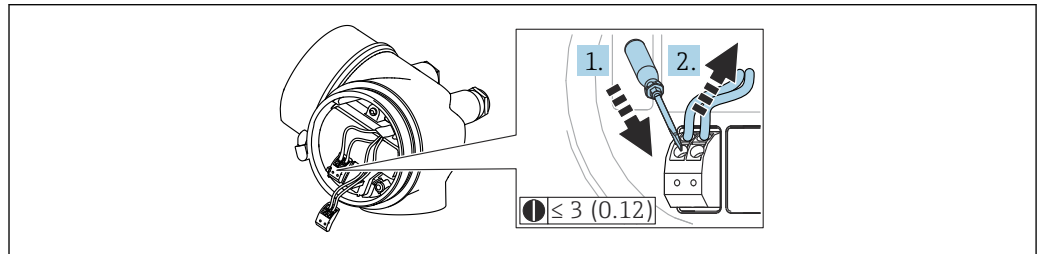


A0013661

图 14 单位: mm (in)

从接线端子中再次拔出电缆:

1. 将一字螺丝刀 ( $\le 3 \text{ mm}$ ) 插入至两个接线端子间的孔隙中，并下压，
2. 同时向外拔出电缆。

### 7.2.4 关闭接线腔盖

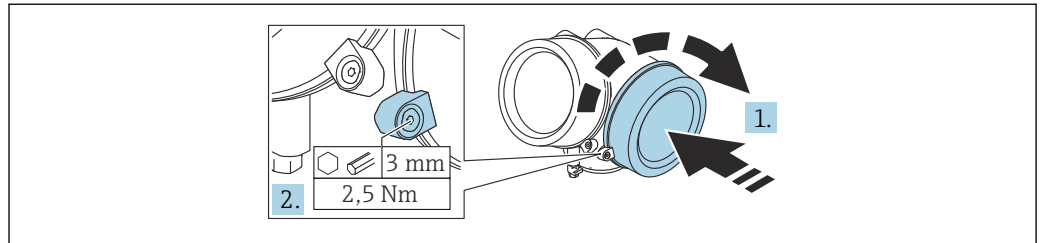

A0021491

1. 重新牢固拧紧接线腔盖。
2. 顺时针  $90^\circ$  旋转固定卡扣，使用  $3 \text{ mm}$  六角扳手拧紧电子腔盖固定卡扣螺丝（扭矩为  $2.5 \text{ Nm}$ ）。

## 7.3 连接后检查



- 设备或电缆是否完好无损（外观检查）？
- 所用电缆是否符合要求？
- 安装后的电缆是否已经完全不受外力影响？
- 所有缆塞是否均已安装、牢固拧紧和密封？
- 供电电压是否与铭牌参数一致？

- 接线端子分配是否正确？
- 如需要，是否已建立保护性接地连接？
- 上电后，设备是否准备就绪，显示单元上是否显示数值？
- 外壳盖是否均已安装并牢固拧紧？
- 固定卡扣是否已锁紧？

## 8 操作方式

### 8.1 概述

#### 8.1.1 现场操作

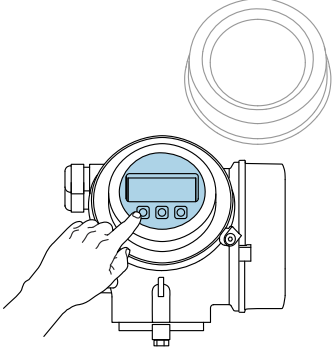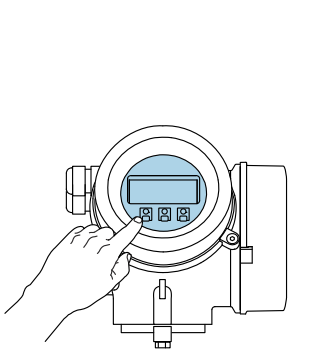操作方式	按键操作	触摸键操作
订购选项“显示; 操作”	选型代号 C “SD02”	选型代号 E “SD03”
	 <p style="text-align: right; font-size: small;">A0036312</p>	 <p style="text-align: right; font-size: small;">A0036313</p>
显示单元	四行显示	四行显示 白色背景显示; 仪表发生错误时切换为红色背景显示
	可以分别设置测量变量和状态变量的显示格式	
	显示单元的允许环境温度范围: $-20 \dots +70 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ( $-4 \dots +158 \text{ }^{\circ}\text{F}$ ) 超出温度范围时, 显示单元可能无法正常工作。	
操作单元	通过三个按键 (⊕、□、⊞) 进行现场操作	通过触摸键进行外部操作; 三个光敏键: ⊕、□、⊞
	可以在各类危险区中使用操作单元	
附加功能	数据备份功能 仪表设置可以储存在显示单元中。	
	数据比对功能 显示模块中储存的仪表设置可以与当前仪表设置进行比对。	
	数据传输功能 通过显示模块可以将变送器设置传输至另一台仪表中。	

### 8.1.2 通过分离型显示与操作单元 FHX50 操作


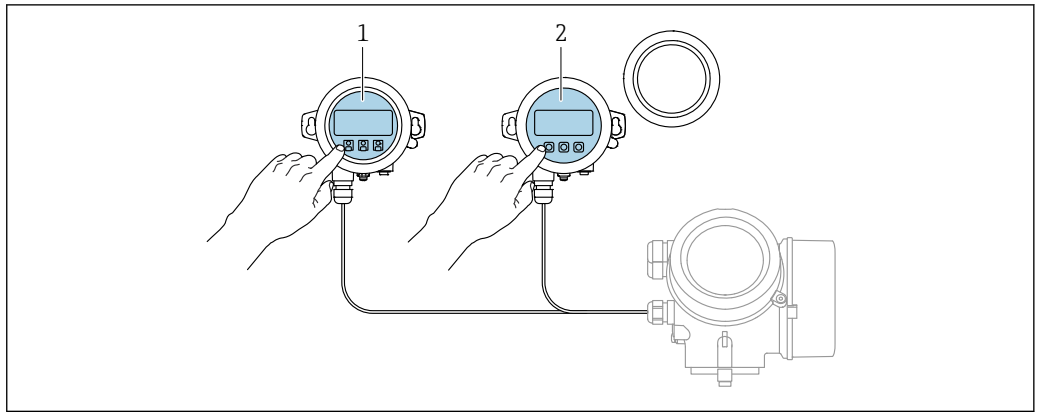


图 15 FHX50 的操作选项

- 1 显示与操作单元 SD03, 光敏键操作, 可以在玻璃盖板外部操作
- 2 显示与操作单元 SD02, 按键操作; 必须打开盖板


### 8.1.3 远程操作

#### 通过 PROFIBUS PA 通信

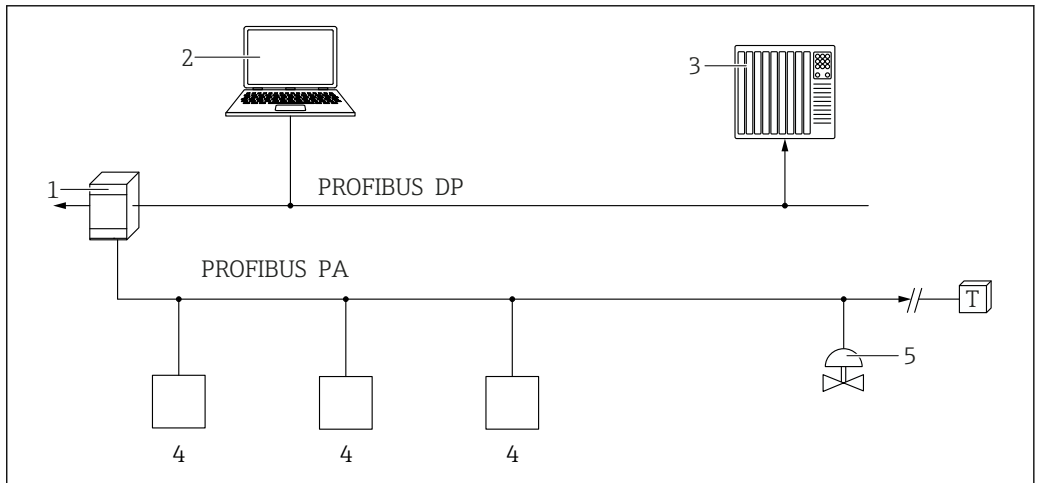

- 1 段耦合器
- 2 计算机, 安装有 PROFibus 和调试软件 (例如 DeviceCare/FieldCare)
- 3 PLC (可编程逻辑控制器)
- 4 变送器
- 5 附加功能部件 (阀等)

#### 通过服务接口 (CDI)

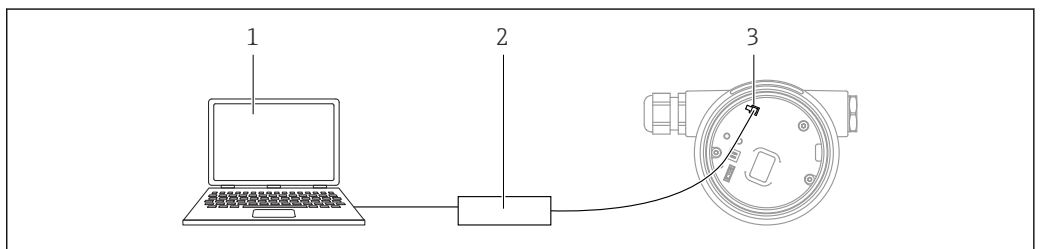

- 1 计算机, 安装有 FieldCare/DeviceCare 调试软件
- 2 Commubox FXA291
- 3 测量设备的服务接口 (CDI) (Endress+Hauser 的通用数据接口)

## 8.2 操作菜单的结构和功能

### 8.2.1 操作菜单结构

菜单	子菜单/参数	说明
	Language <sup>1)</sup>	选择现场显示单元的显示语言
调试 <sup>2)</sup>		提供交互式设置向导。 完成设置向导后通常无需进行其他菜单设置。
设置	参数 1 ... 参数 N	完成参数设置后通常即已完成测量设置。
	高级设置	包含其它子菜单和参数： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 更多用户自定义测量设置（灵活适应特殊工况）。</li> <li>▪ 进行测量值转换（百分比、线性化）。</li> <li>▪ 进行输出信号比例输出。</li> </ul>
诊断	诊断列表	包含最多 5 条当前尚未处理的错误消息。
	事件日志 <sup>3)</sup>	包含最近 20 条信息（已处理的错误消息）。
	设备信息	包含设备标识信息。
	测量值	包含所有当前测量值。
	数据日志	包含每个测量值的历史信息。
	仿真	仿真测量值或输出值。
	设备检查	包含检查设备测量性能的所有参数。
	Heartbeat <sup>4)</sup>	包含所有心跳自校验和心跳自监测应用软件包的设置向导。
专家 <sup>5)</sup> 包含所有设备参数（包含已出现在其它菜单中的参数）。菜单结构与设备功能块对应。 专家菜单参数说明参见以下手册： GPO1001F (PROFIBUS PA)	系统	包含所有高级设备参数，这些参数不影响测量或测量值通信。
	传感器	包含设置测量所需的所有参数。
	输出	包含设置开关量输出（PFS）所需的所有参数。
	通信	包含设置数字通信接口所需的所有参数。
	诊断	包含检测和分析运行错误所需的所有参数。

- 1) 如果通过调试软件操作（例如 FieldCare），“Language”参数在“设置 → 高级设置 → 显示”菜单中
- 2) 只能通过 FDT/DTM 系统操作
- 3) 仅适用通过现场显示单元操作
- 4) 仅适用通过 DeviceCare 或 FieldCare 操作
- 5) 在调用“专家”菜单时，需要访问密码。如果未设置用户自定义访问密码，输入“0000”。




## 8.2.2 用户角色及其访问权限

如果已设置设备访问密码，**操作**和**维护**两种用户角色具有不同的参数写访问权限。防止通过现场显示单元进行未经授权的设备设置(**Verweisziel existiert nicht, aber @y.link.required=true'**)。

### 参数访问权限

用户角色	读允许		写允许	
	未设置访问密码 (出厂时)	已设置访问密码	未设置访问密码 (出厂时)	已设置访问密码
操作	✓	✓	✓	--
维护	✓	✓	✓	✓

如果访问密码输入错误，用户以**操作**用户角色进行访问。


 在**显示屏访问状态**参数（通过显示单元操作）或**访问状态工具**参数（通过调试软件操作）中显示当前用户登录角色。

## 8.2.3 数据访问安全性

### 密码写保护

通过用户自定义访问密码实现测量设备的参数写保护，不再允许通过现场操作更改参数值。

#### 通过现场显示单元设置访问密码

1. 菜单路径：设置 → 高级设置 → 管理员 → 设置访问密码 → 设置访问密码
2. 设置访问密码，最多四位数字。
3. 在**确认密码**参数中重复数字密码确认。
  - ↳ 所有写保护参数前均显示图标。




#### 通过调试软件设置访问密码（例如 FieldCare）

1. 菜单路径：设置 → 高级设置 → 管理员 → 设置访问密码
2. 设置访问密码，最多四位数字。
  - ↳ 写保护功能起效。

#### 始终允许被修改的参数

写保护对不影响测量的部分参数无效。即使已设置密码，其他功能参数被锁定，但此类功能参数始终可以被修改。


在菜单显示界面和编辑视图中，如果 10 分钟内无任何按键操作，设备自动锁定写保护参数。用户从菜单显示界面和编辑模式返回测量值显示模式 60 s 后，设备自动锁定写保护参数。

-  如果通过访问密码开启写保护，也可以通过访问密码关闭写保护 →  42。
- 在《仪表功能描述》中写保护参数前带图标。

### 通过访问密码关闭写保护

如果现场显示单元中的参数前显示有图标，表示此参数已被设备专用密码锁定，无法通过现场显示单元更改参数值→  41。

输入设备访问密码可以通过现场显示单元关闭写保护功能。

1. 按下回键，立即显示密码输入提示框。
2. 输入访问密码。
  - ↳ 参数前不再显示图标；原写保护参数不再受写保护。

### 通过访问密码关闭写保护

#### 通过现场显示单元

1. 菜单路径：设置 → 高级设置 → 管理员 → 设置访问密码 → 设置访问密码
2. 输入 **0000**。
3. 再次输入 **0000**（在**确认密码**参数中）确认。
  - ↳ 关闭写保护。无需输入访问密码即可更改参数。

#### 通过调试软件（例如 FieldCare）操作


1. 菜单路径：设置 → 高级设置 → 管理员 → 设置访问密码
2. 输入 **0000**。
  - ↳ 关闭写保护。无需输入访问密码即可更改参数。

### 通过写保护开关设置写保护

与通过用户自定义访问密码的参数写保护功能不同，硬件写保护功能可为用户锁定整个操作菜单的写访问 - “显示对比度”参数除外。


此时，参数值处于只读状态，不可编辑（“显示对比度”参数除外）：

- 通过现场显示单元
- 通过 PROFIBUS PA 通信
- 通过 PROFIBUS DP 通信

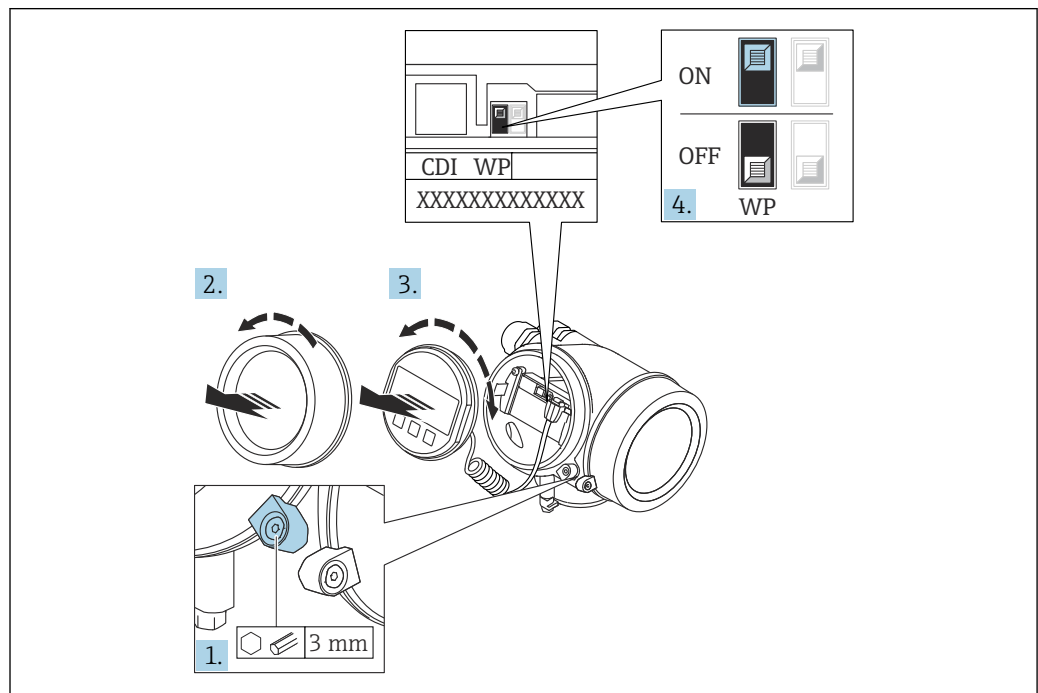


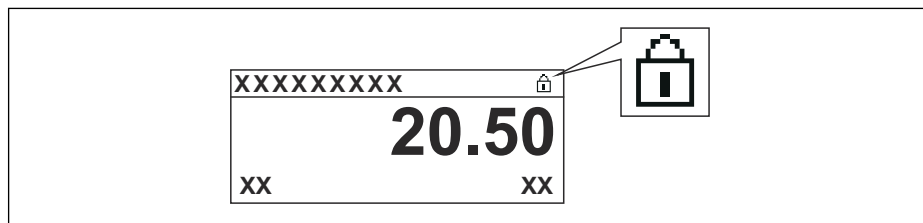
1. 打开固定卡扣。

2. 拧下电子腔盖。
3. 轻轻旋转并拔出显示模块。为了便于操作写保护开关，将显示模块安装在电子腔边缘处。

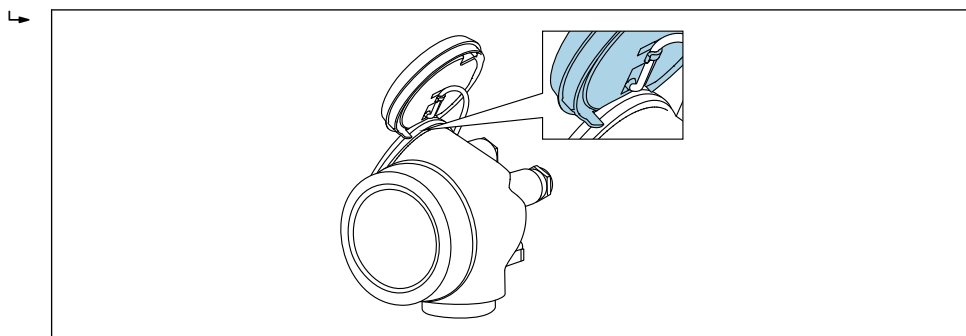


A0036086

4. 将主要电子模块上的写保护开关 (WP) 拨至 **ON**，打开硬件写保护。将主要电子模块上的写保护开关 (WP) 拨至 **OFF** (出厂设置)，关闭硬件写保护。
  - ↳ 如果硬件写保护已开启：显示 **硬件已锁定** 选项 (在 **锁定状态** 参数中)。同时在操作界面和菜单界面的标题栏中显示  图标，表示显示参数为写保护参数。



A0015870

硬件写保护关闭时：**锁定状态** 参数无显示。在操作界面和菜单界面的标题栏中不显示  图标。

5. 将电缆放置在外壳和主要电子模块的中间，并将显示单元插入至电子腔中，直至啮合安装到位。
6. 变送器的拆卸步骤与安装步骤相反。

### 打开和关闭键盘锁

键盘锁关闭对整个操作菜单的访问。关闭访问后，不能继续浏览操作菜单或修改各个参数的数值。用户只能在操作显示中查看测量值。

通过文本菜单打开或关闭键盘锁。

#### 打开键盘锁


##### 仅适用 SD03 显示单元

自动打开键盘锁：

- 未通过显示单元操作设备的时间超过 1 分钟。
- 设备每次重启后。

##### 手动打开键盘锁：

1. 仪表上显示测量值。  
按下回键，并至少保持 2 秒。
  - ↳ 显示文本菜单。
2. 在文本菜单中选择**按键锁定打开**选项。
  - ↳ 打开键盘锁。

 在键盘锁定状态下，如果用户试图访问操作菜单，显示**键盘锁定**。

#### 关闭键盘锁

1. 打开键盘锁。  
按下回键，并至少保持 2 秒。
  - ↳ 显示文本菜单。
2. 在文本菜单中选择**按键锁定关闭**选项。
  - ↳ 关闭键盘锁。


#### Bluetooth®蓝牙无线技术

加密信号传输方式（通过 Fraunhofer 研究所测试），适用 Bluetooth®蓝牙无线技术

- 未安装 SmartBlue app 无法通过 Bluetooth®蓝牙无线技术显示设备
- 一个传感器和一台智能手机或平板电脑之间仅允许建立一个点对点连接

## 8.3 显示与操作单元

### 8.3.1 显示

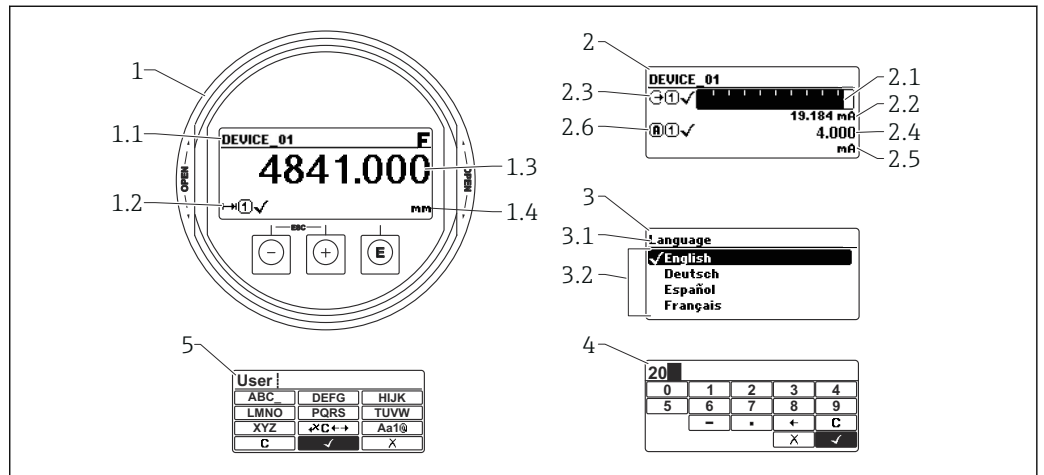

A0012635

图 16 显示与操作单元的显示格式

- 1 测量值显示 (1 个数值, 最大字体)
- 1.1 标题栏, 显示位号和错误图标 (出现错误时)
- 1.2 测量值图标
- 1.3 测量值
- 1.4 单位
- 2 测量值显示 (1 个棒图 + 1 个数值)
- 2.1 测量值 1 的棒图显示
- 2.2 测量值 1 (包括单位)
- 2.3 测量值 1 的图标
- 2.4 测量值 2
- 2.5 测量值 2 的单位
- 2.6 测量值 2 的图标
- 3 参数显示 (此处指带选择列表的功能参数)
- 3.1 标题栏, 包含位号和错误图标 (出现错误时)
- 3.2 选择列表:  标识当前参数值。
- 4 数字编辑器
- 5 字母和特殊字符编辑器



## 子菜单的显示图标

图标	说明
 A0018367	<b>显示/操作</b> 显示位置: <ul style="list-style-type: none"> <li>在主菜单中, “Display/operat.”选项旁边</li> <li>“Display/operat.”菜单左侧标题栏中</li> </ul>
 A0018364	<b>设置</b> 显示位置: <ul style="list-style-type: none"> <li>在主菜单中, “Setup”选项旁边</li> <li>“Setup”菜单左侧标题栏中</li> </ul>
 A0018365	<b>专家</b> 显示位置: <ul style="list-style-type: none"> <li>在主菜单中, “Expert”选项旁边</li> <li>“Expert”菜单左侧标题栏中</li> </ul>
 A0018366	<b>诊断</b> 显示位置: <ul style="list-style-type: none"> <li>在主菜单中, “Diagnostics”选项旁边</li> <li>“Diagnostics”菜单左侧标题栏中</li> </ul>

## 状态信号

图标	说明
<b>F</b> A0032902	<b>“故障”</b> 设备发生故障。测量值不再有效。
<b>C</b> A0032903	<b>“功能检查”</b> 设备处于服务模式（例如在仿真过程中）。
<b>S</b> A0032904	<b>“超出规格参数”</b> 仪表正在工作: <ul style="list-style-type: none"> <li>超出技术规格参数（例如启动或清洗过程中）</li> <li>超出用户自定义参数设置（例如液位超出设置量程）</li> </ul>
<b>M</b> A0032905	<b>“需要维护”</b> 需要维护。测量值仍有效。

## 锁定状态显示图标

图标	说明
 A0013148	<b>只读参数</b> 所示参数仅用于显示目的, 无法编辑。
 A0013150	<b>设备锁定</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>显示在参数名前: 设备已通过软件和/或硬件锁定。</li> <li>显示在测量值显示屏的标题栏中: 设备已通过硬件锁定。</li> </ul>

## 测量值图标


图标	说明
<b>测量值</b>	
 A0032892	液位
 A0032893	距离
 A0032908	电流输出
 A0032894	电流测量值
 A0032895	端子电压
 A0032896	电子部件或传感器温度
<b>测量通道</b>	
 A0032897	测量通道 1
 A0032898	测量通道 2
<b>测量值状态</b>	
 A0018361	<b>“报警”状态</b> 测量中断。输出预设报警状态的输出信号。发出诊断消息。
 A0018360	<b>“警告”状态</b> 设备继续测量。发出诊断消息。

## 8.3.2 操作单元

按键	说明
 A0018330	<b>减号键</b> 在菜单、子菜单中 在选择列表中向上移动。 在文本编辑器和数字编辑器中 左移一个输入位置（后退）。
 A0018329	<b>加号键</b> 在菜单、子菜单中 在选择列表中向下移动。 在文本编辑器和数字编辑器中 右移一个输入位置（前进）。
 A0018328	<b>回车键</b> 测量值显示 <ul style="list-style-type: none"> <li>快速按下按键，打开操作菜单。</li> <li>按下按键 2 s 打开文本菜单。</li> </ul> 在菜单、子菜单中 <ul style="list-style-type: none"> <li>短按按键： 打开所选菜单、子菜单或参数。</li> <li>按下参数按键，并保持 2 s： 如需要，打开功能参数的帮助信息。</li> </ul> 在文本编辑器和数字编辑器中 <ul style="list-style-type: none"> <li>短按按键：               <ul style="list-style-type: none"> <li>打开所选功能组。</li> <li>执行所选操作。</li> </ul> </li> <li>按下按键，并保持 2 s，确认编辑后的参数值。</li> </ul>
 A0032909	<b>退出组合键（同时按下）</b> 在菜单、子菜单中 <ul style="list-style-type: none"> <li>短按按键：               <ul style="list-style-type: none"> <li>退出当前菜单，进入上一级菜单。</li> <li>如果已经打开帮助菜单，关闭参数帮助信息。</li> </ul> </li> <li>按下按键，并保持 2 s，返回测量值显示（主界面）。</li> </ul> 在文本编辑器和数字编辑器中 关闭文本编辑器或数字编辑器，不保存修改。
 A0032910	<b>减号/回车组合键（同时按下，并保持一段时间）</b> 减小对比度（变亮设置）。
 A0032911	<b>加号/回车组合键（同时按下，并保持一段时间）</b> 增大对比度（变暗设置）。



### 8.3.3 输入数字和文本

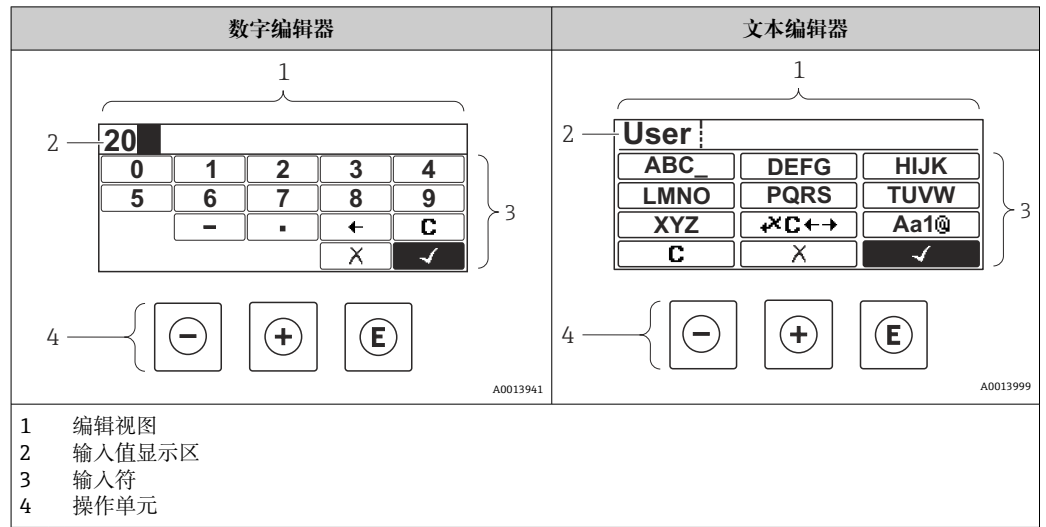

#### 输入符





数字编辑器和文本编辑器中提供下列输入和操作符：


#### 数字编辑器





图标	说明
	选择数字 0...9。
	在光标位置处插入小数点。
	在光标位置处插入减号。
	确认选择。
	输入位置左移一位。
	不更改，放弃输入。
	清除所有输入。

#### 文本编辑器

图标	说明
	选择字母 A...Z。
	切换 <ul style="list-style-type: none"> <li>大/小写字母切换</li> <li>输入数字</li> <li>输入特殊字符</li> </ul>

 A0013985	确认选择。
 A0013987	切换至选择修正工具。
 A0013986	不更改，放弃输入。
 A0014040	清除所有输入。

校正图标，按下

图标	说明
 A0032907	清除所有输入。
 A0018324	输入位置右移一位。
 A0018326	输入位置左移一位。
 A0032906	删除输入位置左侧的一个字符。


### 8.3.4 打开文本菜单


用户使用文本菜单可以在操作界面中直接快速访问下列菜单：

- 设置
- 设置显示备份
- 包络线
- 键盘锁定



#### 调用和关闭文本菜单

用户处于操作界面。

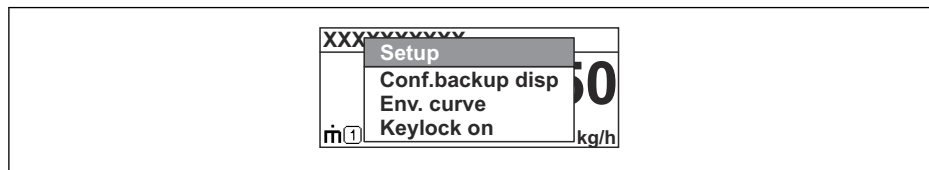

1. 按下键，并保持 2 s。  
↳ 打开文本菜单。



A0037872


2. 同时按下键和键。  
↳ 关闭文本菜单，显示操作界面。

#### 通过文本菜单查看菜单

1. 打开文本菜单。
2. 按下键，进入所需菜单。
3. 按下键，确认选择。  
↳ 打开所选菜单。

### 8.3.5 显示与操作单元上的包络线显示

显示包络线，用于访问测量信号；如果已记录抑制曲线，同时在显示与操作单元上显示抑制曲线。

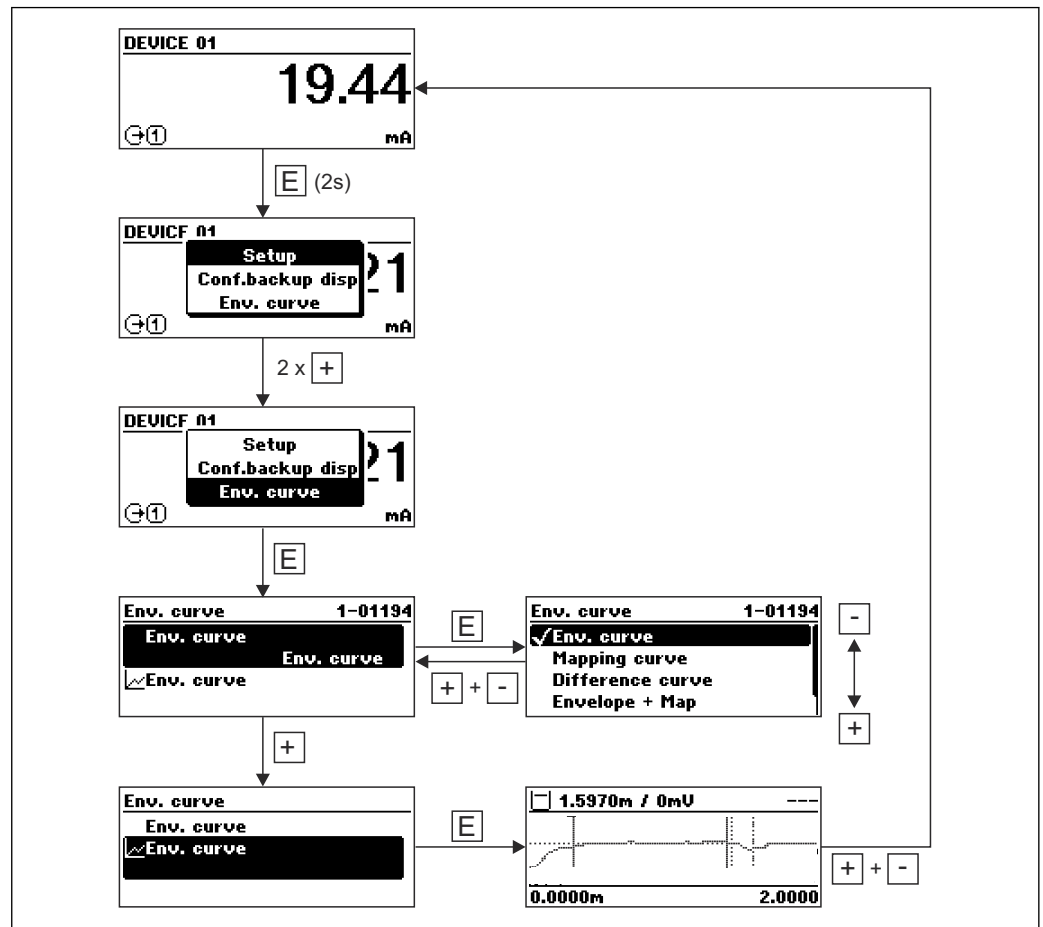


A0014277

## 9 集成至 PROFIBUS 网络中

### 9.1 设备数据库文件概述 (GSD)

制造商 ID	17 (0x11)
识别码	0x1558
Profile 版本号	3.02
GSD 文件	详细信息和文件登陆以下网址查询:
GSD 文件版本号	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a></li> <li>▪ <a href="http://www.profibus.org">www.profibus.org</a></li> </ul>

## 9.2 设置设备地址

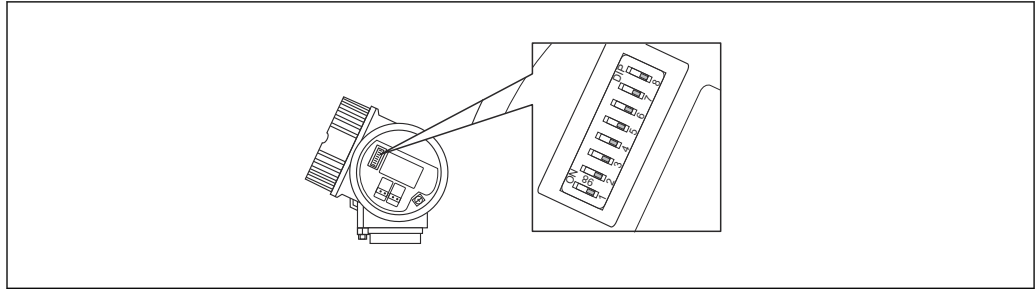


A0015686

图 17 接线腔中的地址设定开关

### 9.2.1 硬件地址设定

1. 将开关 8 拨至“OFF”位置。
  2. 使用开关 1..7 设置地址，参考下表。
- 10 秒后，更改后的地址生效。设备重启。

开关	1	2	3	4	5	6	7
“ON”位置对应的数值	1	2	4	8	16	32	64
“OFF”位置对应的数值	0	0	0	0	0	0	0

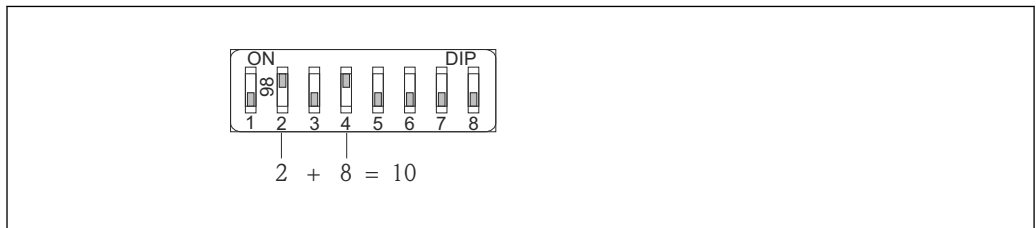


A0015902

图 18 硬件地址设定实例；开关 8 拨至“OFF”位置；开关 1..7 确定设备地址。

### 9.2.2 软件地址设定

1. 将开关 8 拨至“ON”。
2. 设备自动重启，显示当前地址（出厂设置：126）。
3. 通过操作菜单设置地址：设置 → 设备地址

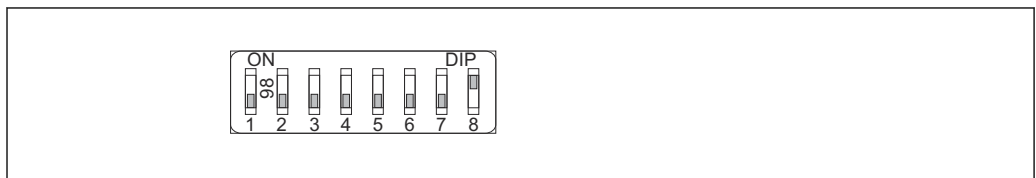


A0015903

图 19 软件地址设定实例；开关 8 拨至“ON”位置；由操作菜单确定设备地址（Setup → Device address）。

## 10 通过调试向导调试

FieldCare 和 DeviceCare <sup>1)</sup> 自带调试向导，引导用户完成初始设备调试。

1. 将设备连接至 FieldCare 或 DeviceCare。
2. 在 FieldCare 或 DeviceCare 中打开设备。
  - ↳ 显示设备概览页面（主界面）：

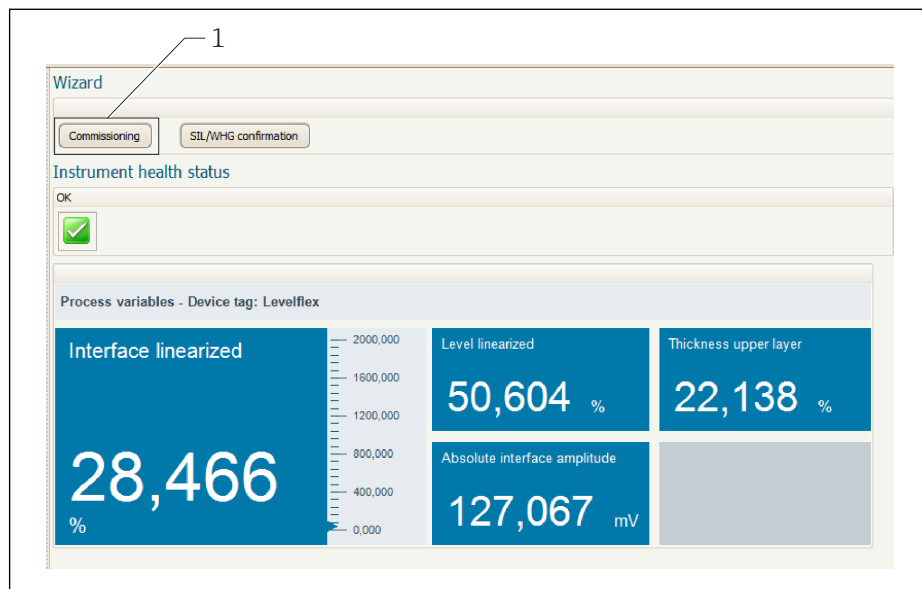

1 单击“Commissioning”，打开向导

3. 单击“Commissioning”，打开向导。
  4. 正确输入各个参数值，或正确选择选项。数值直接传输至设备中。
  5. 单击“Next”，进入下一个界面。
  6. 完成所有数值输入和选项选择后，单击“Finish”，关闭向导。
- i** 如果在尚未完成所有参数输入的条件下直接退出向导，设备状态可能无法确定。此时，建议执行复位，恢复工厂设置。

1) 登录网站 [www.software-products.endress.com](http://www.software-products.endress.com)。完成用户注册后即可下载软件。

# 11 通过操作菜单调试

## 11.1 功能检查

调试测量点之前，确保已完成安装后检查和连接后检查：

## 11.2 设置显示语言

工厂设置：英文或订购语言


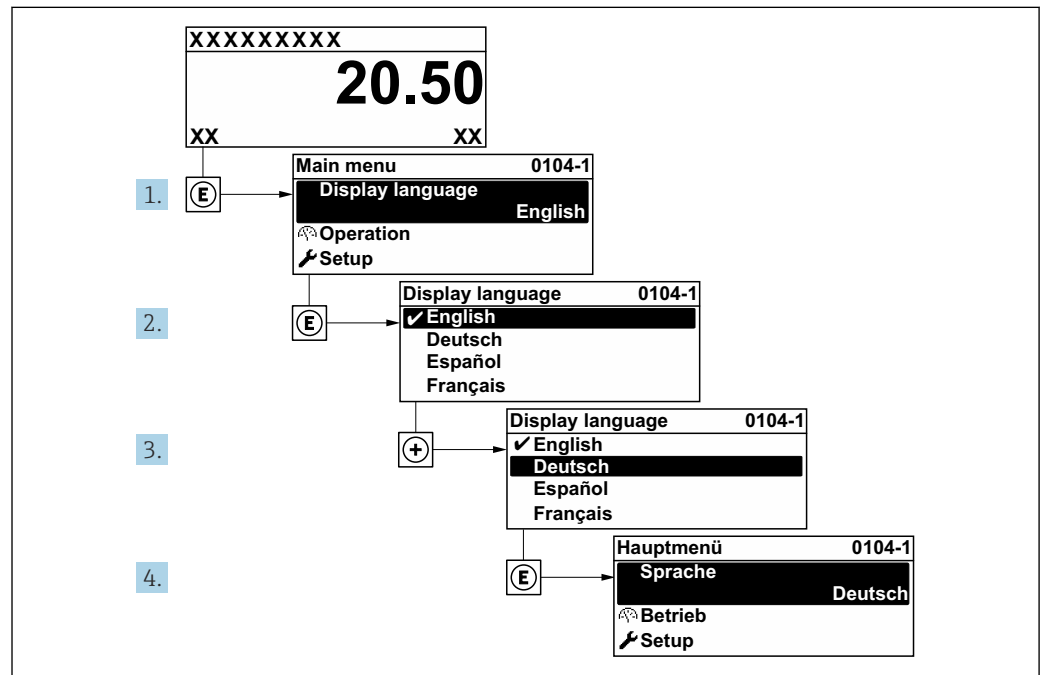


图 20 现场显示单元示例

A0029420

## 11.3 液位测量设置

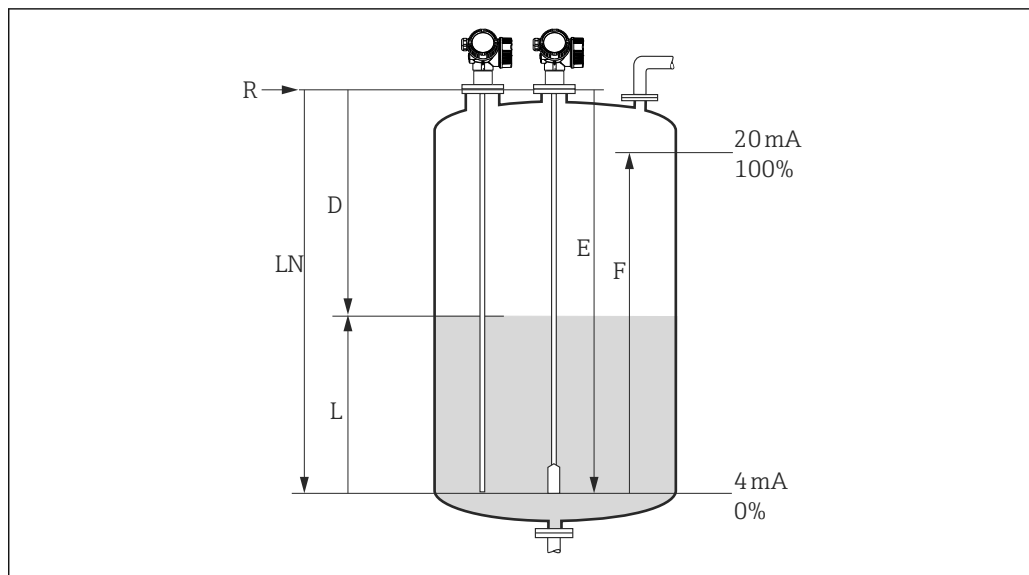

A0011360

图 21 液位测量的设置参数

LN	探头长度
R	测量参考点
D	距离
L	物位
E	空标 (零点)
F	满标 (满量程)

**i** 使用缆式探头测量介电常数  $\epsilon_r$  小于 7 的介质时，无法在探头末端配重附近正常测量。此时，空标值 E 不得超过  $LN - 250 \text{ mm}$  ( $LN - 10 \text{ in}$ )。

- 菜单路径：设置 → 设备位号  
↳ 输入设备位号。
- 菜单路径：设置 → 设备地址  
↳ 输入设备的总线地址（仅适用软件地址设定）。
- 菜单路径：设置 → 单位  
↳ 选择距离单位。
- 菜单路径：设置 → 罐类型  
↳ 选择罐体类型。
- 当罐类型参数 = 旁通管/导波管时：  
菜单路径：设置 → 旁通管/导波管管径  
↳ 设置旁通管或导波管管径。
- 菜单路径：设置 → 介质分组  
↳ 设置介质分组：（水基液体(DC>=4)或其他介质)
- 菜单路径：设置 → 空标  
↳ 设置空标距离 E（参考点 R 和最低液位（0%）间的距离）。
- 菜单路径：设置 → 满标  
↳ 设置满标距离 F（最低物位（0%）和最高物位（100%）间的距离）。
- 菜单路径：设置 → 物位  
↳ 显示液位测量值 L。
- 菜单路径：设置 → 距离  
↳ 显示参考点 R 和液位 L 间的距离 D。

11. 菜单路径: 设置 → 信号强度
  - ↳ 显示分析回波的信号强度。
12. 通过现场显示单元操作:  
菜单路径: 设置 → 干扰抑制 → 距离调整
  - ↳ 比较距离显示值与实际距离, 判断是否开始记录干扰回波抑制 (可选)。
13. 通过调试软件操作:  
菜单路径: 设置 → 距离调整
  - ↳ 比较距离显示值与实际距离, 判断是否开始记录干扰回波抑制 (可选)。



## 11.4 记录参考包络线


完成测量设置后，建议记录当前包络线，用作参考包络线。日后参考包络线可用于仪表诊断。通过**保存参考回波曲线**参数记录包络线。

### 菜单路径

专家 → 诊断 → 包络线诊断 → 保存参考回波曲线

### 选项说明

- 否  
不记录
- 是  
保存当前包络线，用作参考曲线。

 对于出厂软件版本号为 01.00.zz 的设备，只有选择“Service”用户角色才会显示此子菜单。


 FieldCare 的包络线显示中显示参考曲线，首先需要将参考曲线从设备上传至 FieldCare。通过 FieldCare 中的“Load Reference Curve”功能实现。



图 22 “Load Reference Curve”功能

## 11.5 设置现场显示单元

### 11.5.1 液位测量仪表的现场显示单元的出厂设置

参数	出厂设置 (设备带 1 路电流输出)	出厂设置 (设备带 2 路电流输出)
显示格式	1 个数值(最大字体)	1 个数值(最大字体)
显示值 1	物位(或线性化值)	物位(或线性化值)
显示值 2	距离	距离
显示值 3	电流输出 1	电流输出 1
显示值 4	无	电流输出 2

### 11.5.2 调节现场显示单元

通过以下子菜单调节现场显示单元:

设置 → 高级设置 → 显示

## 11.6 设置管理


完成调试后可以保存当前设备设置、将设置复制到另一个测量点中，或恢复先前设备设置。通过**设置管理**参数及提供的选项完成。


### 菜单路径

设置 → 高级设置 → 显示备份设置 → 设置管理

### 选项说明

- **取消**  
不执行操作，用户退出参数。
- **生成备份**  
将 HistoROM（内置在设备中）中的当前设备的备份设置保存至设备的显示模块中。
- **还原**  
将最新设备设置备份文件从显示模块复制到设备的 HistoROM 中。
- **复制**  
通过变送器显示模块将设备设置复制到另一台设备中。下列参数针对每个测量点，不在传输设置中：  
介质类型
- **比较**  
比较显示单元中保存的设备设置和 HistoROM 中的当前设备设置。**比较结果**参数中显示比较结果。
- **清除备份**  
删除设备显示模块中的设备设置备份。

 在操作过程中不得通过现场显示单元编辑设置和显示处理状态消息。

 如果使用**还原**选项将现有备份复位至设备中，某些情况下部分设备功能可能会失效。在某些情形下复位设备甚至也无法恢复原始状态。  
为了将设置复制到另一个设备中，应使用**复制**选项。

## 11.7 保护设置，防止未经授权的修改

通过以下两种方式保护设置，防止未经授权的修改：

- 通过参数锁定（软件锁定）
- 通过写保护开关锁定（硬件锁定）

## 12 诊断和故障排除

### 12.1 常规故障排除

#### 12.1.1 常见错误

故障	可能的原因	补救措施
设备无响应	无供电电压。	正确连接电源。
	电缆与接线端子接触不良。	保证电缆与接线端子良好接触。
无显示值	对比度设置过低或过高。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 同时按下田键和回键，增大对比度。</li> <li>■ 同时按下田键和回键，减小对比度。</li> </ul>
	显示模块电缆插头连接错误。	正确连接插头。
	显示模块故障。	更换显示模块。
在设备启动过程中或在显示模块连接过程中，显示屏上显示“Communication error”	电磁干扰。	检查设备接地。
	显示单元电缆断裂或显示插头断开。	更换显示模块。
无法通过显示单元将参数从一台设备复制到另一台设备，仅显示“Save”和“Cancel”选项	如果之前没有在新设备上进行数据备份，无法正确检测到带备份的显示单元。	连接显示单元（带备份）并重启设备。
CDI 通信故障	计算机上的 COM 端口设置错误。	检查计算机上的 COM 端口设置；如需要，更换 COM 端口。
设备测量错误	参数设置错误。	检查并修正参数设置。

## 12.1.2 参数设置错误


### 液位测量参数设置错误

问题	可能的原因	补救措施
测量值错误	如果距离测量值（设置 → 距离）与实际距离一致： 标定错误	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 检查空标参数 (→ 99); 如需要, 更改。</li> <li>■ 检查满标参数 (→ 99); 如需要, 更改。</li> <li>■ 检查线性化; 如需要, 更改 (线性化子菜单 (→ 114))。</li> </ul>
	如果距离测量值（设置 → 距离）与实际距离不一致： 存在干扰回波。	执行抑制 (距离调整参数 (→ 101))。
排空或注满罐体过程中测量值保持不变	存在干扰回波。	执行抑制 (距离调整参数 (→ 101))。
	探头上出现黏附。	清洁探头。
	回波追踪错误。	关闭回波追踪 (专家 → 传感器 → 回波追踪 → 识别模式 = 关闭历史记录)。
上电后显示诊断消息 回波丢失。	回波阈值太大。	检查介质分组参数 (→ 98)。如需要, 在介质属性参数 (→ 109) 中进行详细设置。
	液位回波抑制。	删除抑制; 如需要, 记录新抑制曲线 (生成抑制参数 (→ 103))。
空罐条件下有液位显示。	探头长度错误	执行探头长度调整 (调整探头长度参数 (→ 128))。
	干扰回波	空罐条件下在整个探头长度范围内执行抑制 (距离调整参数 (→ 101))。
在整个量程范围内物位斜率错误	罐体类型选择错误。	选择正确的罐体类型参数 (→ 97)。

## 12.2 通过现场显示单元查看诊断信息

### 12.2.1 诊断信息

测量设备的自监控系统进行故障检测，诊断信息在操作显示界面上交替显示。

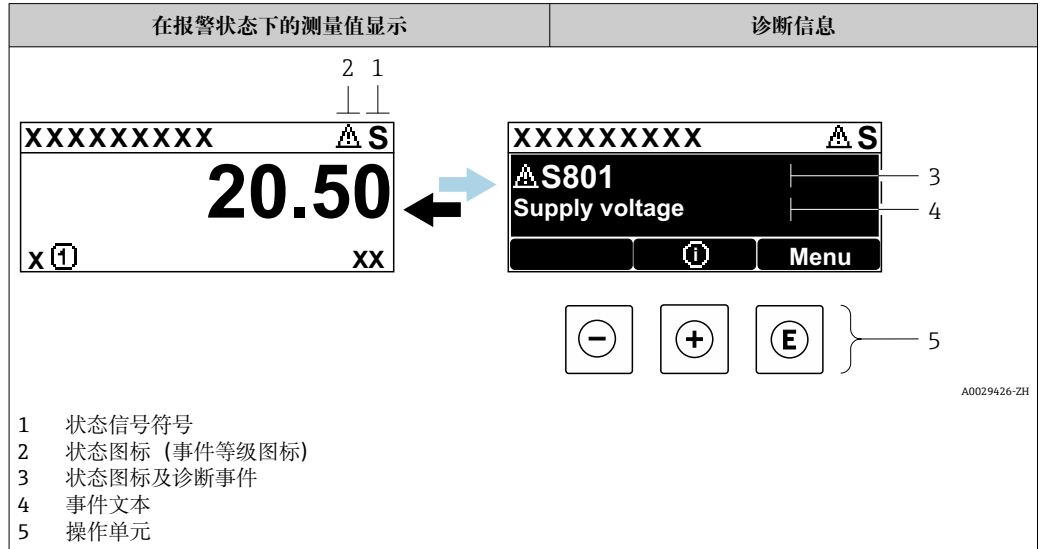

#### 状态信号


<b>F</b> A0032902	“故障(F)”选项 设备发生故障。测量值不再有效。
<b>C</b> A0032903	“功能检查(C)”选项 设备处于服务模式 (例如在仿真过程中)。
<b>S</b> A0032904	“非工作状态(S)”选项 仪表正在工作: <ul style="list-style-type: none"> <li>超出技术规格参数 (例如启动或清洗过程中)</li> <li>超出用户自定义参数设置 (例如液位超出设置量程)</li> </ul>
<b>M</b> A0032905	“需要维护(M)”选项 需要维护。测量值仍有效。

#### 状态图标 (事件等级图标)

⊗	“报警”状态 测量中断。输出预设置报警信号。发出诊断消息。
△	“警告”状态 设备继续测量。发出诊断消息。

### 诊断事件和事件文本

通过诊断事件识别故障。事件文本为用户提供故障信息。此外，诊断事件前显示有相应状态图标。

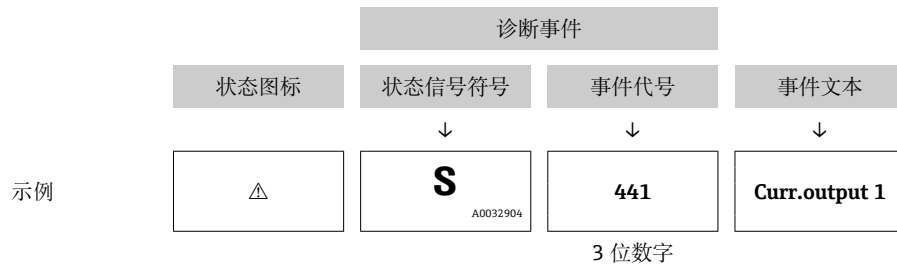

同时存在两个或多个诊断事件时，仅显示优先级最高的信息。其他诊断信息列表显示在**诊断列表**子菜单中。

- i** 不再显示已解决的诊断信息：
- 在现场显示单元上：  
在**事件日志**子菜单中
  - 在 FieldCare 中：  
通过“事件列表/HistoROM”功能参数。

### 操作单元

菜单、子菜单中的操作功能	
⊕	<b>加号键</b> 打开补救措施信息。
⏎	<b>回车键</b> 打开操作菜单。



### 12.2.2 查看补救措施

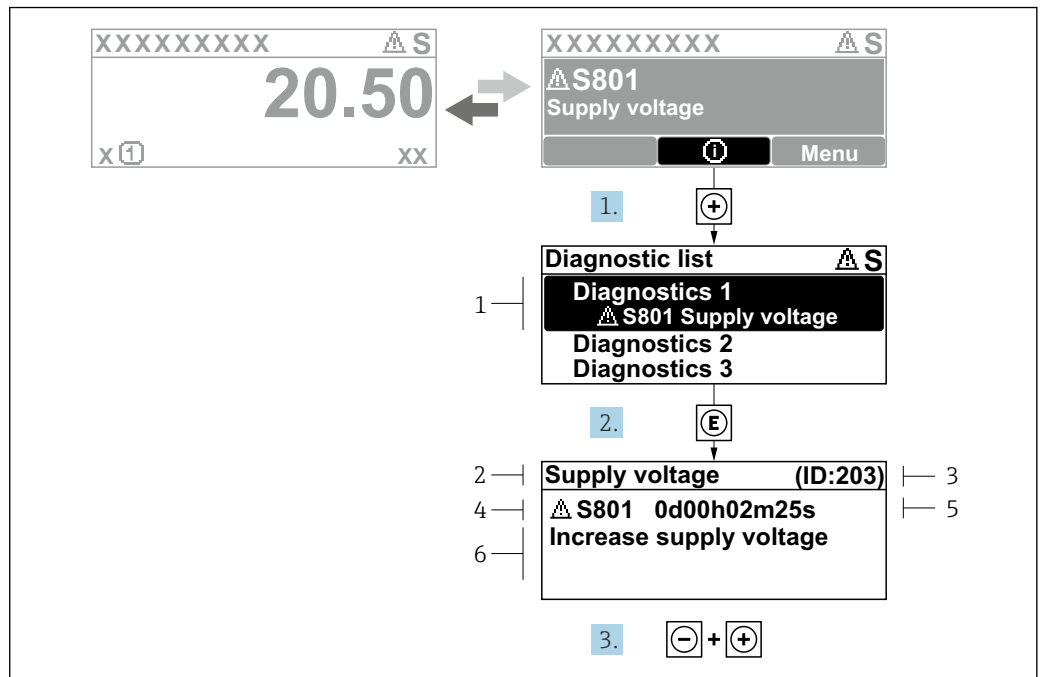


图 23 补救措施信息

- 1 诊断信息
- 2 简要说明
- 3 服务 ID
- 4 带诊断代号的诊断响应
- 5 错误时的工作时间
- 6 补救措施

诊断信息的处置方法:

1. 按下+键 (Ⓢ图标) 。
  - ↳ 诊断列表 子菜单打开。
2. 按下+或-键后按下回，选择所需诊断事件。
  - ↳ 打开诊断事件的补救措施信息。
3. 同时按下-键和+键。
  - ↳ 关闭补救措施信息。

用户在**诊断**菜单中输入诊断事件，例如在**诊断列表**或上一条**诊断信息**中。

1. 按下回。
  - ↳ 打开诊断事件的补救措施信息。
2. 同时按下-键和+键。
  - ↳ 关闭补救措施信息。


### 12.3 调试软件中的诊断事件

如果调试软件中出现诊断事件，状态信号显示在顶部左侧的状态区中，同时显示相应的事件等级图标，符合 NAMUR NE 107 标准：

- 故障(F)
- 功能检查(C)
- 非工作状态(S)
- 需要维护(M)


#### A: 通过操作菜单

1. 进入**诊断** 菜单。
  - ↳ 在**当前诊断信息** 参数中显示诊断事件及事件信息。
2. 将光标放置在显示区右侧的**当前诊断信息** 参数上。

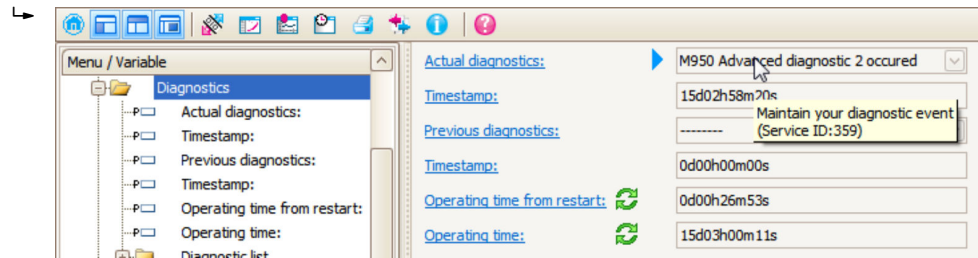


显示诊断事件的补救措施提示信息。

#### B: 通过“创建文档”功能参数

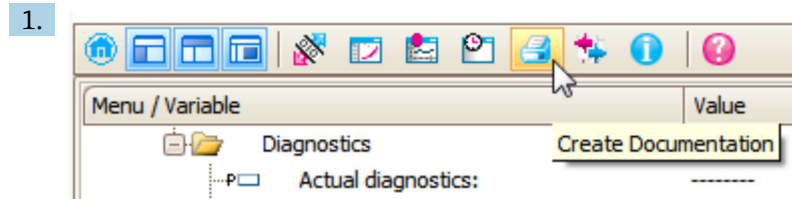

选择“创建文档”功能参数。

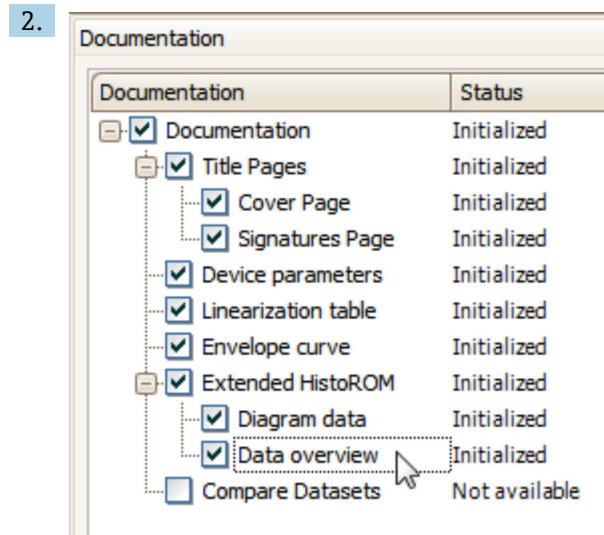


确保已勾选“数据概览”。

3. 点击“另存为...”，保存 PDF 文件。
  - ↳ 文件中包含诊断信息及其补救措施信息。


**C: 通过“事件列表/扩展 HistoROM”功能参数**

1.

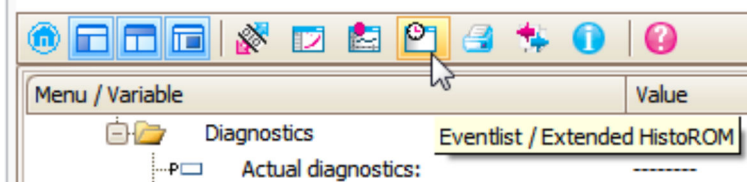

选择“事件列表/扩展 HistoROM”功能参数。

2.

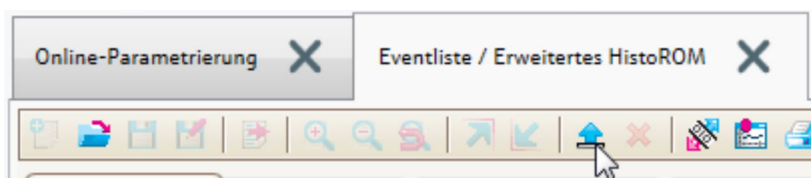

选择“上传事件列表”功能参数。

↳ “数据概览”窗口中显示事件列表，包含补救措施信息。

**12.4 诊断列表**

**诊断列表** 子菜单子菜单中包含最多五条当前未解决的诊断信息。超过五条诊断信息时，显示屏上显示优先级最高的信息。

**菜单路径**

诊断 → 诊断列表

**查看和关闭补救措施**

1. 按下回键。

↳ 打开诊断事件的补救措施信息。

2. 同时按下回键+ 键。

↳ 关闭补救措施信息。

## 12.5 诊断事件列表

诊断编号	简述	维修指导	状态信号 [出厂]	诊断行为 [出厂]
<b>传感器诊断</b>				
003	检测到探头断裂	1. 检查抑制线 2. 检查传感器	F	Alarm
046	粘附检测	清洁探头	F	Alarm
104	高频电缆	1. 将 HF 电缆接头干燥, 并检查密封 2. 更换 HF 电缆	F	Alarm
105	高频电缆	1. 紧固 HF 电缆连接 2. 检查传感器 3. 更换 HF 电缆	F	Alarm
106	传感器	1. 检查传感器 2. 检查 HF 电缆 3. 联系服务工程师	F	Alarm
<b>电子部件诊断</b>				
242	软件不兼容	1. 检查软件 2. 更换主电子模块	F	Alarm
252	模块不兼容	1. 检查电子模块 2. 更换 I/O 或电子模块	F	Alarm
261	电子模块故障	1. 重启设备 2. 检查电子模块 3. 更换 I/O 模块或电子模块	F	Alarm
262	模块连接	1. 检查模块连接 2. 更换电子模块	F	Alarm
270	主要电子模块故障	更换主要电子模块	F	Alarm
271	主要电子模块故障	1. 重启设备 2. 更换电子模块	F	Alarm
272	主要电子模块故障	1. 重启设备 2. 联系服务工程师	F	Alarm
273	主要电子模块故障	1. 通过显示屏进行紧急操作 2. 更换电子模块	F	Alarm
275	I/O 模块故障	更换 I/O 模块	F	Alarm
276	I/O 模块故障	1. 重启设备 2. 更换 I/O 模块	F	Alarm
282	数据存储	1. 重启设备 2. 联系服务工程师	F	Alarm
283	存储器内容	1. 传送数据或复位设备 2. 联系服务工程师	F	Alarm
311	电子模块故障	1. 传送数据或复位设备 2. 联系服务工程师	F	Alarm
311	电子模块故障	需要维护! 1. 不要进行复位 2. 联系服务人员	M	Warning
<b>配置诊断</b>				
410	数据传输	1. 检查连接 2. 重新尝试数据传输	F	Alarm
412	下载中	下载进行中, 请等待	C	Warning
435	线性化	检查线性化表格	F	Alarm
437	设置不兼容	1. 重启设备 2. 联系服务工程师	F	Alarm

诊断编号	简述	维修指导	状态信号 [出厂]	诊断行为 [出厂]
438	数据集	1. 检查数据集文件 2. 检查设备设置 3. 上传和下载新设置	M	Warning
482	OOS 报警块	自动模式下设置块	F	Alarm
484	故障模式仿真	关闭仿真	C	Alarm
485	仿真测量值	关闭仿真	C	Warning
494	开关状态输出仿真	取消开关量输出仿真	C	Warning
495	诊断事件仿真	关闭仿真	C	Warning
497	仿真块输出	关闭仿真	C	Warning
585	空间距离仿真	关闭仿真	C	Warning
<b>进程诊断</b>				
801	供电电压过低	提高供电电压	S	Warning
825	工作温度异常	1. 检查环境温度 2. 检查过程温度	S	Warning
825	工作温度异常		F	Alarm
921	改变基准点	1. 检查参考设置 2. 检查压力 3. 检查传感器	S	Warning
936	EMC 干扰	检查安装是否符合 EMC	F	Alarm
941	回波丢失	检查参数“介电常数(DC)值”	F	Alarm <sup>1)</sup>
942	回波位于安全距离内	1. 检查物位 2. 检查安全距离 3. 复位自保持状态	S	Alarm <sup>1)</sup>
943	测量值进入盲区范围	降低精度 检查物位	S	Warning
944	物位范围	精度降低 物位靠近过程连接	S	Warning
950	高级诊断 1 ... 2 已产生	维护您的诊断事件	M	Warning <sup>1)</sup>

1) 诊断操作可以更改。

## 12.6 事件日志

### 12.6.1 事件历史

事件列表子菜单中按时间顺序显示已发生事件信息<sup>2)</sup>。

菜单路径

诊断 → 事件日志 → 事件列表

按照时间顺序最多可以显示 100 条事件信息。

包含:




- 诊断事件
- 事件信息

2) 此子菜单仅在通过现场显示操作时显示。通过 FieldCare 操作时，事件列表可以显示在 FieldCare 的“事件列表/ HistoROM”功能参数中。

除了发生时间，每个事件还分配有图标，显示事件是否已经发生或已经结束：

- 诊断事件
  - ☹: 事件已发生
  - ⌚: 事件已结束
- 信息事件
  - ☹: 事件已发生

### 查看和关闭补救措施

1. 按下 。
  - ↳ 打开诊断事件的补救措施信息。
2. 同时按下  键 +  键。
  - ↳ 关闭补救措施信息。

### 12.6.2 筛选事件日志

使用 **选项** 参数可以在 **事件列表** 子菜单中以设置事件信息类别。

#### 菜单路径

诊断 → 事件日志 → 选项

#### 筛选项

- 全部
- 故障(F)
- 功能检查(C)
- 非工作状态(S)
- 需要维护(M)
- 信息

### 12.6.3 信息事件概述

信息编号	信息名称
I1000	----- (设备正常)
I1089	上电
I1090	复位设置
I1091	设置已更改
I1092	趋势已删除
I1110	写保护状态已更改
I1137	电子模块已更换
I1151	历史记录复位
I1154	端子电压复位
I1155	复位电子模块温度
I1156	趋势存储错误
I1157	存储器错误事件列表
I1185	数据已备份至显示屏
I1186	显示屏数据恢复完成
I1187	从显示单元下载设置
I1188	清除显示屏内数据
I1189	备份对比
I1256	显示:访问状态更改
I1264	安全序列终止

信息编号	信息名称
I1335	固件改变
I1397	总线:访问状态更改
I1398	CDI:访问状态更改
I1512	开始下载
I1513	下载完成
I1514	开始上传
I1515	上传完成

## 12.7 固件更新历史

日期	固件版本号	变更内容	文档资料代号 (FMP53; PROFIBUS)		
			操作手册	仪表功能描述	技术资料
07.2011	01.00.zz	原始软件	BA01007F/00/EN/10.10	GP01001F/00/EN/10.10	TI01002F/00/EN/13.11
02.2015	01.01.zz	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 支持 SD03</li> <li>▪ 更多显示语言</li> <li>▪ HistoROM 功能改进</li> <li>▪ 内置“高级诊断”功能块</li> <li>▪ 功能优化和错误修正</li> </ul>	BA01007F/00/EN/14.14 BA01007F/00/EN/15.16 <sup>1)</sup>	GP01001F/00/EN/13.14	TI01002F/00/EN/17.14 TI01002F/00/EN/20.16 <sup>1)</sup>

1) 最新 DTM 版本提供心跳设置向导，适用 DeviceCare 和 FieldCare。



通过产品选型表直接订购指定固件版本号的设备，保证与现有系统或规划系统集成时的固件兼容。



## 13 维护

无需专业维护。

### 13.1 外部清洁

清洗设备外表面时，选择不会腐蚀外壳表面和密封圈的清洗液。

### 13.2 日常清洗指南

在某些应用中，探头上可能聚积有污垢或黏附。均匀的薄覆盖层对测量的影响很小。厚覆盖层会削弱信号，减小探头量程。非均匀的沉积物或结块（例如结晶）会导致测量结果错误。此时建议采用非接触式测量原理测量，或定期检查探头的污染程度。

使用氢氧化钠溶液清洁（例如在 CIP 程序中）：在接头接液条件下进行测量，误差会比在参考操作条件下测量大。湿气会导致临时错误测量结果。

### 13.3 清洁探头

#### 13.3.1 在罐体中清洁探头

仪表安装在合适的位置时，可以通过喷头在罐体内清洁探头 →  21。

### 13.3.2 在罐体外清洁探头

拆卸探头，执行清洗操作。

清洁所需的工具如下：

- 老虎钳，带保护纤维（抛光杆式探头的表面保护）
- 虎口扳手，带凸耳 $\phi$  54 mm (2.1 in)
- 开口扳手 AF27 / AF32，最大扭矩可调节至 20 Nm

#### 小心!

- 开始操作前，确保设备已断开电源。
- 拧下开槽螺母 (1) 时，确保用开口扳手在过程连接环 (5) 处提供反向支撑。否则，转接头 (3) 将与法兰脱离。

#### 拆卸电子腔外壳

- 使用虎口扳手拧下开槽螺母 (1)。
- 从过程连接转接头 (3) 向上拆除松脱的外壳 (2) 和外壳支座。外壳支座仍与外壳连接。将外壳置于一边。在“分体式传感器”型号中，仅需拆卸电缆转接头。
- 如需要，更换 O 型圈 (7)。  
订货号参见设备浏览器 → 75


#### 拆卸杆式探头

- 拧下过程连接（图例中为法兰）的转接头 (3)：使用开口扳手 (AF27) 在扳手面处从罐体上拧下转接头和杆式探头（最大 4 m）。
- 在扳手面处夹住杆式探头 (4) 或使用管道扳手。  
**小心：**保护抛光探头杆的表面！严禁划伤或折弯设备造成损坏。
- 松开杆式探头上的转接头 (3)（逆时针方向旋转约 12 圈），并拆除（插头连接）。使用 4.5 Nm 扭矩将杆式探头拧入绝缘套管。
- 杆式探头和转接头上的 O 型密封圈 (6) 易于操作，如需要，可以更换密封圈。杆式探头和转接头可高温灭菌。  
O 型圈的订货号：参见设备浏览器 → 75

#### 探头安装

按照与拆卸相反的顺序安装设备：

- 使用 4.5 Nm 扭矩将转接头 (3) 拧至杆式探头 (4) 上。
- 使用 20 Nm 扭矩将转接头和杆式探头拧至容器过程连接上。
- 将外壳 (2) 和外壳支座安装至转接头上，使用开槽螺母 (1) 拧紧；扭矩 20 Nm。

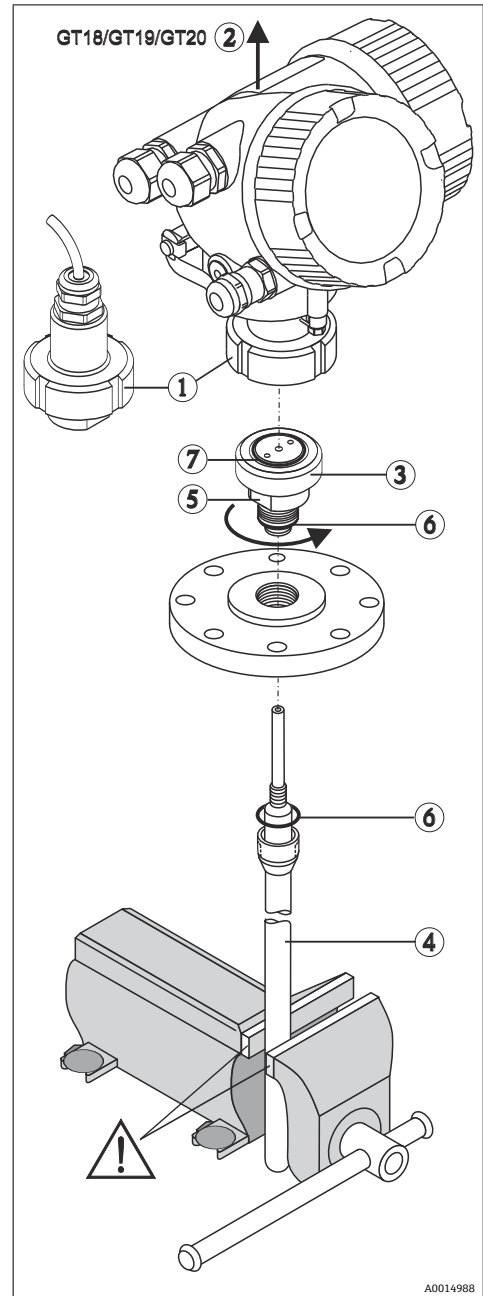

## 14 维修

### 14.1 概述

#### 14.1.1 维修理念

根据 Endress+Hauser 维修理念，设备采用模块化结构设计，必须由 Endress+Hauser 服务部门或经培训的授权人员执行维修操作。

套件内含分类备件，提供相应更换指南。

详细服务产品和备件信息请咨询 Endress+Hauser 服务部门。

#### 14.1.2 防爆型设备的维修

##### 警告

**维修不当会影响电气安全!**

**爆炸危险!**

- ▶ 仅允许 Endress+Hauser 服务部门或遵守国家规定的专业人员进行防爆型设备的维修。
- ▶ 必须遵守危险区应用的相关标准和国家法规、《安全指南》(XA) 和证书。
- ▶ 仅允许使用 Endress+Hauser 原装备件。
- ▶ 注意铭牌上标识的设备型号。仅允许使用同型号部件更换。
- ▶ 参照维修指南操作。
- ▶ 仅允许 Endress+Hauser 服务工程师改装防爆设备，或更换防爆型式。

#### 14.1.3 更换电子模块

由于参数储存在外壳内的 HistoROM 中，更换电子模块后无需重新标定。但是更换主要电子模块后，可能需要记录新抑制曲线。

#### 14.1.4 更换设备


更换整台设备后，通过下列方式可以将参数重新下载至设备中：

- 通过显示模块  
前提条件：老设备的设置已保存在显示模块中。
- 通过 FieldCare  
前提条件：老设备的设置已通过 FieldCare 保存在计算机中。

无需重新标定，即可继续测量。仅需重新进行干扰回波抑制。

### 14.2 备件

- 备件铭牌上标识有部分允许更换的测量设备部件，并提供备件信息。
- 设备的接线腔盖内含备件铭牌，提供以下信息：
  - 测量设备的重要备件，及其订购信息。
  - W@M 设备浏览器的 URL 地址 ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer))：列举了测量设备的所有备件及其订货号，并可以订购备件。如需要，用户还可以下载配套《安装指南》。

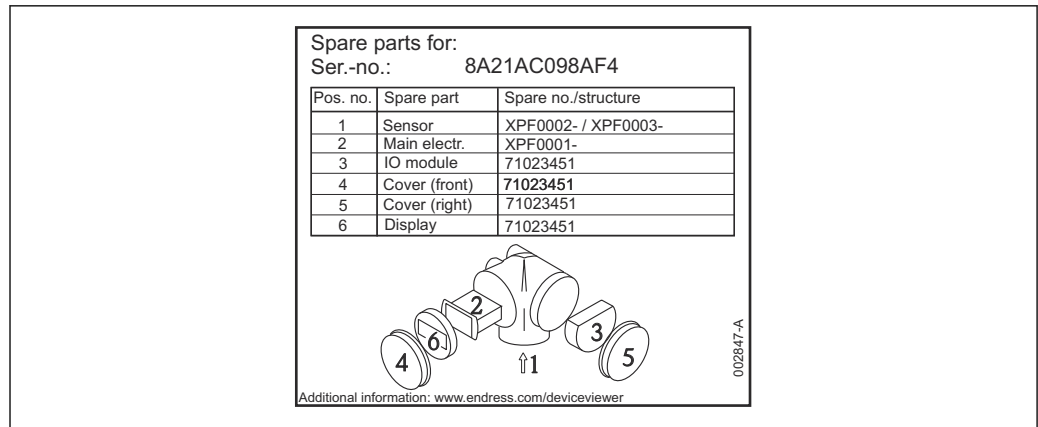

A0014979

图 24 接线腔外壳内的备件铭牌示意图

- i** 测量设备的序列号:
- 标识在设备铭牌和备件铭牌上。
  - 保存在“序列号”参数中 (“设备信息”子菜单)。

### 14.3 返厂

安全返厂要求与具体设备型号和国家法规相关。

1. 登陆公司网站查询设备返厂说明:  
<http://www.endress.com/support/return-material>  
 ↳ 选择地区。
2. 如果仪表需要维修或工厂标定、或订购型号错误或发货错误, 请将其返厂。

### 14.4 处置




为满足 2012/19/EU 指令关于废弃电气和电子设备 (WEEE) 的要求, Endress+Hauser 产品均带上述图标, 尽量避免将废弃电气和电子设备作为未分类城市垃圾废弃处置。带此标志的产品不能列入未分类的城市垃圾处理。在满足适用条件的前提下, 返厂报废。

## 15 附件

### 15.1 设备专用附件


#### 15.1.1 防护罩

防护罩可以在设备的产品选型表的订购选项“随箱附件”中选购。

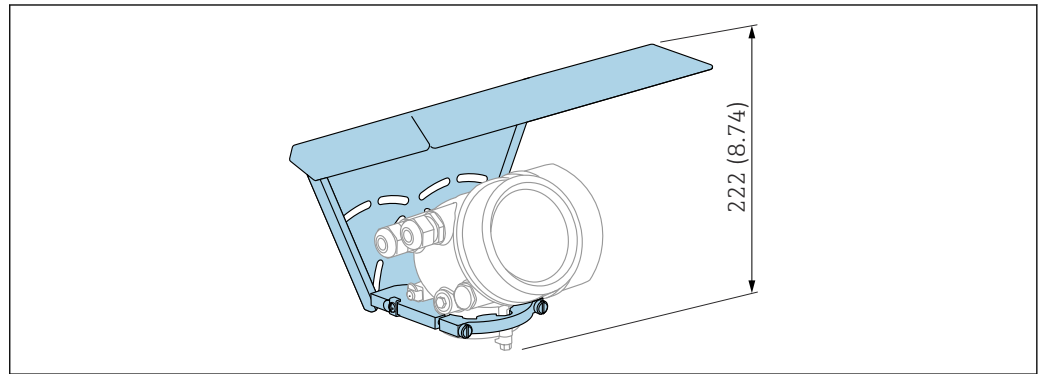

A0015466

图 25 高度。测量单位 mm (in)

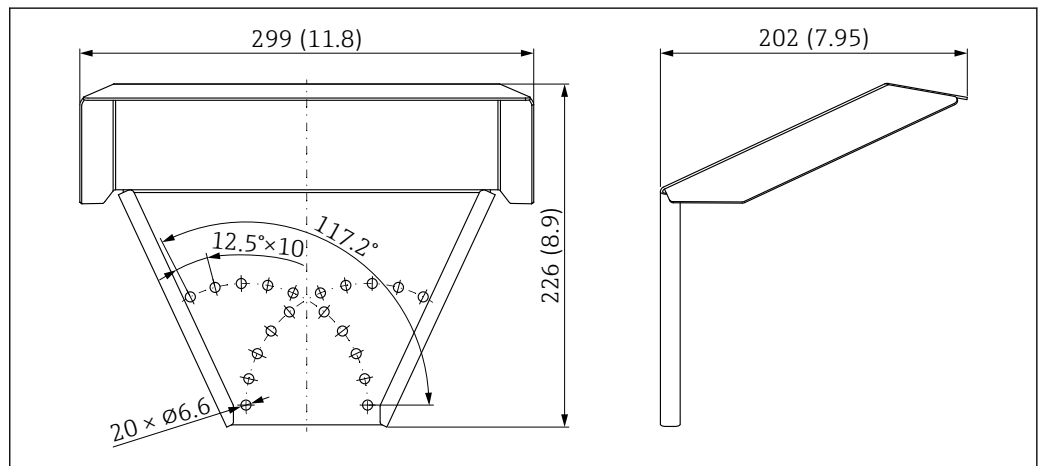

A0015472

图 26 外形尺寸。测量单位 mm (in)





**材质**

316L


**附件订货号:**

71162242

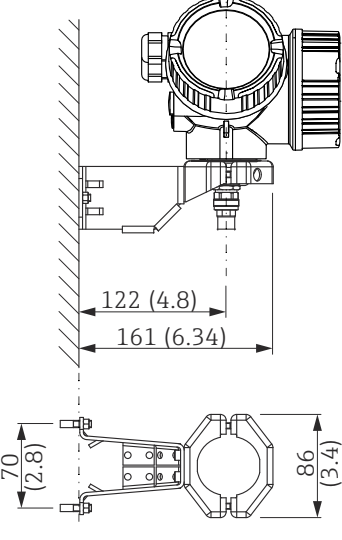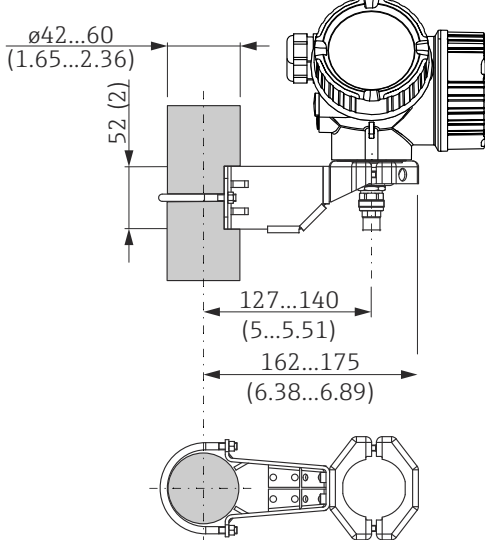
## 15.1.2 电子腔外壳安装架

附件	说明
电子腔外壳安装架	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>A</b></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>B</b></p>  </div> </div> <p>  27 电子腔外壳安装架；单位：mm (in) </p> <p> <b>A</b> 墙装  <b>B</b> 立柱安装 </p> <p>  订购带“分体式传感器”的仪表型号时，安装架是标准供货件（参见产品选型表的订购选项 060）。安装架还可以作为附件单独订购（订货号：71102216）。 </p> <p style="text-align: right;">A0014793</p>

## 15.1.3 焊接接头

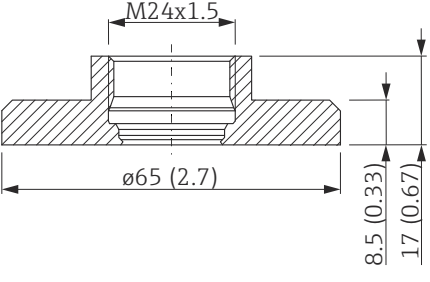附件	说明
焊接接头 M24 D65	 <p> M24x1.5 螺纹，齐平安装传感器。  材质：1.4435 (AISI 316L)  重量：0.22 kg (0.48 lbs) </p> <p> 订货号 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 标准型：71041381</li> <li>■ 带 3.1 材料证书：71041383</li> </ul> </p> <p> 详细信息参见《操作手册》BA361F。 </p> <p style="text-align: right;">A0012776</p>

### 15.1.4 保护罩


附件	说明
保护罩	 <p>拆除电子模块后密封探头            订货号: 71041379            详细信息参见《操作手册》BA362F。</p>

A0013589

### 15.1.5 标定套件

附件	说明
标定套件	Levelflex FMP53 导波雷达液位计标定套件, 定期执行测量精度和重复性测试。 订货号: 71041382 详细信息参见《操作手册》SD01003F。

### 15.1.6 分离型显示单元 FHX50

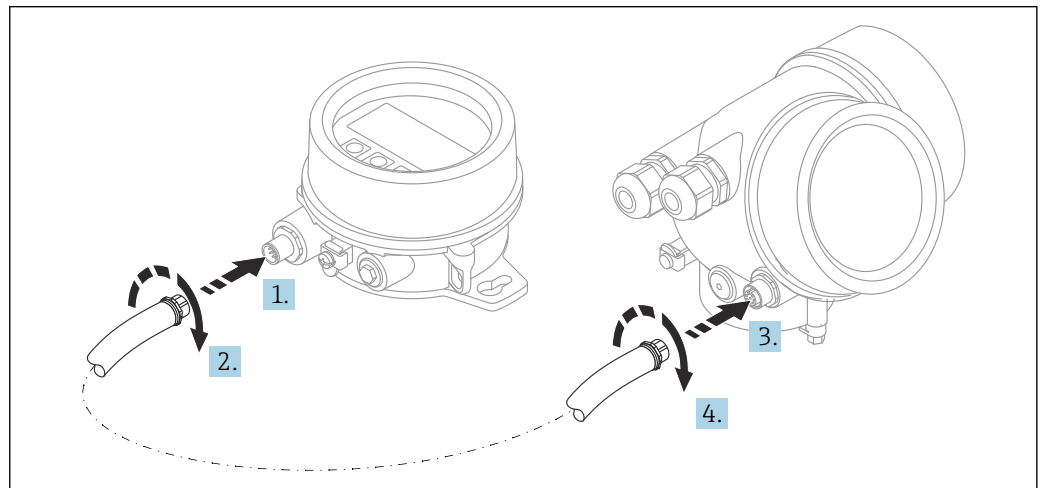

A0019128

#### 技术参数

- 材质:
  - 塑料 PBT
  - 316L/1.4404
  - 铝外壳
- 防护等级: IP68 / NEMA 6P 和 IP66 / NEMA 4x
- 适用显示单元:
  - SD02 (按键操作)
  - SD03 (触摸键操作)
- 连接电缆:
  - 设备整体电缆, 最大长度为 30 m (98 ft)
  - 用户自备标准电缆, 最大长度为 60 m (196 ft)
- 环境温度: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
- 环境温度 (可选): -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F)<sup>3)</sup>

3) 在订购选项 580“测试; 证书”中选择选型代号 JN“变送器环境温度”-50 °C (-58 °F)时, 此温度范围有效。如果温度长时间低于 -40 °C (-40 °F), 故障发生几率增大。

**订购信息**


- 如需使用分离型显示单元，必须订购设计用于显示单元 FHX50 的设备型号。单独订购 FHX50 时，必须在“测量设备型号”中选择“用于 FHX50 显示单元”。
- 如果订购的测量设备不带“用于 FHX50 显示单元”，但是日后可能需要加装 FHX50 显示单元，订购 FHX50 时必须在“测量设备型号”中选择“未用于 FHX50 显示单元”。此时，FHX50 随箱包装中提供加装连接套件。连接套件直接安装在设备上，连接 FHX50。

**i** FHX50 的使用还与变送器的认证型式相关。只有部分设备允许加装 FHX50（适用型号：基本订购选项“显示；操作”中选择“用于 FHX50”选项，参见《安全指南》(XA)）。

同时参见 FHX50 的《安全指南》(XA) 说明。

下列变送器不允许加装 FHX50：

- 粉尘防爆型
- Ex nA 防爆型式


 详细信息参见“特殊文档”SD01007F

**15.1.7 过电压保护单元**

回路供电设备浪涌保护器可以在设备的产品选型表的订购选项“安装附件”中选购。

浪涌保护器可用于回路供电设备。

- OVP10（单通道设备）
- OVP20（双通道设备）

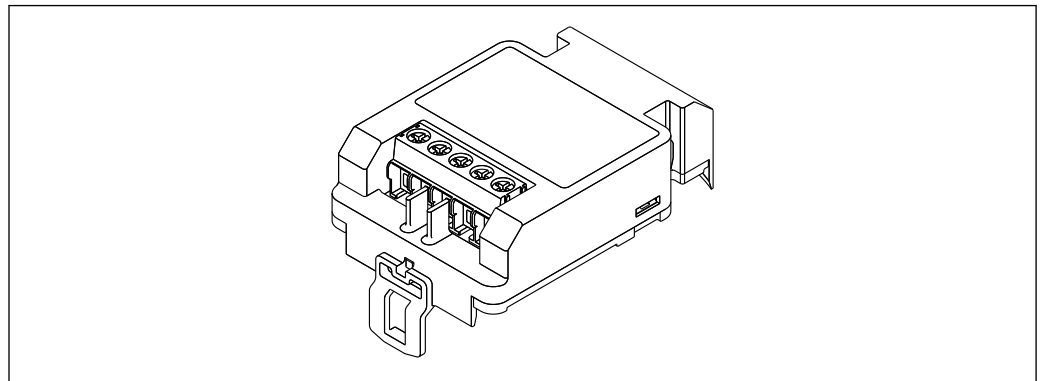

A0021734


**技术参数**

- 每个通道的阻抗： $2 \times 0.5 \Omega_{\max}$
- 直流电压 (DC) 阈值：400 ... 700 V
- 浪涌电压阈值：< 800 V
- 1 MHz 时的电容值：< 1.5 pF
- 标称泄漏电流 (8/20  $\mu$ s)：10 kA
- 适用导线横截面积：0.2 ... 2.5 mm<sup>2</sup> (24 ... 14 AWG)




**如加装:**

- OVP10 (单通道设备) 订货号: 71128617
- OVP20 (双通道设备) 订货号: 71128619
- 取决于变送器的认证类型, OVP 模块的使用可能受限。如果选择选型代号 NA (过电压保护), 设备的 OVP 模块功能可能受限, 参见《安全指南》(XA) 中的可选订购选项。
- 使用浪涌保护器模块时, 为了保持所需安全距离, 加装设备时还需要更换外壳盖。取决于外壳类型, 合适外壳盖的订货号如下:
  - GT18 外壳: 71185516
  - GT19 外壳: 71185518
  - GT20 外壳: 71185517

 详细信息参见“特殊文档”SD01090F

**15.1.8 HART 设备的蓝牙模块 BT10**

蓝牙模块 BT10 可以在设备的产品选型表的订购选项“安装附件”中选购。

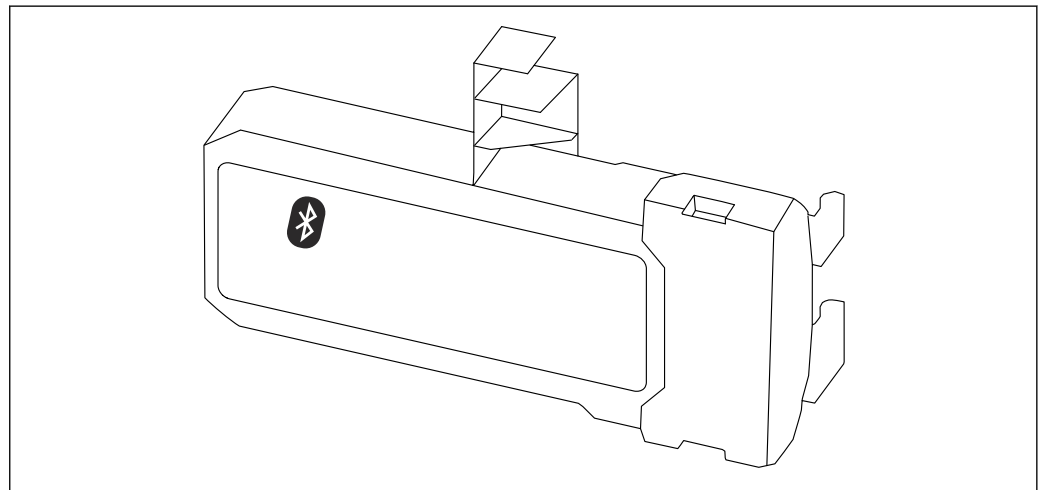


A0036493

**技术参数**

- 使用 SmartBlue app 简单快速设置设备
- 无需使用其他工具或转接头
- 使用 SmartBlue app 显示信号包络线
- 使用 Bluetooth® 蓝牙无线技术, 实现加密点对点单向数据传输 (通过 Fraunhofer 研究所测试) 和带密码保护的通信
- 在参考操作条件下的操作距离为:
  - > 10 m (33 ft)
- 使用蓝牙模块时设备的最小供电电压增大幅度: 3 V。

**如加装:**

- 订货号: 71377355
- 取决于变送器的认证类型, 蓝牙模块的使用可能受限。如果选择选型代号 NF (蓝牙模块), 设备的蓝牙模块功能可能受限, 参见《安全指南》(XA) 中的可选订购选项。

 详细信息参见“特殊文档”SD02252F

## 15.2 通信专用附件

### Commubox FXA291

将带 CDI 接口 (Endress+Hauser 通用数据接口) 的 Endress+Hauser 现场设备连接至计算机或笔记本电脑的 USB 端口

订货号: 51516983



详细信息参见《技术资料》TI00405C

## 15.3 服务专用附件

### DeviceCare SFE100

调试软件, 适用 HART、PROFIBUS 和 FOUNDATION Fieldbus 现场设备



《技术资料》TI01134S

### FieldCare SFE500

基于 FDT 技术的工厂资产管理软件

帮助用户对工厂中所有现场设备进行设置和维护。基于状态信息, 还可以简单有效地检查设备状态和状况。



《技术资料》TI00028S

## 15.4 系统产品

### Memograph M 图形显示数据管理仪

Memograph M 图形显示数据管理仪提供所有相关的过程变量信息。正确记录测量值, 监控限定值和分析测量点。数据储存在 256 MB 内部存储器、SD 卡或 U 盘中。



《技术资料》TI00133R 和《操作手册》BA00247R

## 16 操作菜单

### 16.1 操作菜单概述 (显示模块)

菜单路径  操作菜单

Language	
<b>设置</b>	→ 97
设备位号	→ 97
设备地址	→ 97
单位	→ 97
罐类型	→ 97
旁通管/导波管管径	→ 98
介质分组	→ 98
空标	→ 99
满标	→ 99
物位	→ 100
距离	→ 100
信号强度	→ 101
<b>▶ 干扰抑制</b>	→ 104
距离调整	→ 104
抑制距离	→ 104
生成抑制	→ 104
距离	→ 104
<b>▶ Analog inputs</b>	
<b>▶ Analog input 1 ... 6</b>	→ 105
Channel	→ 105

	PV filter time	→ 105
	Fail-safe type	→ 106
	Fail safe value	→ 106
▶ 高级设置		→ 107
	锁定状态	→ 107
	显示屏访问状态	→ 107
	输入访问密码	→ 108
▶ 物位		→ 109
	介质类型	→ 109
	介质属性	→ 109
	过程变化	→ 110
	过程特性	→ 111
	单位	→ 111
	盲区距离	→ 112
	偏置量	→ 112
▶ 线性化		→ 114
	线性化类型	→ 116
	线性化单位	→ 117
	自定义名称	→ 118
	最大值	→ 119
	直径	→ 119
	锥体高度	→ 119
	表格模式	→ 120

▶ 编辑表格	
物位	
自定义值	
启用线性化表格	→ 122
▶ 安全设置	→ 123
失波输出模式	→ 123
恒定值	→ 123
斜率	→ 123
盲区距离	→ 112
▶ 确认 WHG	→ 126
▶ 关闭 WHG	→ 127
复位写保护	→ 127
代码错误	→ 127
▶ 探头设置	→ 128
探头接地	→ 128
▶ 探头长度修正	→ 130
调整探头长度	→ 130
当前探头长度	→ 130
▶ 开关输出	→ 131
开关输出功能	→ 131
分配状态	→ 131
分配限定值	→ 132
分配诊断响应	→ 132
开启值	→ 132
开启延迟	→ 134

关闭值	→ 134
关闭延时	→ 134
故障模式	→ 134
开关状态	→ 135
反转输出信号	→ 135
<b>► 显示</b>	→ 136
Language	→ 136
显示格式	→ 136
显示值 1 ... 4	→ 138
小数位数 1 ... 4	→ 138
显示间隔时间	→ 138
显示阻尼时间	→ 139
主界面标题	→ 139
标题名称	→ 139
分隔符	→ 140
数值格式	→ 140
菜单中小数位数	→ 140
背光显示	→ 140
显示对比度	→ 141
<b>► 显示备份设置</b>	→ 142
工作时间	→ 142
最后一次备份	→ 142


设置管理	→ 142
比较结果	→ 143
▶ 管理员	→ 144
▶ 设置访问密码	→ 146
设置访问密码	→ 146
确认密码	→ 146
设备复位	→ 144
🔍 诊断	→ 147
当前诊断信息	→ 147
上一条诊断信息	→ 147
重启后的工作时间	→ 148
工作时间	→ 142
▶ 诊断列表	→ 149
诊断 1 ... 5	→ 149
▶ 事件日志	→ 150
选项	
▶ 事件列表	→ 150
▶ 设备信息	→ 151
设备位号	→ 151
序列号	→ 151
固件版本号	→ 151
设备名称	→ 151
订货号	→ 152
扩展订货号 1 ... 3	→ 152

Status PROFIBUS Master Config	→ 152
PROFIBUS ident number	→ 152
▶ 测量值	→ 153
距离	→ 100
物位(或线性化值)	→ 119
端子电压 1	→ 154
开关状态	→ 135
▶ Analog inputs	
▶ Analog input 1 ... 6	→ 155
Channel	→ 105
Out value	→ 155
Out status	→ 156
Out status HEX	→ 156
▶ 数据日志	→ 157
分配通道 1 ... 4	→ 157
日志记录间隔	→ 157
清除日志数据	→ 158
▶ 显示通道 1 ... 4	→ 159
▶ 仿真	→ 161
分配测量变量	→ 162
过程变量值	→ 162
开关状态输出仿真	→ 162
开关状态	→ 163
设备报警仿真	→ 163



诊断事件分类	
诊断事件仿真	→ 163
▶ 设备检查	→ 164
开始检查	→ 164
检查结果	→ 164
上一次检查时间	→ 164
物位信号	→ 165
参考信号	→ 165

## 16.2 操作菜单概述 (调试软件)

菜单路径  操作菜单

<b>🔧 设置</b>	→ 97
设备位号	→ 97
设备地址	→ 97
单位	→ 97
罐类型	→ 97
旁通管/导波管管径	→ 98
介质分组	→ 98
空标	→ 99
满标	→ 99
物位	→ 100
距离	→ 100
信号强度	→ 101
距离调整	→ 101
当前抑制距离	→ 102
抑制距离	→ 102
生成抑制	→ 103
<b>▶ Analog inputs</b>	
<b>▶ Analog input 1 ... 6</b>	→ 105
Channel	→ 105
PV filter time	→ 105

Fail-safe type	→ 106
Fail safe value	→ 106
<b>▶ 高级设置</b>	→ 107
锁定状态	→ 107
访问状态工具	→ 107
输入访问密码	→ 108
<b>▶ 物位</b>	→ 109
介质类型	→ 109
介质属性	→ 109
过程变化	→ 110
过程特性	→ 111
单位	→ 111
盲区距离	→ 112
偏置量	→ 112
<b>▶ 线性化</b>	→ 114
线性化类型	→ 116
线性化单位	→ 117
自定义名称	→ 118
物位(或线性化值)	→ 119
最大值	→ 119
直径	→ 119
锥体高度	→ 119
表格模式	→ 120
线性表参数对	→ 121
物位	→ 121

物位	→ 121
自定义值	→ 122
启用线性化表格	→ 122
<b>▶ 安全设置</b>	→ 123
失波输出模式	→ 123
恒定值	→ 123
斜率	→ 123
盲区距离	→ 112
<b>▶ 确认 WHG</b>	→ 126
<b>▶ 关闭 WHG</b>	→ 127
复位写保护	→ 127
代码错误	→ 127
<b>▶ 探头设置</b>	→ 128
探头接地	→ 128
当前探头长度	→ 128
调整探头长度	→ 128
<b>▶ 开关输出</b>	→ 131
开关输出功能	→ 131
分配状态	→ 131
分配限定值	→ 132
分配诊断响应	→ 132
开启值	→ 132
开启延迟	→ 134
关闭值	→ 134
关闭延时	→ 134

故障模式	→ 134
开关状态	→ 135
反转输出信号	→ 135
► 显示	→ 136
Language	→ 136
显示格式	→ 136
显示值 1 ... 4	→ 138
小数位数 1 ... 4	→ 138
显示间隔时间	→ 138
显示阻尼时间	→ 139
主界面标题	→ 139
标题名称	→ 139
分隔符	→ 140
数值格式	→ 140
菜单中小数位数	→ 140
背光显示	→ 140
显示对比度	→ 141
► 显示备份设置	→ 142
工作时间	→ 142
最后一次备份	→ 142
设置管理	→ 142




备份状态	→ 143
比较结果	→ 143
▶ 管理员	→ 144
设置访问密码	
设备复位	→ 144
🔍 诊断	→ 147
当前诊断信息	→ 147
时间戳	→ 147
上一条诊断信息	→ 147
时间戳	→ 148
重启后的工作时间	→ 148
工作时间	→ 142
▶ 诊断列表	→ 149
诊断 1 ... 5	→ 149
时间戳 1 ... 5	→ 149
▶ 设备信息	→ 151
设备位号	→ 151
序列号	→ 151
固件版本号	→ 151
设备名称	→ 151
订货号	→ 152
扩展订货号 1 ... 3	→ 152
Status PROFIBUS Master Config	→ 152
PROFIBUS ident number	→ 152

▶ 测量值	→ 153
距离	→ 100
物位(或线性化值)	→ 119
端子电压 1	→ 154
开关状态	→ 135
▶ Analog inputs	
▶ Analog input 1 ... 6	→ 155
Channel	→ 105
Out value	→ 155
Out status	→ 156
Out status HEX	→ 156
▶ 数据日志	→ 157
分配通道 1 ... 4	→ 157
日志记录间隔	→ 157
清除日志数据	→ 158
▶ 仿真	→ 161
分配测量变量	→ 162
过程变量值	→ 162
开关状态输出仿真	→ 162
开关状态	→ 163
设备报警仿真	→ 163
诊断事件仿真	→ 163
▶ 设备检查	→ 164
开始检查	→ 164
检查结果	→ 164














上一次检查时间	→ 164
物位信号	→ 165
参考信号	→ 165
▶ Heartbeat	→ 166



## 16.3 “设置”菜单

- : 显示与操作单元的参数菜单路径
- : 表示调试工具中的参数菜单路径 (例如 FieldCare)
- : 表示访问密码锁定参数。

菜单路径              设置



设备位号 			
菜单路径	  设置 → 设备位号		
说明	输入测量点位号。		
用户输入	最多 32 个数文字符		
设备地址 			
菜单路径	  设置 → 设备地址		
说明	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Address mode = Software</b> 时: 输入总线地址。</li> <li>▪ <b>Address mode = Hardware</b> 时: 显示总线地址。</li> </ul>		
用户输入	0 ... 126		
单位 			
菜单路径	  设置 → 单位		
说明	用于距离计算的长度单位。		
选择	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">           SI 单位            ▪ mm            ▪ m         </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">           US 单位            ▪ ft            ▪ in         </td> </tr> </table>	SI 单位 ▪ mm ▪ m	US 单位 ▪ ft ▪ in
SI 单位 ▪ mm ▪ m	US 单位 ▪ ft ▪ in		
罐类型 			
菜单路径	  设置 → 罐类型		
条件	介质类型 (→  109) = 液体		
说明	选择罐体类型。		

- 选择**
- 金属罐
  - 旁通管/导波管
  - 非金属
  - 罐外安装
  - 同轴探头
- 出厂设置** 取决于探头
- 附加信息**
- 取决于探头，上述部分选项可能不会出现，可能成为附加选项。
  - 使用同轴探头或带金属对中环的探头时，**罐类型** 参数与探头型号匹配，不能更改。

---

**旁通管/导波管管径** 🔑



---

- 菜单路径**   设置 → 旁通管/导波管管径
- 条件** **罐类型 (→ 📄 97) = 旁通管/导波管**
- 说明** 设置旁通管或导波管的管径。
- 用户输入** 0 ... 9.999 m

---



**介质分组** 🔑

---

- 菜单路径**   设置 → 介质分组
- 条件** **介质类型 (→ 📄 109) = 液体**
- 说明** 选择介质分组。
- 选择**
- 其他介质
  - 水基液体(DC>=4)
- 附加信息** 在此参数中简单设置介质的介电常数 (DC)。介电常数 (DC) 的详细信息参见**介质属性** 参数 (→ 📄 109)。

**介质分组** 参数预设置为**介质属性** 参数 (→ 📄 109)选项的步骤如下:

介质分组	介质属性 (→ 📄 109)
其他介质	未知
水基液体(DC>=4)	DC 4 ... 7

-  允许日后可以更改**介质属性** 参数。但是，**介质分组** 参数保持不变。仅**介质属性** 参数与信号计算相关。
-  测量小介电常数的介质时，测量范围可能会减小。详细信息参见设备的《技术资料》(TI)。

## 空标



## 菜单路径

☰☰ 设置 → 空标

## 说明

过程连接至物位最低点的距离。


## 用户输入

取决于探头

## 出厂设置

取决于探头

## 附加信息

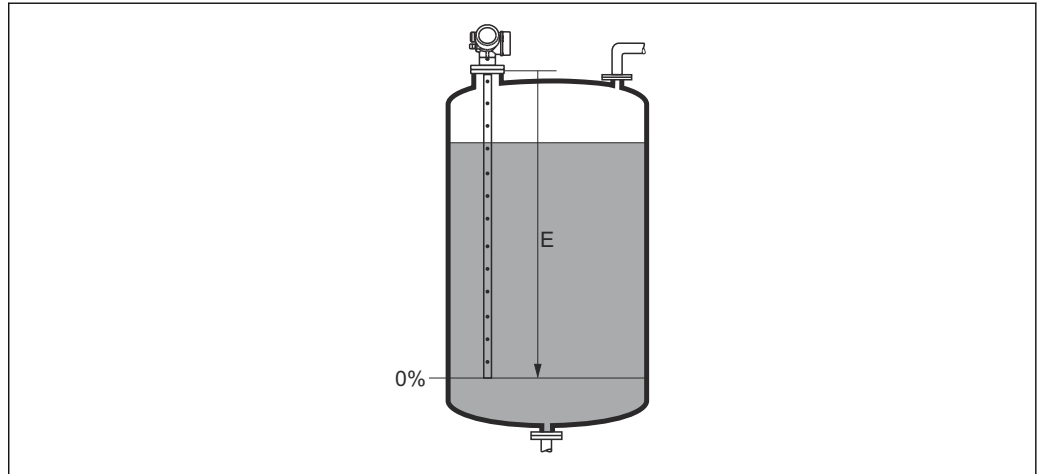

A0013178

图 28 液位测量时的空标 (E)

## 满标



## 菜单路径

☰☰ 设置 → 满标

## 说明

范围: 物位最大值 - 物位最小值。


## 用户输入

取决于探头

## 出厂设置

取决于探头

附加信息

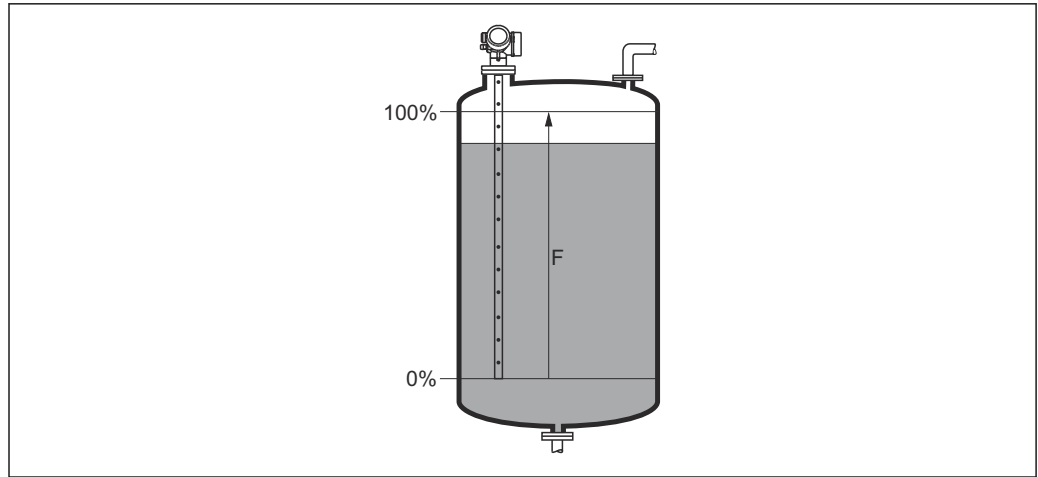

A0013186

图 29 液位测量时的满标 (F)

物位


菜单路径

☰☰ 设置 → 物位

说明

显示物位测量值  $L_L$  (未经线性化处理)。

附加信息

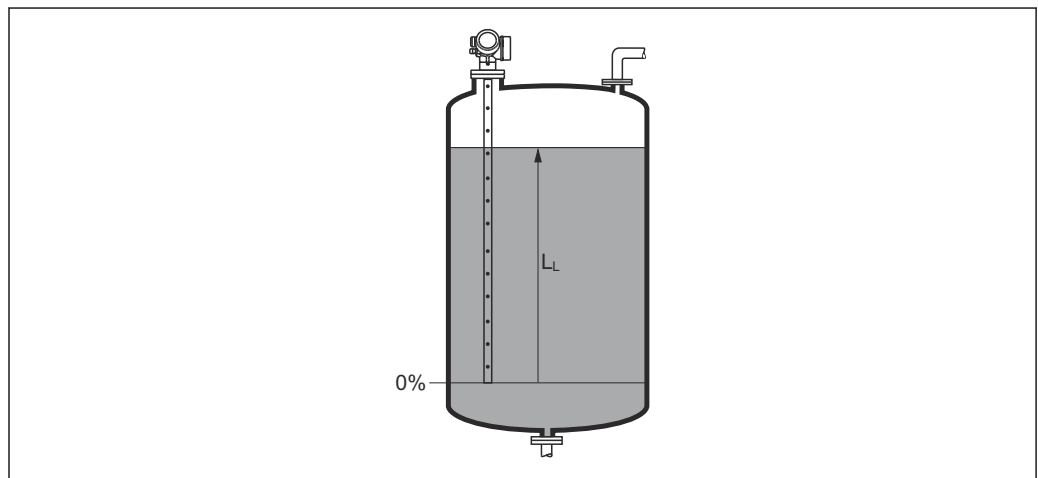

A0013194

图 30 液位测量时的液位

**i** 在单位参数 (→ ☰ 111)中定义单位。

距离


菜单路径

☰☰ 设置 → 距离

说明


显示参考点 (法兰或螺纹连接的下端面) 至物位间的距离测量值  $D_L$ 。

## 附加信息

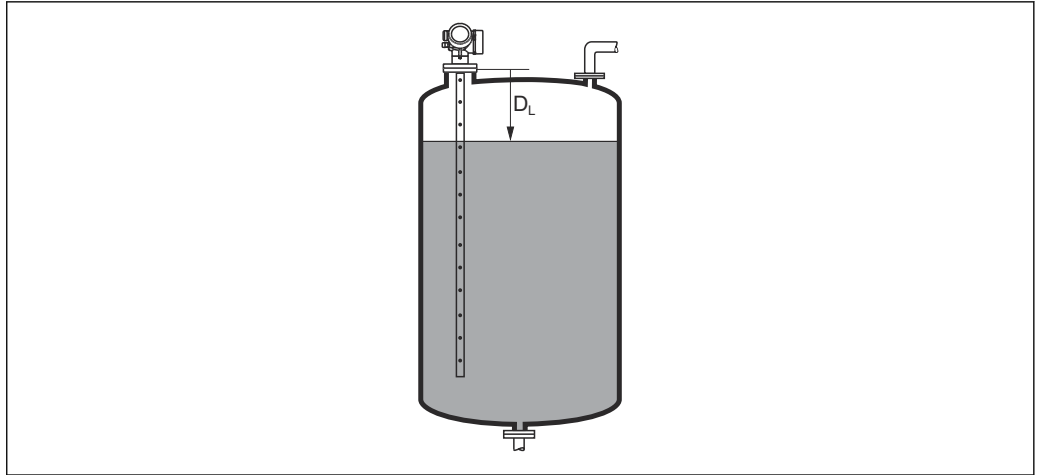



A0013198

图 31 液位测量时的距离

 在单位参数 (→ 图 97) 中定义单位。

## 信号强度

## 菜单路径

  设置 → 信号强度

## 说明


显示计算回波信号强度。

## 附加信息

## 显示选项说明

- **强**  
计算回波至少超出阈值 10 mV。
- **中**  
计算回波至少超出阈值 5 mV。
- **弱**  
计算回波低于阈值 5 mV。
- **无信号**  
设备未找到有用回波。


此参数中的信号强度始终为当前计算回波：液位/界面信号<sup>4)</sup>，或探头底部回波信号。将底部回波信号强度加上括号，以区分这两种回波。

-  如果回波丢失 (信号强度 = 无信号)，设备显示下列错误信息：
- F941，适用失波输出模式 (→ 图 123) = 报警。
  - S941，失波输出模式 (→ 图 123) 中选择其他选项时。

## 距离调整



## 菜单路径

 设置 → 距离调整

## 说明

设置距离测量值是否与实际距离一致。  
取决于选项，设备自动设置抑制范围。




4) 其中之一为低质量回波

**选择**

- 手动抑制
- 距离正确
- 距离未知
- 距离过小\*
- 距离过大\*
- 空罐(仓)
- 删除抑制

**附加信息**

**选项说明**


- **手动抑制**  
在**抑制距离**参数(→  102)中手动设置抑制范围时选择此选项。此时无需确认距离。
  - **距离正确**  
距离测量值与实际距离一致时选择此选项。设备执行抑制。
  - **距离未知**  
如果距离未知，选择此选项。此时不执行抑制。
  - **距离过小**  
如果距离测量值小于实际距离，选择此选项。设备搜寻下一条回波，并返回**距离调整**参数。重新计算并显示距离。必须多次比较，直至距离显示值与实际距离一致。随后，通过选择**距离正确**可以启动记录抑制。
  - **距离过大<sup>5)</sup>**  
如果距离测量值大于实际距离，选择此选项。设备调节信号计算，并返回**距离调整**参数。重新计算并显示距离。必须多次比较，直至距离显示值与实际距离一致。随后，通过选择**距离正确**可以启动记录抑制。
  - **空罐(仓)**  
如果罐体完全排空，选择此选项。设备记录涵盖整个测量范围的抑制。  
如果罐体完全排空，选择此选项。设备记录涵盖整个测量范围减去**未做回波抑制距离**的抑制。
  - **出厂抑制**  
如果需要删除当前抑制曲线(现有)，选择此选项。设备返回**距离调整**参数，可以记录新抑制。
-  使用显示单元操作时，显示距离测量值的同时还显示参数，用作参考。
-  如果在确认距离前由于**距离过小**选项或**距离过大**选项时退出引导时，不记录抑制，且在 60 秒后复位。

---

**当前抑制距离**

---

**菜单路径**

 设置 → 当前抑制距离

**说明**

显示抑制已经记录的距离。


---

**抑制距离**


---



**菜单路径**

 设置 → 抑制距离

**条件**



**距离调整**(→  101) = **手动抑制**或**距离过小**

**说明**

设置抑制的新终点。

\* 是否可见与选型或设置有关



5) 仅适用“专家 → 传感器 → 回波追踪 → 识别模式 参数” = “短期历史记录”或“长期历史记录”

用户输入	0 ... 200 000.0 m
附加信息	<p>此功能参数中设置新抑制记录的距离。从参考点测量距离，即：从安装法兰或螺纹连接的下端面开始测量。</p> <p> 显示参数的同时显示<b>当前抑制距离</b>参数 (→  102)，用作参考。标识已经完成记录的最大距离。</p>



---


## 生成抑制

---

菜单路径	 设置 → 生成抑制
条件	<b>距离调整 (→  101) = 手动抑制或距离过小</b>
说明	开始记录抑制。
选择	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 否</li> <li>▪ 生成抑制</li> <li>▪ 删除抑制</li> </ul>
附加信息	<p><b>选项说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>否</b> 不记录抑制。</li> <li>▪ <b>生成抑制</b> 记录抑制。完成记录后，显示单元上显示新距离测量值和新抑制范围。通过现场显示操作时，按下 <input checked="" type="checkbox"/> 键确认这些数值。</li> <li>▪ <b>删除抑制</b> 删除抑制（可选），设备显示重新计算的距离测量值和抑制范围。通过现场显示操作时，按下 <input checked="" type="checkbox"/> 键确认这些数值。</li> </ul>

### 16.3.1 “干扰抑制”向导

 仅当通过现场显示操作时提供**干扰抑制**向导。通过调试工具操作时，抑制的所有相关参数均直接处于**设置**菜单 (→  97)中。

 在**干扰抑制**向导中，在任意时间的显示模块上均同时显示两个参数。上一行功能参数可以编辑，而下一行功能参数仅供参考。

菜单路径  设置 → 干扰抑制

---

#### 距离调整

菜单路径  设置 → 干扰抑制 → 距离调整

说明 →  101

---

#### 抑制距离

菜单路径  设置 → 干扰抑制 → 抑制距离

说明 →  102

---

#### 生成抑制

菜单路径  设置 → 干扰抑制 → 生成抑制

说明 →  103

---


#### 距离


菜单路径  设置 → 干扰抑制 → 距离



说明 →  100






### 16.3.2 “Analog input 1 ... 6” 子菜单

 仪表的各个 AI 块均带 **Analog input** 子菜单。AI 块用于设置传输至总线的测量值。在此子菜单中仅可设置 AI 块的大多数基本属性。AI 块设置的详细信息请参考 专家 → Analog inputs → Analog input 1 ... 6。

菜单路径  专家 → Analog inputs → Analog input 1 ... 6

Channel 	
菜单路径	  专家 → Analog inputs → Analog input 1 ... 6 → Channel
说明	模拟量输入块的标准参数 <b>通道</b> 参考 PROFIBUS Profile 文件。
选择	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 物位(或线性化值)</li> <li>■ 距离</li> <li>■ 界面(或线性化值)*</li> <li>■ 界面距离*</li> <li>■ 上层介质厚度*</li> <li>■ 端子电压</li> <li>■ 电子模块温度</li> <li>■ 电容测量值*</li> <li>■ 回波强度</li> <li>■ 相对回波强度</li> <li>■ 界面回波强度*</li> <li>■ 相对界面回波强度*</li> <li>■ EOP 回波强度</li> <li>■ 信号噪声</li> <li>■ EOP 回波偏移</li> <li>■ 介电常数计算值*</li> <li>■ 传感器调试</li> <li>■ 模拟输出高级诊断 1</li> <li>■ 模拟输出高级诊断 2</li> </ul>
附加信息	分配测量值给 AI 块。

PV filter time 	
菜单路径	  专家 → Analog inputs → Analog input 1 ... 6 → PV filter time
说明	模拟量输入块的标准参数 <b>PV_FTIME</b> 参考 PROFIBUS profile 文件。
用户输入	正浮点数
附加信息	此参数确定模拟量输入块输出的阻尼时间常数 $\tau$ (s)。

\* 是否可见与选型或设置有关

---

**Fail-safe type**


菜单路径	专家 → Analog inputs → Analog input 1 ... 6 → Fail-safe type
说明	模拟量输入块的标准参数 <b>FSAFE_TYPE</b> 参考 PROFIBUS profile 文件。
选择	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fail-safe value</li> <li>■ Fallback value</li> <li>■ Off</li> </ul>
附加信息	<p><b>选项说明</b> 此参数确定出现错误时的模拟量输入块的输出值。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Fail-safe value</b> 在 <b>Fail safe value</b> 参数 (→  106) 中定义出现错误时的输出值。</li> <li>■ <b>Fallback value</b> 保持发生错误前的最近有效输出值。</li> <li>■ <b>Off</b> 输出值跟随当前测量值。状态设置为不良。</li> </ul>

---

**Fail safe value**


菜单路径	专家 → Analog inputs → Analog input 1 ... 6 → Fail safe value
条件	<b>Fail-safe type (→  106) = Fail-safe value</b>
说明	模拟量输入块的标准参数 <b>FSAFE_VALUE</b> 参考 PROFIBUS profile 文件。
用户输入	带符号浮点数
附加信息	此参数定义出现错误时的模拟量输入块的输出值。

### 16.3.3 “高级设置”子菜单

菜单路径  设置 → 高级设置

#### 锁定状态

菜单路径   设置 → 高级设置 → 锁定状态

说明 标识当前最高优先级的写保护。



用户界面

- 硬件已锁定
- SIL 锁定
- WHG 锁定
- 暂时锁定

附加信息

**写保护类型的说明和优先级**

- **硬件已锁定 (优先级 1)**  
主要电子模块上的硬件锁定 DIP 开关打开。锁定参数写保护。
- **SIL 锁定 (优先级 2)**  
打开 SIL 模式。拒绝写入相关参数。
- **WHG 锁定 (优先级 3)**  
打开 WHG 模式。拒绝写入相关参数。
- **暂时锁定 (优先级 4)**  
受仪表内部进程的影响，临时锁定参数写保护（例如数据上传/下载、复位等）。进程结束后即可更改参数。



 在显示模块上，无法修改的参数前带图标，参数被写保护。



#### 访问状态工具

菜单路径  设置 → 高级设置 → 访问状态工具


说明 Shows the access authorization to the parameters via the operating tool.

附加信息

 通过输入访问密码 参数 (→  108)更改访问权限。

 如果打开其他写保护，当前访问权限受限。通过**锁定状态** 参数 (→  107)查看写保护状态。





#### 显示屏访问状态

菜单路径  设置 → 高级设置 → 显示屏访问状态

条件 设备带现场显示单元。

说明 通过现场显示参数的访问权限。

## 附加信息


-  通过**输入访问密码**参数 (→  108)更改访问权限。
-  如果打开其他写保护，当前访问权限受限。通过**锁定状态**参数 (→  107)查看写保护状态。

---

**输入访问密码**

---

## 菜单路径

 设置 → 高级设置 → 输入访问密码





## 说明

输入密码，关闭写保护。


## 用户输入

0 ... 9999



## 附加信息

- 必须输入在**设置访问密码**参数 (→  144)中设置的用户自定义访问密码，以便进行现场操作。
  - 如果访问密码输入错误，用户保留当前访问权限。
  - 写保护适用于文档中带图标的所有功能参数。在现场显示单元中，参数前的图标标识此参数受写保护。
  - 10 分钟内无按键操作时，用户从菜单和编辑模式返回至测量值显示模式，再经过 60 s，仪表自动锁定写保护参数。
-  如丢失用户访问密码，请咨询 **Endress+Hauser** 当地销售中心。

## “物位”子菜单

菜单路径  设置 → 高级设置 → 物位介质类型 

## 菜单路径

  设置 → 高级设置 → 物位 → 介质类型

## 说明

设置介质类型。


## 用户界面

- 液体
- 固体

## 出厂设置

FMP50、FMP51、FMP52、FMP53、FMP54、FMP55: 液体

## 附加信息

 此参数能够确定多个其他功能参数的数值，并严重影响完整信号计算。因此建议不修改工厂设置。

介质属性 

## 菜单路径

  设置 → 高级设置 → 物位 → 介质属性

## 条件

**EOP 信号识别 ≠ 固定介电常数**



## 说明

设置介质的介电常数  $\epsilon_r$ 。

## 选择



- 未知
- DC 1.4 ... 1.6
- DC 1.6 ... 1.9
- DC 1.9 ... 2.5
- DC 2.5 ... 4
- DC 4 ... 7
- DC 7 ... 15
- DC > 15


## 出厂设置


取决于介质类型 (→  109)和介质分组 (→  98)参数。

## 附加信息

“介质类型”和“介质分组”的相互关系

介质类型 (→  109)	介质分组 (→  98)	介质属性
固体		未知
液体	水基液体(DC>=4)	DC 4 ... 7
	其他介质	未知

-  多种常用工业介质的介电常数 (DC 值) 参见:
- 介电常数 (DC 值) 手册 (CP01076F)
  - Endress+Hauser “DC Values App” (适用 Android 和 iOS 系统)

 如果 **EOP 信号识别 = 固定介电常数**，必须在介电常数(DC) 参数中设置具体介电常数。因此，介质属性 参数此时不适用。

过程变化



菜单路径 设置 → 高级设置 → 物位 → 过程变化

说明 设置物位变化的典型速度。

- 选择
- “介质类型” = “液体”时
    - 非常快速变化 (>10m/min)
    - 快速变化(>1m/min)
    - 标准速度(<1m/min)
    - 中速变化(<10cm/min)
    - 慢速变化(<1cm/min)
    - 未经滤波处理/测试
  - “介质类型” = “固体”时
    - 非常快速变化 (>100m/h)
    - 快速变化(>10m/h)
    - 标准速度(<10m/h)
    - 中速变化(<1m/h)
    - 慢速变化(<0.1m/h)
    - 未经滤波处理/测试

附加信息 仪表将信号计算滤波器和输出信号阻尼时间调节至此参数中定义的物位变化典型速度:

“工作模式” = “物位”和“介质类型” = “液体”时

过程变化	阶跃响应时间/ s
非常快速变化 (>10m/min)	5
快速变化(>1m/min)	5
标准速度(<1m/min)	14
中速变化(<10cm/min)	39
慢速变化(<1cm/min)	76
未经滤波处理/测试	< 1


“工作模式” = “物位”和“介质类型” = “固体”时



过程变化	阶跃响应时间/ s
非常快速变化 (>100m/h)	37
快速变化(>10m/h)	37
标准速度(<10m/h)	74
中速变化(<1m/h)	146
慢速变化(<0.1m/h)	290
未经滤波处理/测试	< 1

“工作模式” = “界面”或“界面(电容原理)”时

过程变化	阶跃响应时间/ s
非常快速变化 (>10m/min)	5
快速变化(>1m/min)	5
标准速度(<1m/min)	23
中速变化(<10cm/min)	47

过程变化	阶跃响应时间/ s
慢速变化(<1cm/min)	81
未经滤波处理/测试	2.2

过程特性 

**菜单路径**   设置 → 高级设置 → 物位 → 过程特性

**说明** 设置其他过程条件（如需要）。

- 选择**
- 无
  - 油水冷凝物
  - 探头接近罐(仓)底
  - 粘附
  - 泡沫(>5cm)




- 附加信息**
- 选项说明**
- **油水冷凝物**（仅适用于介质类型 = 液体）  
确保测量两相介质时，仅检测总液位（例如油/冷凝水应用）。
  - **探头接近罐(仓)底**（仅适用于介质类型 = 液体）  
改进空罐检测性能，特别是当探头安装位置接近罐底时。
  - **粘附**  
增大 **EOP** 上区域范围，确保粘附导致探头末端信号偏移的安全空罐检测。确保安全空罐检测，即使由于粘附导致探头末端信号漂移。
  - **泡沫(>5cm)**（仅适用于介质类型 = 液体）  
优化行程泡沫的应用场合中的信号计算。

单位 

**菜单路径**   设置 → 高级设置 → 物位 → 单位

**说明** 选择物位单位。

- 选择**
- |                                                                                               |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <p>SI 单位</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ %</li> <li>▪ m</li> <li>▪ mm</li> </ul> | <p>US 单位</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ft</li> <li>▪ in</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

- 附加信息**
- 物位单位不同于**单位** 参数 (→  97)中定义的距离单位:
- **单位** 参数中定义的单位用于基本标定 (**空标** (→  99)和**满标** (→  99))。
  - **单位** 参数中定义的单位用于显示 (未经线性化处理的) 物位。

## 盲区距离



## 菜单路径

 设置 → 高级设置 → 物位 → 盲区距离

## 说明

设置上盲区距离 UB。

## 用户输入

0 ... 200 m

## 出厂设置

杆式探头和缆式探头，最大长度为 8 m (26 ft)：200 mm (8 in)

## 附加信息

操作过程中的物位变化使得设备打开或移动至盲区内，仅当上盲区中的信号超出盲区距离时，才会计算信号。打开设备时忽略已经在盲区内的信号。



仅当满足以下两个条件时，响应有效：

- 专家 → 传感器 → 回波追踪 → 识别模式 = 短期历史记录或长期历史记录
- 专家 → 传感器 → 气相补偿 → 气相补偿模式 = 开、无修正或外部修正


如果不满足任一上述条件时，盲区内的信号始终被忽略。



在盲区计算模式 参数中设置盲区内不同信号响应。



如需要，可以由 Endress+Hauser 的服务工程师设置盲区内不同信号响应。

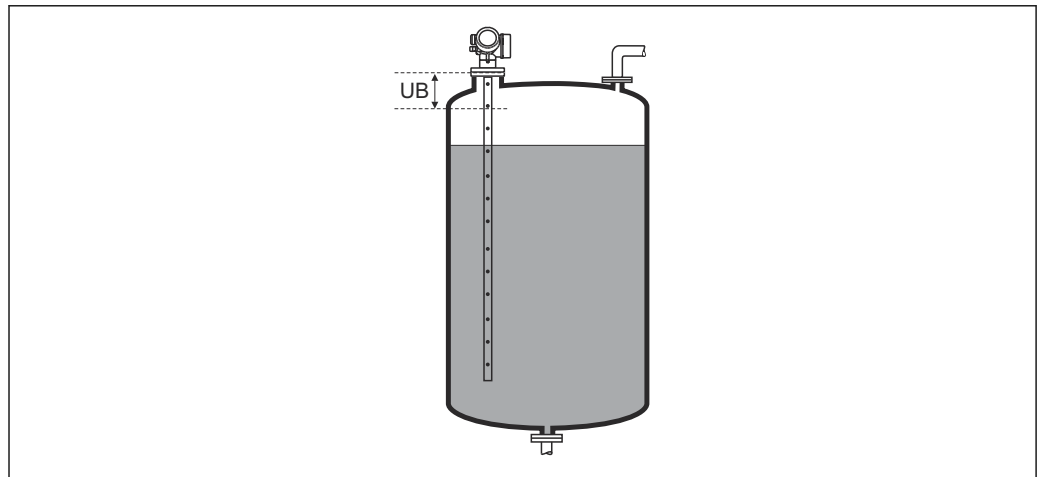


A0013219

 32 液位测量的盲区距离 (UB)

## 偏置量



## 菜单路径

 设置 → 高级设置 → 物位 → 偏置量

## 说明

设置物位修正（如需要）。

## 用户输入


-200 000.0 ... 200 000.0 %

## 附加信息

在此参数中设置的数值加上物位测量值（线性化前）。



“线性化”子菜单

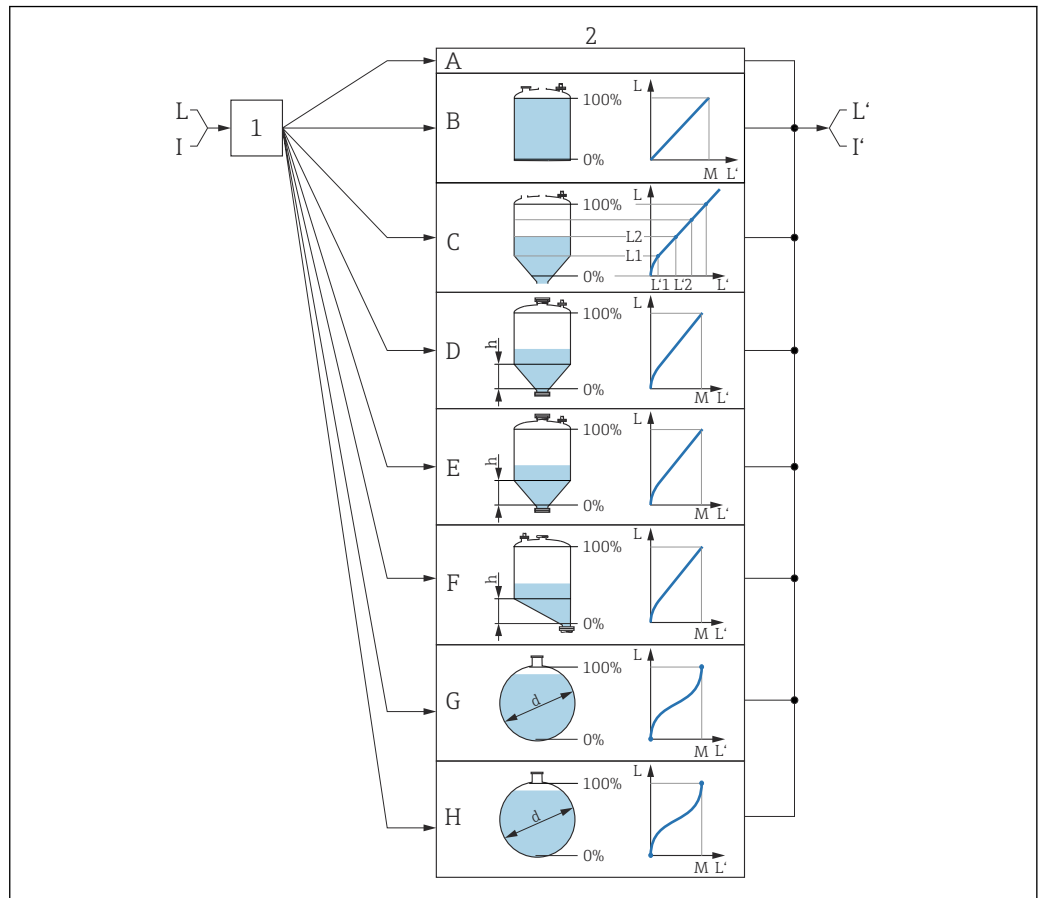


A0016084

图 33 线性化：将物位和（相关）界面高度转换成体积或重量；转换取决于罐体形状

- 1 选择线性化类型和单位
- 2 线性化设置
- A 线性化类型 (→ 116) = 无
- B 线性化类型 (→ 116) = 线性
- C 线性化类型 (→ 116) = 表格
- D 线性化类型 (→ 116) = 方锥形底部
- E 线性化类型 (→ 116) = 圆锥形底部
- F 线性化类型 (→ 116) = 角锥形底部
- G 线性化类型 (→ 116) = 卧罐
- H 线性化类型 (→ 116) = 球罐
- I “工作模式” = “界面”或“界面(电容原理)”：线性化前的界面 (物位单位测量值)
- I' “工作模式” = “界面”或“界面(电容原理)”：线性化后的界面 (对应体积或重量)
- L 线性化前的物位 (物位单位测量值)
- L' 物位(或线性化值) (→ 119) (对应体积或重量)
- M 最大值 (→ 119)
- d 直径 (→ 119)
- h 锥体高度 (→ 119)


现场显示单元的子菜单结构

菜单路径  设置 → 高级设置 → 线性化

▶ 线性化

▶ 编辑表格

## 调试软件中的子菜单结构 (例如 FieldCare)

菜单路径  设置 → 高级设置 → 线性化

▶ 线性化
线性化类型
线性化单位
自定义名称
物位(或线性化值)
最大值
直径
锥体高度
表格模式
线性表参数对
物位
物位
自定义值
启用线性化表格

参数说明

菜单路径 设置 → 高级设置 → 线性化

线性化类型

菜单路径

设置 → 高级设置 → 线性化 → 线性化类型


说明

选择线性化类型。

选择

- 无
- 线性
- 表格
- 方锥形底部
- 圆锥形底部
- 角锥形底部
- 卧罐
- 球罐

附加信息

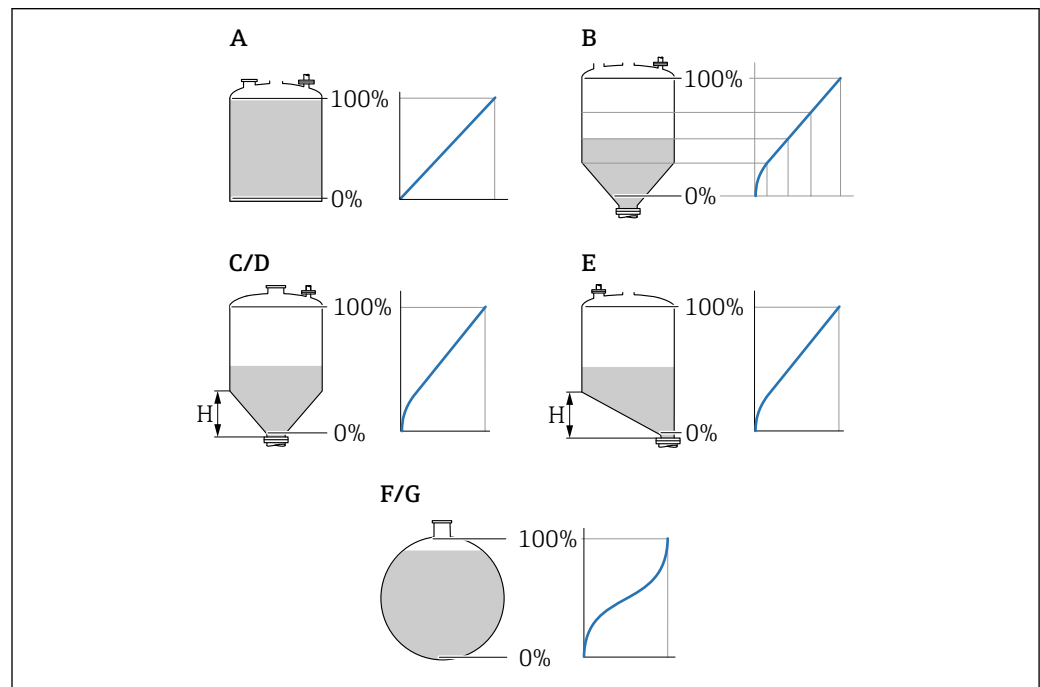

A0021476

34 线性化类型

- A 无
- B 表格
- C 方锥形底部
- D 圆锥形底部
- E 角锥形底部
- F 球罐
- G 卧罐

**选项说明**

- **无**  
输出未经线性化处理的物位值（物位单位）。
- **线性**  
输出值（体积/重量）与物位 L 成正比，适用立罐和料仓。同时必须设置下列参数：
  - **线性化单位** (→ 117)
  - **最大值** (→ 119)：最大体积或重量
- **表格**  
物位测量值 L 和输出值（体积/重量）之间的关系参见线性化表，最多允许输入 32 对数值，即“物位-体积”或“物位-重量”参数对。同时必须设置下列参数：
  - **线性化单位** (→ 117)
  - **表格模式** (→ 120)
  - 表中的每个点：**物位** (→ 121)
  - 表中的每个点：**自定义值** (→ 122)
  - **启用线性化表格** (→ 122)
- **方锥形底部**  
输出值为方锥底部料仓的体积或重量。同时必须设置下列参数：
  - **线性化单位** (→ 117)
  - **最大值** (→ 119)：最大体积或重量
  - **锥体高度** (→ 119)：锥体高度
- **圆锥形底部**  
输出值为圆锥底部料仓的体积或重量。同时必须设置下列参数：
  - **线性化单位** (→ 117)
  - **最大值** (→ 119)：最大体积或重量
  - **锥体高度** (→ 119)：锥体高度
- **角锥形底部**  
输出值为角锥底部料仓的体积或重量。同时必须设置下列参数：
  - **线性化单位** (→ 117)
  - **最大值** (→ 119)：最大体积或重量
  - **锥体高度** (→ 119)：角锥底高度
- **卧罐**  
输出值为卧罐的体积或重量。同时必须设置下列参数：
  - **线性化单位** (→ 117)
  - **最大值** (→ 119)：最大体积或重量
  - **直径** (→ 119)
- **球罐**  
输出值为球罐的体积或重量。同时必须设置下列参数：
  - **线性化单位** (→ 117)
  - **最大值** (→ 119)：最大体积或重量
  - **直径** (→ 119)

**线性化单位****菜单路径**

设置 → 高级设置 → 线性化 → 线性化单位

**条件**

**线性化类型** (→ 116) ≠ 无

**说明**

选择线性化值的单位。

**选择**



选项/输入（数据格式：uint16）

- 1095 = [short Ton (短吨) ]
- 1094 = [lb]
- 1088 = [kg]
- 1092 = [Ton]
- 1048 = [US Gal. (美加仑) ]

- 1049 = [Imp. Gal. (英加仑) ]
- 1043 = [ft<sup>3</sup>]
- 1571 = [cm<sup>3</sup>]
- 1035 = [dm<sup>3</sup>]
- 1034 = [m<sup>3</sup>]
- 1038 = [l]
- 1041 = [hl (百升) ]
- 1342 = [%]
- 1010 = [m]
- 1012 = [mm]
- 1018 = [ft]
- 1019 = [inch]
- 1351 = [l/s]
- 1352 = [l/m]
- 1353 = [l/h]
- 1347 = [m<sup>3</sup>/s]
- 1348 = [m<sup>3</sup>/m]
- 1349 = [m<sup>3</sup>/h]
- 1356 = [ft<sup>3</sup>/s]
- 1357 = [ft<sup>3</sup>/m]
- 1358 = [ft<sup>3</sup>/h]
- 1362 = [US Gal./s]
- 1363 = [US Gal./m]
- 1364 = [US Gal./h]
- 1367 = [Imp. Gal./s]
- 1358 = [Imp. Gal./m]
- 1359 = [Imp. Gal./h]
- 32815 = [Ml/s]
- 32816 = [Ml/m]
- 32817 = [Ml/h]
- 1355 = [Ml/d]



## 附加信息

所选单位仅用于显示。测量值不会转换为所选单位的数值。


 可以进行距离-距离的线性化处理，即将物位单位转换为其它长度单位。此时，线性化模式需要选择**线性**。在**线性化单位**参数中选择**Free text**选项，并在**自定义名称**参数 (→  118)中输入单位，即可设置新的物位值单位。

自定义名称 

## 菜单路径

  设置 → 高级设置 → 线性化 → 自定义名称

## 条件

**线性化单位 (→  117) = Free text**

## 说明

输入单位图标。




## 用户输入

最多 32 个字符 (字母、数字、特殊字符)

---

**物位(或线性化值)**


---




菜单路径	 设置 → 高级设置 → 线性化 → 物位(或线性化值)
说明	显示线性化物位值。
附加信息	 通过 <b>线性化单位</b> 参数确定单位。 →  117

---

**最大值**


---







菜单路径	  设置 → 高级设置 → 线性化 → 最大值
条件	<b>线性化类型</b> (→  116)采用下列值之一: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 线性</li> <li>■ 方锥形底部</li> <li>■ 圆锥形底部</li> <li>■ 角锥形底部</li> <li>■ 卧罐</li> <li>■ 球罐</li> </ul>
用户输入	-50 000.0 ... 50 000.0 %

---

**直径**


---






菜单路径	  设置 → 高级设置 → 线性化 → 直径
条件	<b>线性化类型</b> (→  116)采用下列值之一: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 卧罐</li> <li>■ 球罐</li> </ul>
用户输入	0 ... 9 999.999 m
附加信息	在 <b>单位</b> 参数 (→  97)中定义单位。

---


**锥体高度**


---



菜单路径	  设置 → 高级设置 → 线性化 → 锥体高度
条件	<b>线性化类型</b> (→  116)采用下列值之一: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 方锥形底部</li> <li>■ 圆锥形底部</li> <li>■ 角锥形底部</li> </ul>
用户输入	0 ... 200 m

## 附加信息

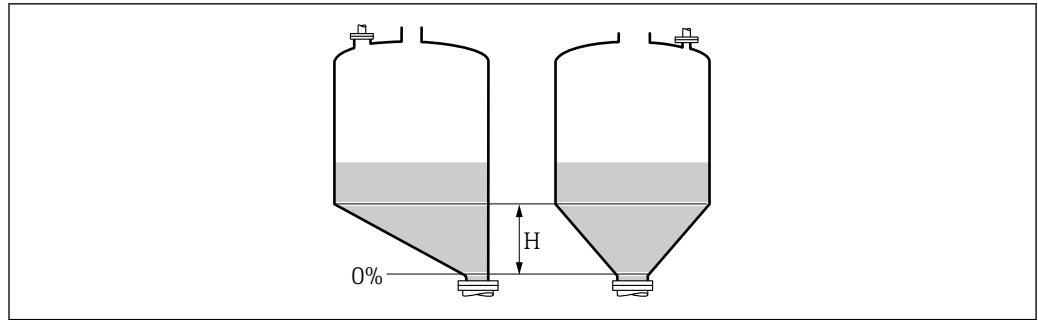

A0013264

H 锥体高度

在单位参数 (→ 97) 中设置单位。

## 表格模式



## 菜单路径

☰☰ 设置 → 高级设置 → 线性化 → 表格模式

## 条件

线性化类型 (→ 116) = 表格

## 说明

选择线性化表的编辑模式。

## 选择

- 手动
- 半自动\*
- 清除表格
- 表格排序


## 附加信息

## 选项说明

- **手动**  
手动输入每个线性化点的物位和相关线性化值。
- **半自动**  
设备测量每个线性化点的物位。手动输入相应线性化值。
- **清除表格**  
删除现有线性化表。
- **表格排序**  
按照升序重新排列线性化点。

## 线性化表必须满足的条件:

- 表格由最多 32 对参数值组成“物位-线性化值”。
- 表格必须单调排列 (单调递增或单调减少)。
- 第一个线性化点必须对应最低物位。
- 最后一个线性化点必须对应最高物位。

 输入线性化表之前, 必须正确设置空标 (→ 99) 和满标 (→ 99) 值。

更改满标或空标后, 表格中的数值已经被更改; 只有删除现有表格和再次输入完整表格后, 才能确保正确计算。因此, 删除现有表格 (表格模式 (→ 120) = 清除表格)。随后输入新表格。

\* 是否可见与选型或设置有关




**如何输入线性化表**

## ■ 通过 FieldCare


线性化点可以通过**线性表参数对** (→ 121)、**物位** (→ 121)和**自定义值** (→ 122)参数输入。此外，还可以使用图形化线性化表编辑器：设备操作→设备功能→附加功能→线性化（在线/离线）

## ■ 通过现场显示单元


选择**编辑表格**子菜单，进入图形表格编辑器。显示线性化表，并可以逐行编辑。

 物位单位的工厂设置为“%”。需要输入物理单位的线性化表时，必须事先在**单位参数** (→ 111)中选择正确的单位。


**线性表参数对**

菜单路径	 设置 → 高级设置 → 线性化 → 线性表参数对
条件	<b>线性化类型</b> (→ 116) = 表格
说明	选择输入或更改的线性化表点数。
用户输入	1 ... 32



**物位 (手动)**


菜单路径	 设置 → 高级设置 → 线性化 → 物位
条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>线性化类型</b> (→ 116) = 表格</li> <li>■ <b>表格模式</b> (→ 120) = 手动</li> </ul>
说明	输入线性化表点数的物位值（未经线性化处理）。
用户输入	带符号浮点数






**物位 (半自动)**

菜单路径	 设置 → 高级设置 → 线性化 → 物位
条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>线性化类型</b> (→ 116) = 表格</li> <li>■ <b>表格模式</b> (→ 120) = 半自动</li> </ul>
说明	显示测量值（未经线性化处理的数值）。数值传输至表格中。


自定义值 

菜单路径	 设置 → 高级设置 → 线性化 → 自定义值
条件	线性化类型 (→  116) = 表格
说明	输入线性化表点数的线性化值。
用户输入	带符号浮点数


启用线性化表格 

菜单路径	  设置 → 高级设置 → 线性化 → 启用线性化表格
条件	线性化类型 (→  116) = 表格
说明	打开或关闭线性化表。
选择	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 取消</li> <li>▪ 开启</li> </ul>
附加信息	<p><b>选项说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>取消</b> 物位测量值未经线性化处理。 同时选择<b>线性化类型 (→  116) = 表格</b>时，设备发出错误信息 F435。</li> <li>▪ <b>开启</b> 按照线性化表进行物位测量值的线性化处理。</li> </ul> <p> 编辑表格时，<b>启用线性化表格</b> 参数自动复位至<b>取消</b>，且输入表格后必须复位至<b>开启</b>。</p>

## “安全设置”子菜单

菜单路径  设置 → 高级设置 → 安全设置

失波输出模式 

菜单路径  设置 → 高级设置 → 安全设置 → 失波输出模式



说明 回波丢失时的输出信号。

选择


- 最后有效值
- 斜率
- 恒定值
- 报警

## 附加信息

## 选项说明

- **最后有效值**  
出现回波丢失时，保存最后有效值。
- **斜率<sup>6)</sup>**  
出现回波丢失时输出值在 0 %...100 %间连续变化。在**斜率**参数 (→  123)中定义斜率。
- **恒定值<sup>6)</sup>**  
出现回波丢失时输出**恒定值**参数 (→  123)中定义的数值。
- **报警**  
出现回波丢失时设备发出报警；参见**故障模式**参数

恒定值 



菜单路径  设置 → 高级设置 → 安全设置 → 恒定值

条件 **失波输出模式 (→  123) = 恒定值**


说明 回波丢失时的输出值。


用户输入 0 ... 200 000.0 %


## 附加信息

- 使用输出测量值的设置单位：
- 未经线性化：**单位 (→  111)**
  - 线性化后：**线性化单位 (→  117)**

斜率 

菜单路径  设置 → 高级设置 → 安全设置 → 斜率


条件 **失波输出模式 (→  123) = 斜率**

6) 如果“线性化类型 (→  116) = 无”仅显示

**说明** 设置出现回波丢失时的输出斜率。

**用户输入** 带符号浮点数

**附加信息**

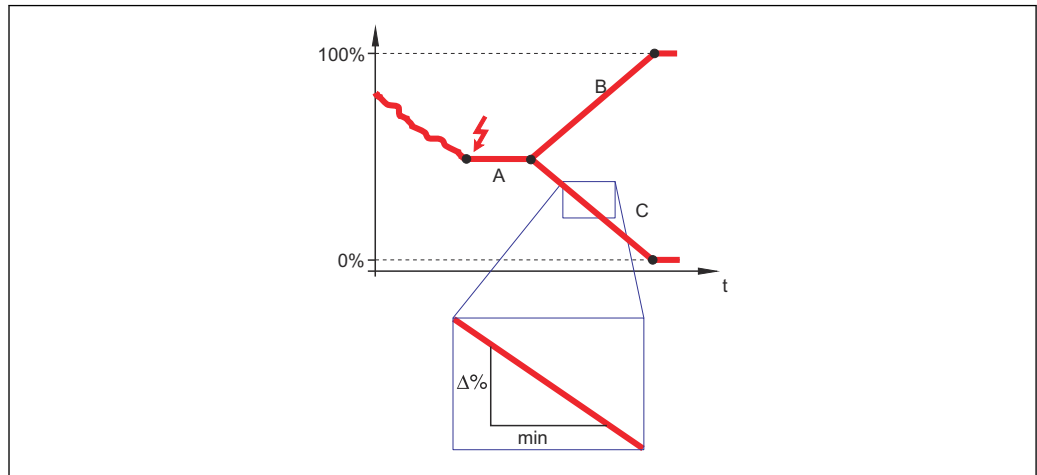

A0013269

- A 失波延迟时间
- B 斜率 (→ 123) (正)
- C 斜率 (→ 123) (负)

- 斜率单位为“测量范围的百分比/分钟” (%/min)。
- 负值斜率时：测量值连续递减，直至 0 %。
- 正值斜率时：测量值连续递增，直至 100 %。

**盲区距离**



**菜单路径** 设置 → 高级设置 → 安全设置 → 盲区距离

**说明** 设置上盲区距离 UB。

**用户输入** 0 ... 200 m

**出厂设置** 杆式探头和缆式探头，最大长度为 8 m (26 ft)：200 mm (8 in)


**附加信息** 操作过程中的物位变化使得设备打开或移动至盲区内，仅当上盲区中的信号超出盲区距离时，才会计算信号。打开设备时忽略已经在盲区内的信号。

- 仅当满足以下两个条件时，响应有效：
  - 专家 → 传感器 → 回波追踪 → 识别模式 = 短期历史记录或长期历史记录
  - 专家 → 传感器 → 气相补偿 → 气相补偿模式 = 开、无修正或外部修正

如果不满足任一上述条件时，盲区内的信号始终被忽略。

- 在盲区计算模式 参数中设置盲区内不同信号响应。

- 如需要，可以由 Endress+Hauser 的服务工程师设置盲区内不同信号响应。

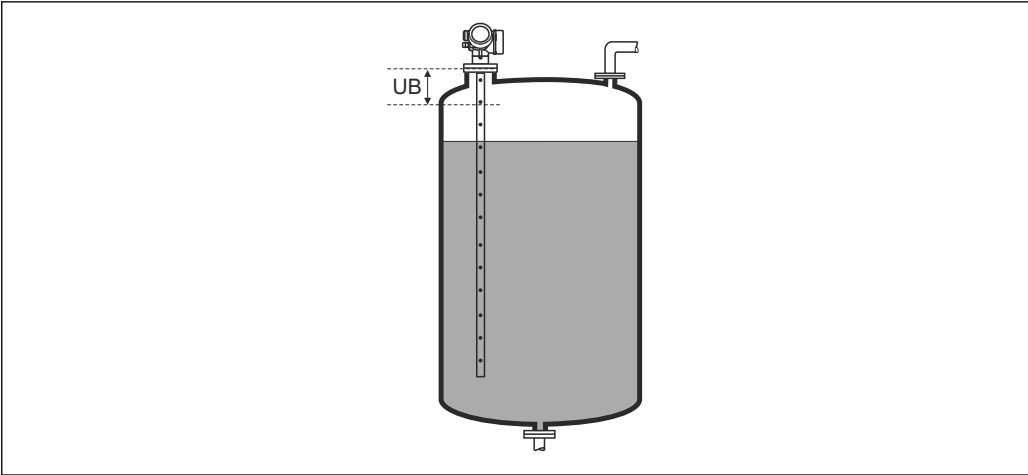

A0013219

35 液位测量的盲区距离 (UB)

### “确认 WHG” 向导

 **确认 WHG** 向导仅适用于带 SIL 或 WHG 认证的仪表(订购选项 590: “附加认证”, 选型代号 LA: “SIL”或 LC: “WHG 溢出保护”), 当前不处于 WHG 锁定状态。

**确认 WHG** 向导用于按照 WHG 锁定仪表。详细信息请参考设备的《功能安全手册》, 介绍了锁定操作和序列功能参数。


菜单路径   设置 → 高级设置 → 确认 WHG

**“关闭 WHG” 向导**

 如果设备被 WHG 锁定，仅显示**关闭 WHG** 向导 (→  127)。详细信息参见设备的《功能安全手册》。

菜单路径  设置 → 高级设置 → 关闭 WHG

**复位写保护**

菜单路径  设置 → 高级设置 → 关闭 WHG → 复位写保护

说明 输入解锁密码。

用户输入 0 ... 65 535

**代码错误**


菜单路径  设置 → 高级设置 → 关闭 WHG → 代码错误


说明 显示锁定密码输入错误。选择步骤。





选择



- 重新输入代码
- 放弃

### “探头设置”子菜单

**探头设置** 子菜单帮助确保为包络线内的探头末端信号正确分配计算算法。仪表标识的探头长度与探头实际长度一致时，分配正确。仅当探头安装在容器中，且完全裸露(无介质)时，方能执行自动探头长度修正。对于非满管容器和探头长度未知时，选择**调整探头长度** (→  128) = **手动输入**，便于手动输入数值。

 如果在探头被截短之后记录抑制曲线，则不能再执行自动探头长度修正。在此情形下，提供两个选项：

- 执行自动探头长度校正前，使用**生成抑制** 参数 (→  103)删除抑制。完成探头长度校正后，使用**生成抑制** 参数 (→  103)可以记录新抑制。
- 替代：选择**调整探头长度** (→  128) = **手动输入**，并在**当前探头长度** 参数 →  128 中手动输入探头长度。

 仅当在**探头接地** 参数 (→  128)中选择正确选项后，自动探头长度修正方有效。

菜单路径   设置 → 高级设置 → 探头设置

### 探头接地

菜单路径   设置 → 高级设置 → 探头设置 → 探头接地

条件 工作模式 = 物位

说明 设置探头是否接地。


选择

- 否
- 是

### 当前探头长度


菜单路径  设置 → 高级设置 → 探头设置 → 当前探头长度


说明

- 在大多数情形下：  
按照当前探头末端测量信号显示探头长度。
- **调整探头长度** (→  128) = **手动输入**时：  
输入实际探头长度。

用户输入 0 ... 200 m

### 调整探头长度

菜单路径  设置 → 高级设置 → 探头设置 → 调整探头长度

说明 选择，**当前探头长度** 参数中的显示值是否与 →  128 实际探头长度匹配。基于此输入，仪表执行探头长度修正。



**选择**

- 探头长度正确
- 大于实际探头长度
- 小于实际探头长度
- 探头被覆盖
- 手动输入
- 探头长度未知

**附加信息****选项说明****■ 探头长度正确**

显示长度正确时，选择此选项。无需调整。仪表退出序列。

**■ 大于实际探头长度**

显示长度小于探头的实际长度时，选择此选项。探头末端 EOP 信号将重新计算，新计算长度显示在**当前探头长度**参数 → 128 中。重复执行此步骤，直至显示值与探头的实际长度一致。

**■ 小于实际探头长度**

显示长度大于探头的实际长度时，选择此选项。探头末端 EOP 信号将重新计算，新计算长度显示在**当前探头长度**参数 → 128 中。重复执行此步骤，直至显示值与探头的实际长度一致。

**■ 探头被覆盖**

探头被覆盖(非满罐或满罐)时，选择此选项。在此情形下，无法进行探头长度修正。仪表退出序列。

**■ 手动输入**



无自动探头长度修正执行时，选择此选项。实际探头长度必须手动输入至**当前探头长度**参数中 → 128<sup>7)</sup>。



**■ 探头长度未知**

实际探头长度未知时，选择此选项。在此情形下，无法进行探头长度修正，仪表退出操作。

7) 通过 FieldCare 操作时，**手动输入**选项不能选择。在 FieldCare 中，始终能编辑探头长度。


**“探头长度修正” 向导**

 **探头长度修正** 向导仅适用于通过现场操作操作时：通过调试工具操作时，有关探头长度修正的所有参数均直接位于**探头设置**子菜单 (→  128)中。

菜单路径   设置 → 高级设置 → 探头设置 → 探头长度修正

---



**调整探头长度**

菜单路径  设置 → 高级设置 → 探头设置 → 探头长度修正 → 调整探头长度

说明 →  128

---



**当前探头长度**

菜单路径   设置 → 高级设置 → 探头设置 → 探头长度修正 → 当前探头长度



说明 →  128

**“开关输出”子菜单**

 仅带开关量输出的设备显示**开关输出**子菜单 (→  131)。<sup>8)</sup>

菜单路径   设置 → 高级设置 → 开关输出

**开关输出功能**






菜单路径   设置 → 高级设置 → 开关输出 → 开关输出功能


说明 选择开关量输出功能。

选择

- 关
- 开
- 诊断响应
- 上/下限
- DO


**附加信息****选项说明**

- **关**  
输出始终断开。
- **开**  
输出始终接通。
- **诊断响应**  
输出常闭，仅当出现诊断事件时打开。**分配诊断响应** 参数 (→  132)确定打开输出的事件类型。
- **上/下限**  
输出常闭，仅当测量值超出或低于定义限定值时打开。在下列参数中设置限定值：
  - **分配限定值** (→  132)
  - **开启值** (→  132)
  - **关闭值** (→  134)
- **DO**  
输出的开关状态跟踪 DI 功能块的输出值。在**分配状态** 参数 (→  131)中选择功能块。

 关和开选项可用于仿真开关量输出。

**分配状态**

菜单路径   设置 → 高级设置 → 开关输出 → 分配状态

条件 **开关输出功能** (→  131) = DO

说明 选择开关量输出的设备状态。

选择

- 关
- 信号输出高级诊断 1
- 信号输出高级诊断 2

8) 订购选项 020 “电源；输出“，选型代号 B、E 或 G



- 数字量输出 1
- 数字量输出 2
- 数字量输出 3
- 数字量输出 4

## 附加信息

信号输出高级诊断 1 和信号输出高级诊断 2 选项针对高级诊断功能块。这些功能块中触发的开关信号可以通过开关量输出传输。

分配限定值 

## 菜单路径

  设置 → 高级设置 → 开关输出 → 分配限定值

## 条件



开关输出功能 (→  131) = 上/下限

## 选择

- 关
- 物位(或线性化值)
- 距离
- 界面(或线性化值) \*
- 界面距离 \*
- 上层介质厚度 \*
- 端子电压
- 电子模块温度
- 电容测量值 \*
- 相对回波强度
- 相对界面回波强度 \*
- 回波强度
- 界面回波强度 \*

分配诊断响应 

## 菜单路径

  设置 → 高级设置 → 开关输出 → 分配诊断响应

## 条件

开关输出功能 (→  131) = 诊断响应

## 说明



选择开关量输出的自诊断。

## 选择


- 报警
- 报警或警告
- 警告

开启值 

## 菜单路径

  设置 → 高级设置 → 开关输出 → 开启值

## 条件

开关输出功能 (→  131) = 上/下限

\* 是否可见与选型或设置有关


**说明** 输入打开限位开关的测量值。

**用户输入** 带符号浮点数

**附加信息** 开关响应取决于开启值和关闭值参数的相对位置:

**开启值 > 关闭值**

- 测量值大于开启值时，输出关闭。
- 测量值小于关闭值时，输出打开。

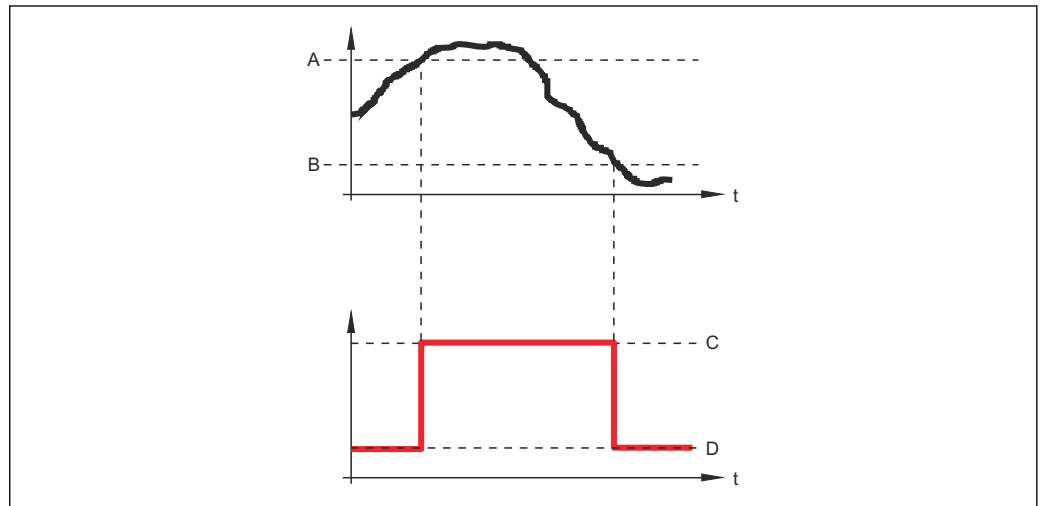


A0015585

- A 开启值
- B 关闭值
- C 输出关闭
- D 输出打开

**开启值 < 关闭值**

- 测量值小于开启值时，输出关闭。
- 测量值大于关闭值时，输出打开。

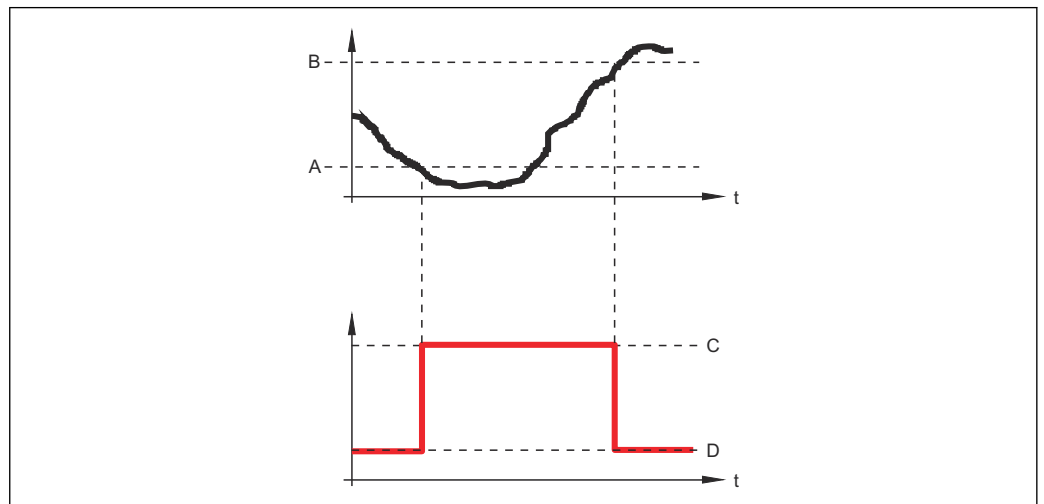

A0015586

- A 开启值
- B 关闭值
- C 输出关闭
- D 输出打开

---

**开启延迟**
🔒


---

菜单路径	🔗🔗 设置 → 高级设置 → 开关输出 → 开启延迟
条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 开关输出功能 (→ 📄 131) = 上/下限</li> <li>▪ 分配限定值 (→ 📄 132) ≠ 关</li> </ul>
说明	设置状态输出的开启延迟时间。
用户输入	0.0 ... 100.0 s

---

**关闭值**
🔒


---

菜单路径	🔗🔗 设置 → 高级设置 → 开关输出 → 关闭值
条件	开关输出功能 (→ 📄 131) = 上/下限
说明	输入关闭限位开关的测量值。
用户输入	带符号浮点数
附加信息	开关响应取决于开启值和关闭值参数的相对位置; 参见开启值 参数 (→ 📄 132)。

---

**关闭延时**
🔒


---

菜单路径	🔗🔗 设置 → 高级设置 → 开关输出 → 关闭延时
条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 开关输出功能 (→ 📄 131) = 上/下限</li> <li>▪ 分配限定值 (→ 📄 132) ≠ 关</li> </ul>
说明	设置状态输出的关闭延迟时间。
用户输入	0.0 ... 100.0 s

---

**故障模式**
🔒


---

菜单路径	🔗🔗 设置 → 高级设置 → 开关输出 → 故障模式
条件	开关输出功能 (→ 📄 131) = 上/下限或 DO
说明	设置报警状态下的输出特征。
选择	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 实际状态</li> <li>▪ 打开</li> <li>▪ 已关闭</li> </ul>



---

**附加信息**

---

**开关状态**

---



菜单路径	  设置 → 高级设置 → 开关输出 → 开关状态
说明	Shows the current switch output status.

---


**反转输出信号**

---



菜单路径	  设置 → 高级设置 → 开关输出 → 反转输出信号
说明	反转输出信号。
选择	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 否</li><li>▪ 是</li></ul>
附加信息	<b>选项说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 否 开关量输出的响应如上所述。</li><li>▪ 是 相比于前面说明，状态<b>打开</b>和<b>已关闭</b>反转。</li></ul>

## “显示”子菜单

 仅当设备连接显示单元时显示显示子菜单。

菜单路径   设置 → 高级设置 → 显示

## Language

菜单路径   设置 → 高级设置 → 显示 → Language

说明 设置显示语言。

选择

- English
- Deutsch \*
- Français \*
- Español \*
- Italiano \*
- Nederlands \*
- Portuguesa \*
- Polski \*
- русский язык (Russian) \*
- Svenska \*
- Türkçe \*
- 中文 (Chinese) \*
- 日本語 (Japanese) \*
- 한국어 (Korean) \*
- Bahasa Indonesia \*
- tiếng Việt (Vietnamese) \*
- čeština (Czech) \*

出厂设置 在产品选型表中的订购选项 500 中选择语言。  
如果未选择语言: **English**

附加信息

## 显示格式

菜单路径   设置 → 高级设置 → 显示 → 显示格式

说明 选择显示模块中测量值的显示方式。

选择

- 1 个数值(最大字体)
- 1 个棒图+1 个数值
- 2 个数值
- 1 个数值(大)+2 个数值
- 4 个数值

\* 是否可见与选型或设置有关




附加信息




A0019963

☐ 36 “显示格式”=“1 个数值(最大字体)”

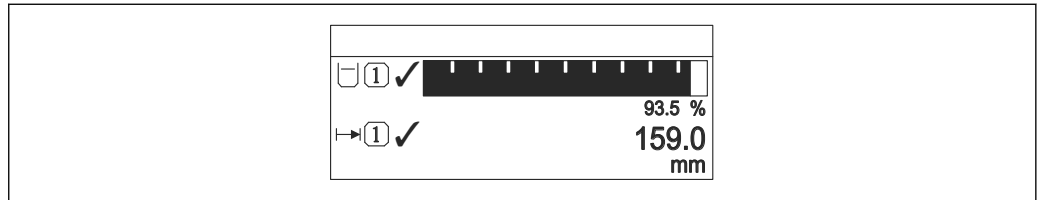


A0019964

☐ 37 “显示格式”=“1 个棒图+1 个数值”

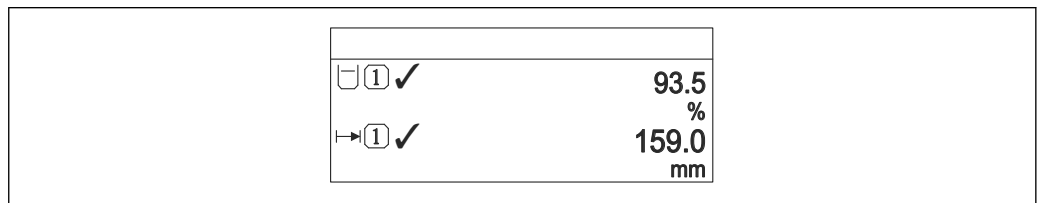


A0019965

☐ 38 “显示格式”=“2 个数值”

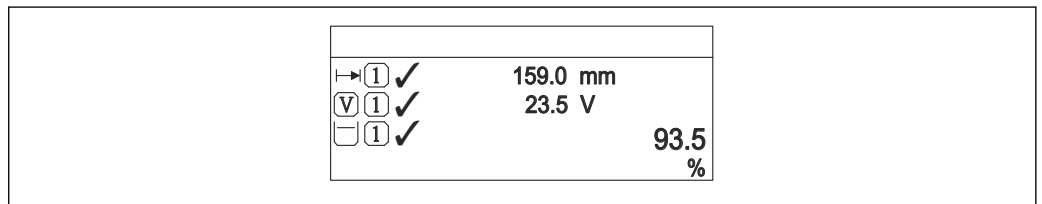

A0019966

☐ 39 “显示格式”=“1 个数值(大)+2 个数值”

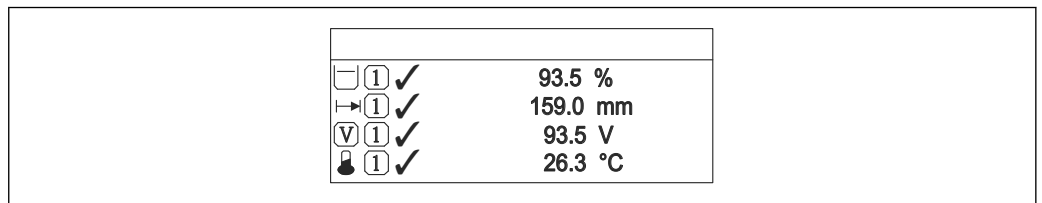

A0019968

☐ 40 “显示格式”=“4 个数值”

- i
■ 显示值 1... 4 → ☐ 138 参数设置显示单元上显示的测量值，及显示顺序。
- 超出当前显示模式允许显示的测量值数量时，显示单元上交替显示。在显示间隔时间 参数 (→ ☐ 138)中设置的下一次更改的显示时间。

## 显示值 1 ... 4



**菜单路径** 设置 → 高级设置 → 显示 → 显示值 1

**说明** 选择显示模块中显示的测量值。

- 选择**
- 物位(或线性化值)
  - 距离
  - 界面(或线性化值)\*
  - 界面距离\*
  - 上层介质厚度\*
  - 端子电压
  - 电子模块温度
  - 电容测量值\*
  - 模拟量输出 1
  - 模拟量输出 2
  - 模拟量输出 3
  - 模拟量输出 4
  - 模拟输出高级诊断 1
  - 模拟输出高级诊断 2

- 出厂设置**
- 液位测量**
- 显示值 1: 物位(或线性化值)
  - 显示值 2: 距离
  - 显示值 3: 电流输出 1
  - 显示值 4: 无

## 小数位数 1 ... 4



**菜单路径** 设置 → 高级设置 → 显示 → 小数位数 1

**说明** 选择显示值的小数位数。

- 选择**
- X
  - X.X
  - X.XX
  - X.XXX
  - X.XXXX

**附加信息** 设置不会影响测量或设备的测量精度。

## 显示间隔时间

**菜单路径** 设置 → 高级设置 → 显示 → 显示间隔时间

**说明** 设置测量值交替显示的间隔。

\* 是否可见与选型或设置有关

用户输入	1 ... 10 s
附加信息	仅当所选测量值超出数值时，参数方有效，同时按照所选显示格式显示。

---


**显示阻尼时间**


菜单路径	设置 → 高级设置 → 显示 → 显示阻尼时间
说明	设置对测量值波动的显示响应时间。
用户输入	0.0 ... 999.9 s

---

**主界面标题**


菜单路径	设置 → 高级设置 → 显示 → 主界面标题
说明	选择现场显示的标题文本。
选择	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 设备位号</li> <li>▪ 自定义名称</li> </ul>

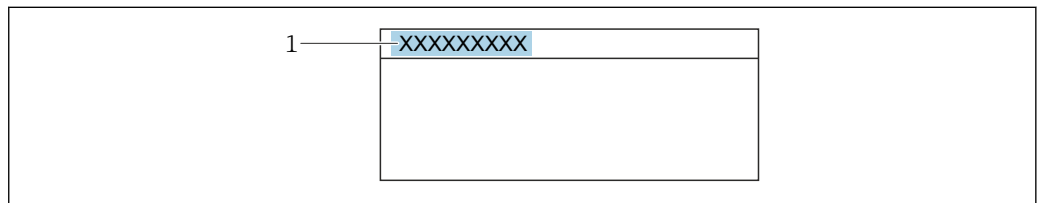**附加信息**


A0029422

1 显示屏上的标题栏位置

**选项说明**

- **设备位号**  
在**设备位号**参数中定义。
- **自定义名称**  
在**标题名称**参数 (→ 139)中定义。

---

**标题名称**


菜单路径	设置 → 高级设置 → 显示 → 标题名称
条件	主界面标题 (→  139) = 自定义名称
说明	输入显示标题名称。
用户输入	由数字、字母和特殊字符组成的字符串 (12)

**附加信息** 可显示字符数取决于所使用的字符。

---

## 分隔符 🔒

---

**菜单路径**   设置 → 高级设置 → 显示 → 分隔符

**说明** 选择显示数值的小数分隔符。



**选择**

- .
- ,

---

## 数值格式 🔒

---

**菜单路径**   设置 → 高级设置 → 显示 → 数值格式

**说明** 选择显示的数字格式。

**选择**

- 十进制
- ft-in-1/16"

**附加信息** **ft-in-1/16"** 选项仅对距离单位有效。

---

## 菜单中小数位数的 🔒

---


**菜单路径**   设置 → 高级设置 → 显示 → 菜单中小数位数

**说明** 选择操作菜单中数值的小数位数。

**选择**

- X
- X.X
- X.XX
- X.XXX
- X.XXXX



**附加信息**

- 仅在操作菜单中有效（例如空标、满标），但是测量值显示无效。测量值显示的小数点位数在**小数位数 1 ... 4** →  **138** 参数中定义。
- 设置不会影响测量精度或计算。

---


## 背光显示

---

**菜单路径**   设置 → 高级设置 → 显示 → 背光显示

**条件** 设备带 SD03 现场显示单元（带按键）。




---

说明	打开/关闭现场显示屏背光。
选择	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 取消</li><li>■ 开启</li></ul>
附加信息	<p><b>选项说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 取消 关闭背光。</li><li>■ 开启 打开背光。</li></ul> <p> 不考虑此参数设置，供电电压过低时，仪表自动关闭背光显示。</p>


---

## 显示对比度


---

菜单路径	  设置 → 高级设置 → 显示 → 显示对比度
说明	根据环境条件(如环境光线或观看角度)调节显示模块的对比度。
用户输入	20 ... 80 %
出厂设置	取决于显示:
附加信息	<p> 通过按键设置对比度。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 变暗: 同时按下<math>\odot</math>键和<math>\text{E}</math>键。</li><li>■ 变亮: 同时按下<math>\oplus</math>键和<math>\text{E}</math>键。</li></ul>


**“显示备份设置”子菜单**

 仅当设备连接显示单元时，显示此子菜单。

设备设置可以在特定时间点保存在显示模块中（备份文件）。如需要，保存的设置可以重新存储在设备中，例如将设备复位至某自定义状态。通过显示模块还可以将设置传输至相同型号的不同设备中。

菜单路径  设置 → 高级设置 → 显示备份设置


**工作时间**

菜单路径  设置 → 高级设置 → 显示备份设置 → 工作时间

说明 显示设备累积工作时间。

附加信息 最长时间  
9999 d (≈ 27 年)


**最后一次备份**

菜单路径  设置 → 高级设置 → 显示备份设置 → 最后一次备份

说明 显示最后一次数据备份到显示模块的时间。

**设置管理**



菜单路径  设置 → 高级设置 → 显示备份设置 → 设置管理

说明 选择管理存贮在显示模块中数据的操作。

- 选择
- 取消
  - 生成备份
  - 还原
  - 复制
  - 比较
  - 清除备份

附加信息 **选项说明**

- 取消  
不执行操作，用户退出功能参数。
- 生成备份  
将 HistoROM（设备自带）中保存的当前设备设置备份文件保存在设备的显示单元中。
- 还原  
将最新设备设置备份文件从显示单元复制到设备的 HistoROM 中。

- **复制**

通过变送器显示单元将变送器设置复制到另一台仪表中。下列参数与测量点相关，不在变送器设置中：

介质类型

- **比较**

比较显示单元中保存的仪表设置和 HistoROM 中的当前仪表设置。比较结果显示在**比较结果** 参数 (→ 143) 中。

- **清除备份**

删除仪表显示单元中的仪表设置备份。



在操作过程中不得通过现场显示单元编辑设置，并同时显示进程状态信息。



使用**还原** 选项将现有备份复位至仪表中时，部分仪表功能可能失效。在有些情形下，仪表复位也不能恢复至最初状态。

为了向不同设备传输设置应使用**复制** 选项。

---

## 备份状态

---

### 菜单路径

设置 → 高级设置 → 显示备份设置 → 备份状态

### 说明

显示当前正在进行的备份操作。

---

## 比较结果

---

### 菜单路径

设置 → 高级设置 → 显示备份设置 → 比较结果

### 说明

比较当前设备中的数据 and 显示模块中的备份。

### 附加信息

#### 显示选项说明

- **设置一致**

HistoROM 存储的当前设备设置文件与显示模块中的备份文件相同。

- **设置不一致**

HistoROM 存储的当前设备设置文件与显示模块中的备份文件不相同。

- **无可用的备份**

显示模块中的 HistoROM 中未存储设置备份文件。

- **备份文件损坏**

HistoROM 存储的当前设备设置文件损坏，或与显示模块中的备份不兼容。

- **检测未完成**

HistoROM 存储的当前设备设置文件未与显示模块中的备份文件比对。

- **数据不兼容**

数据集不兼容，不能比较。




设置**设置管理** (→ 142) = **比较**，启动比较。




通过 **设置管理** (→ 142) = **复制** 将变送器设置复制到不同的设备时，HistoROM 中的新设备设置仅与显示模块部分相同：不复制传感器特定属性（例如抑制曲线）。因此，比较结果将为**设置不一致**。

## “管理员”子菜单

菜单路径  设置 → 高级设置 → 管理员

设置访问密码 

## 菜单路径

 设置 → 高级设置 → 管理员 → 设置访问密码










## 说明

定义用于参数写访问的代码。

## 用户输入


0 ... 9999

## 附加信息

-  未更改出厂设置或输入 0 时，参数不受写保护，可以随意修改。用户以“维护”角色登录。
-  写保护适用于文档中带图标的所有功能参数。在现场显示单元中，参数前的图标识此参数受写保护。
-  定义访问密码后，只有在**输入访问密码**参数 (→  108)中输入访问密码后，才能修改写保护参数。
-  遗失访问密码请联系 Endress+Hauser 当地销售中心。
-  通过现场显示单元操作：仅当在**确认密码**参数 (→  146)中设置后，新访问密码方有效。

设备复位 

## 菜单路径

  设置 → 高级设置 → 管理员 → 设备复位

## 说明

Reset the device configuration - either entirely or in part - to a defined state.

## 选择

- 取消
- 恢复工厂设置
- 复位至出厂设置
- 仅复位基本参数设置
- 仅复位测量相关参数
- 重启设备

## 附加信息


## 选项说明


- **取消**  
不记录
- **恢复工厂设置**  
所有参数复位至订购的工厂设置。
- **复位至出厂设置**  
所有参数复位至出厂设置。订购用户自定义设置时，出厂设置可能与工厂设置不一样。  
仅当订购用户自定义设置时，显示此选项。



- **仅复位基本参数设置**  
所有用户自定义功能参数复位至工厂设置。但是，服务功能参数保持不变。
- **仅复位测量相关参数**  
每个测量相关的参数复位至工厂设置。但是，服务功能参数和通信类参数保持不变。
- **重启设备**  
重启将存储单元 (RAM) 中储存的每个参数复位值工厂设置 (例如测量值参数)。设备设置保持不变。


### “设置访问密码”向导


 仅当通过现场显示操作时，方提供**设置访问密码**向导。通过调试软件操作时，**设置访问密码**参数在**管理员**子菜单中。**确认密码**参数不适用通过调试软件操作。

菜单路径  设置 → 高级设置 → 管理员 → 设置访问密码

---


### 设置访问密码

菜单路径  设置 → 高级设置 → 管理员 → 设置访问密码 → 设置访问密码

说明 →  144

---

### 确认密码

菜单路径  设置 → 高级设置 → 管理员 → 设置访问密码 → 确认密码

说明 确认输入密码。

用户输入 0 ... 9999




## 16.4 “诊断” 菜单

菜单路径  诊断

---

### 当前诊断信息

---

菜单路径	 诊断 → 当前诊断信息
说明	显示当前诊断信息。
附加信息	<p>显示包括:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 事件响应图标</li><li>■ 诊断响应代码</li><li>■ 发生操作时间</li><li>■ 事件信息</li></ul> <p> 同时出现多条信息时，显示优先级最高的信息。</p> <p> 可能的原因和补救措施可以通过显示上的①图标查看。</p>

---

### 时间戳



---

菜单路径	 诊断 → 时间戳
------	----------------------------------------------------------------------------------------------

---

### 上一条诊断信息

---

菜单路径	 诊断 → 上一条诊断信息
说明	显示打开当前信息前的最后一条诊断信息。
附加信息	<p>显示包括:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 事件响应图标</li><li>■ 诊断响应代码</li><li>■ 发生操作时间</li><li>■ 事件文本</li></ul> <p> 显示条件仍适用。可能的原因和补救措施可以通过显示上的①图标查看。</p>

---

**时间戳**

---

菜单路径  诊断 → 时间戳

---

**重启后的工作时间**

---

菜单路径   诊断 → 重启后的工作时间

说明 显示自上次重启后设备的工作时间。

---

**工作时间**

---

菜单路径   诊断 → 工作时间

说明 显示设备累积工作时间。

附加信息 最长时间  
9999 d (≈ 27 年)


### 16.4.1 “诊断列表”子菜单

菜单路径  诊断 → 诊断列表

---

#### 诊断 1 ... 5

---

菜单路径	 诊断 → 诊断列表 → 诊断 1
说明	显示优先级最高的五条当前诊断信息。
附加信息	显示包括： <ul style="list-style-type: none"><li>■ 事件响应图标</li><li>■ 诊断响应代码</li><li>■ 发生操作时间</li><li>■ 事件信息</li></ul>


---

#### 时间戳 1 ... 5

---

菜单路径  诊断 → 诊断列表 → 时间戳 1 ... 5

## 16.4.2 “事件日志”子菜单

 仅当通过现场显示单元时才提供**事件日志**子菜单。使用 FieldCare 操作时，在 FieldCare 功能“事件列表 / HistoROM”中显示日志记录。

菜单路径  诊断 → 事件日志

### 选项

#### 菜单路径

 诊断 → 事件日志 → 选项


#### 选择

- 全部
- 故障(F)
- 功能检查(C)
- 非工作状态(S)
- 需要维护(M)
- 信息(I)



#### 附加信息



-  此参数仅用于通过现场显示操作。
- 按照 NAMUR NE 107 标准分类状态信号。

### “事件列表”子菜单

**事件列表**子菜单显示**选项**参数(→  150)中选择的已发生事件历史的类别。按照升序序列最多显示 100 个事件。

下列图标标识事件是否发生或结束：

- ：事件已发生
- ：事件已结束

 导致信息和补救指南信息可以通过按钮查看。

### 显示格式

- I类事件信息：事件信息、事件文本、“记录事件”图标和事件发生时间
- F、M、C、S类事件信息（状态信号）：诊断事件、事件文本、“记录事件”图标和事件发生时间

菜单路径  诊断 → 事件日志 → 事件列表

### 16.4.3 “设备信息”子菜单

菜单路径   诊断 → 设备信息

---

#### 设备位号

---

菜单路径   诊断 → 设备信息 → 设备位号

说明 输入测量点位号。

用户界面 由数字、字母和特殊字符组成的字符串

---

#### 序列号

---

菜单路径   诊断 → 设备信息 → 序列号

说明 Shows the serial number of the measuring device.

附加信息



#### 使用序列号

- 快速识别设备，例如联系 Endress+Hauser 时
- 通过 Device Viewer 查看设备特定信息: [www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)



铭牌上也标识有序列号。

---

#### 固件版本号

---

菜单路径   诊断 → 设备信息 → 固件版本号

说明 Shows the device firmware version installed.

用户界面 xx.yy.zz

附加信息



固件版本号仅在最后两位数字不同时 (“zz”)，对功能或操作无影响。

---

#### 设备名称

---

菜单路径   诊断 → 设备信息 → 设备名称

说明 Shows the name of the transmitter.

---

**订货号** 🔒


---

菜单路径	🔍📄 诊断 → 设备信息 → 订货号
说明	Shows the device order code.
用户界面	由数字、字母和特殊字符组成的字符串
附加信息	订货号来源于扩展订货号，包括产品选型表中的所有设备订购选项。相反，设备订购选项无法直接从订货号中获取。

---

**扩展订货号 1 ... 3** 🔒


---

菜单路径	🔍📄 诊断 → 设备信息 → 扩展订货号 1
说明	显示扩展订货号的三个部分。
用户界面	由数字、字母和特殊字符组成的字符串
附加信息	扩展订货号显示产品选型表的所有订购选项，是设备的唯一标识。

---

**Status PROFIBUS Master Config**


---

菜单路径	🔍📄 诊断 → 设备信息 → Stat Master Conf
说明	标识是否与当前主站进行循环数据交换。
用户界面	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 激活</li> <li>■ 未激活</li> </ul>

---

**PROFIBUS ident number**


---

菜单路径	🔍📄 诊断 → 设备信息 → Ident number
说明	标识设备识别码。
附加信息	<b>Ident number selector</b> 参数可用于定义使用的识别码。



### 16.4.4 “测量值”子菜单

菜单路径   诊断 → 测量值

---


#### 距离

---

菜单路径   诊断 → 测量值 → 距离



说明 显示参考点（法兰或螺纹连接的下端面）至物位间的距离测量值  $D_L$ 。

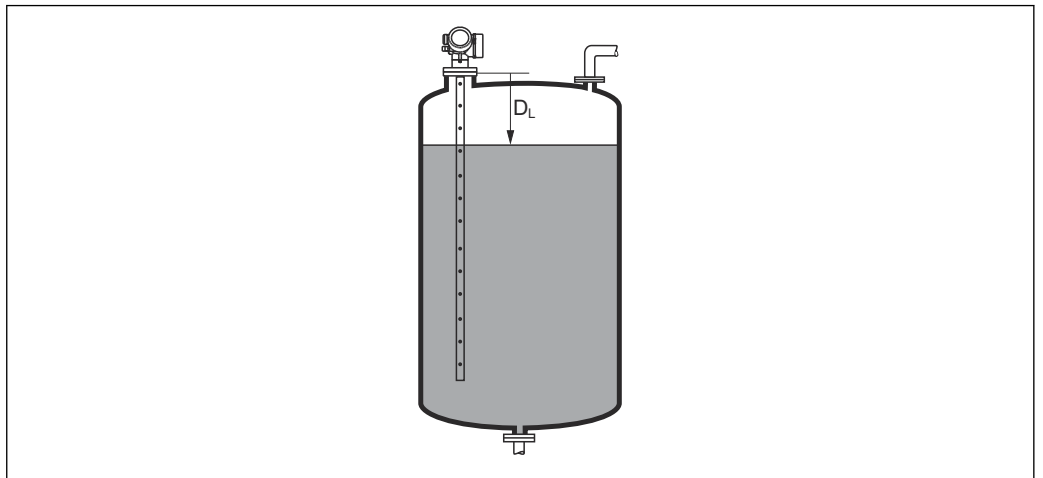附加信息



A0013198

 41 液位测量时的距离

 在**单位**参数(→  97)中定义单位。



---

#### 物位(或线性化值)

---

菜单路径   诊断 → 测量值 → 物位(或线性化值)

说明 显示线性化物位值。

附加信息  通过**线性化单位**参数确定单位。→  117

---

**端子电压 1**

---

菜单路径                      诊断 → 测量值 → 端子电压 1

---


**开关状态**


---



菜单路径                      诊断 → 测量值 → 开关状态


说明                         Shows the current switch output status。

### 16.4.5 “Analog input 1 ... 6” 子菜单

 设备的每个模拟量输入块均带 **Analog input** 子菜单。在操作菜单的此位置处仅提供相关块的最重要参数。块参数的完整列表请参考：诊断 → Analog inputs → Analog input 1 ... 6

菜单路径  诊断 → Analog inputs → Analog input 1 ... 6

Channel 	
菜单路径	 诊断 → Analog inputs → Analog input 1 ... 6 → Channel
说明	模拟量输入块的标准参数 <b>通道</b> 参考 PROFIBUS Profile 文件。
选择	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 物位(或线性化值)</li> <li>■ 距离</li> <li>■ 界面(或线性化值)*</li> <li>■ 界面距离*</li> <li>■ 上层介质厚度*</li> <li>■ 端子电压</li> <li>■ 电子模块温度</li> <li>■ 电容测量值*</li> <li>■ 回波强度</li> <li>■ 相对回波强度</li> <li>■ 界面回波强度*</li> <li>■ 相对界面回波强度*</li> <li>■ EOP 回波强度</li> <li>■ 信号噪声</li> <li>■ EOP 回波偏移</li> <li>■ 介电常数计算值*</li> <li>■ 传感器调试</li> <li>■ 模拟输出高级诊断 1</li> <li>■ 模拟输出高级诊断 2</li> </ul>
附加信息	分配测量值给 AI 块。


Out value	
菜单路径	 诊断 → Analog inputs → Analog input 1 ... 6 → Out value
说明	单元 <b>数值</b> (模拟量输入块中的标准参数 <b>输出</b> )参考 PROFIBUS Profile 文件。
用户输入	带符号浮点数
附加信息	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Mode block actual = Man</b> 时： 输入模拟量输入块的输出值。</li> <li>■ 其他： 显示模拟量输入块的输出值。</li> </ul>

\* 是否可见与选型或设置有关

---

**Out status**


---

菜单路径	 诊断 → Analog inputs → Analog input 1 ... 6 → Out status
说明	单元 <b>状态</b> (模拟量输入块中的标准参数 <b>输出</b> )参考 PROFIBUS Profile 文件。
用户界面	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Good</li><li>■ Uncertain</li><li>■ Bad</li></ul>
附加信息	在此参数中仅计算两个质量位。

---

**Out status HEX**


---

菜单路径	 诊断 → Analog inputs → Analog input 1 ... 6 → Out status HEX
说明	单元 <b>状态</b> (模拟量输入块中的标准参数 <b>输出</b> )参考 PROFIBUS Profile 文件。
用户输入	0 ... 255
附加信息	在此参数中完整状态字节以两位十六进制数字格式显示。

## 16.4.6 “数据日志”子菜单

菜单路径  诊断 → 数据日志

### 分配通道 1 ... 4

菜单路径  诊断 → 数据日志 → 分配通道 1 ... 4

#### 选择


- 关
- 物位(或线性化值)
- 距离
- 未滤波空间距离
- 界面(或线性化值)\*
- 界面距离\*
- 未滤波界面距离
- 上层介质厚度\*
- 端子电压
- 电子模块温度
- 电容测量值\*
- 回波强度
- 相对回波强度
- 界面回波强度\*
- 相对界面回波强度\*
- EOP 回波强度
- EOP 回波偏移
- 信号噪声
- 介电常数计算值\*
- 模拟输出高级诊断 1
- 模拟输出高级诊断 2

#### 附加信息

总共可以录入 1000 个测量值。因此:


- 使用 1 个日志通道时, 为 1000 个数据点
- 使用 2 个日志通道时, 为 500 个数据点
- 使用 3 个日志通道时, 为 333 个数据点
- 使用 4 个日志通道时, 为 250 个数据点

达到最大数据点时, 数据日志中最老的数据点会循环被覆盖, 始终保证日志中有 1000、500、333 或 250 个最新的测量值 (环状储存原理)。

 如果在此参数中选择新选项删除日志数据。

### 日志记录间隔

菜单路径  诊断 → 数据日志 → 日志记录间隔

 诊断 → 数据日志 → 日志记录间隔

#### 用户输入

1.0 ... 3 600.0 s


#### 附加信息

设置数据日志中的每个数据点的间隔, 最大可记录过程时间  $T_{\log}$  :

\* 是否可见与选型或设置有关

- 使用 1 个日志通道时:  $T_{\log} = 1000 t_{\log}$
- 使用 2 个日志通道时:  $T_{\log} = 500 t_{\log}$
- 使用 3 个日志通道时:  $T_{\log} = 333 t_{\log}$
- 使用 4 个日志通道时:  $T_{\log} = 250 t_{\log}$

达到时间后，数据日志中最老的数据点循环被覆盖，例如时间  $T_{\log}$  始终保留在存储单元中（环级储存原理）。

 如果更改此参数改变，删除日志数据。

实例

**使用 1 个日志通道时**



- $T_{\log} = 1000 \cdot 1 \text{ s} = 1000 \text{ s} \approx 16.5 \text{ min}$
- $T_{\log} = 1000 \cdot 10 \text{ s} = 10000 \text{ s} \approx 2.75 \text{ h}$
- $T_{\log} = 1000 \cdot 80 \text{ s} = 80000 \text{ s} \approx 22 \text{ h}$
- $T_{\log} = 1000 \cdot 3600 \text{ s} = 3600000 \text{ s} \approx 41 \text{ d}$

---

## 清除日志数据



菜单路径

-  诊断 → 数据日志 → 清除日志数据
-  诊断 → 数据日志 → 清除日志数据


选择

- 取消
- 清除数据

### “显示通道 1 ... 4”子菜单

**i** 显示通道 1 ... 4 子菜单仅适用于通过现场显示单元操作。使用 FieldCare 操作时，在 FieldCare 功能“事件列表 / HistoROM”中显示日志记录。

显示通道 1 ... 4 子菜单查看相关通道的日志记录历史。

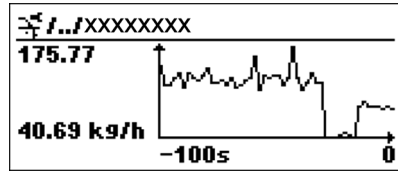

- x 轴：取决于选择的通道数，显示过程变量的 250...1000 个过程变量。
- y 轴：显示合适的测量值量程，始终适用正在测量的过程。

**i** 同时按下  $\oplus$  和  $\ominus$ ，返回操作菜单。

菜单路径             $\oplus \ominus$  诊断 → 数据日志 → 显示通道 1 ... 4

### 16.4.7 “仿真”子菜单

**仿真** 子菜单用于仿真特定测量值或其他条件。有助于检查设备的正确设置和连接控制单元。







#### 可仿真条件

仿真条件	相关参数
过程变量的特定值	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 分配测量变量 (→ 162)</li><li>▪ 过程变量值 (→ 162)</li></ul>
开关量输出的特定状态	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 开关状态输出仿真 (→ 162)</li><li>▪ 开关状态 (→ 163)</li></ul>
报警关闭	设备报警仿真 (→ 163)
特定诊断信息关闭	诊断事件仿真 (→ 163)



## 子菜单结构

菜单路径  专家 → 诊断 → 仿真


▶ 仿真	
分配测量变量	→  162
过程变量值	→  162
开关状态输出仿真	→  162
开关状态	→  163
设备报警仿真	→  163
诊断事件仿真	→  163

### 参数说明


菜单路径  专家 → 诊断 → 仿真

---

### 分配测量变量

菜单路径  专家 → 诊断 → 仿真 → 分配测量变量


- 选择
- 关
  - 物位
  - 界面\*
  - 物位(或线性化值)
  - 界面(或线性化值)
  - 厚度(或线性化的值)

- 附加信息
- 仿真变量值在**过程变量值**参数(→  162)中定义。
  - **分配测量变量 ≠ 关**时, 打开仿真。标识为功能检查 (C) 类诊断信息。

---

### 过程变量值

菜单路径  专家 → 诊断 → 仿真 → 过程变量值


条件 **分配测量变量 (→  162) ≠ 关**

用户输入 带符号浮点数

附加信息 后续测量值处理和信号输出均使用此仿真值。通过此方式可以验证测量设备设置是否正确。

---

### 开关状态输出仿真

菜单路径  专家 → 诊断 → 仿真 → 开关状态输出仿真

说明 切换开关量输出打开和关闭的仿真。

- 选择
- 关
  - 开

---

\* 是否可见与选型或设置有关

---

**开关状态**


菜单路径	专家 → 诊断 → 仿真 → 开关状态
条件	开关状态输出仿真 (→  162) = 开
说明	选择仿真状态输出的状态。
选择	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 打开</li> <li>▪ 已关闭</li> </ul>
附加信息	开关状态为此参数中设置的数值。用于帮助检查连接控制单元的正确操作。

---

**设备报警仿真**


菜单路径	专家 → 诊断 → 仿真 → 设备报警仿真
说明	切换设备报警开和关。
选择	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 关</li> <li>▪ 开</li> </ul>
附加信息	选择开 选项时，设备触发报警。帮助在出现报警情形下检查正确输出响应。 在诊断消息  C484 故障模式仿真 中标识当前仿真。

---

**诊断事件仿真**

菜单路径	专家 → 诊断 → 仿真 → 诊断事件仿真
说明	Select a diagnostic event for the simulation process that is activated.
附加信息	通过现场显示操作时，可以按照事件类别在选择列表中筛选（ <b>诊断事件分类</b> 参数）。

## 16.4.8 “设备检查”子菜单

菜单路径  诊断 → 设备检查

开始检查 	
菜单路径	 诊断 → 设备检查 → 开始检查
说明	启动设备检查。
选择	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 否</li> <li>■ 是</li> </ul>
附加信息	出现回路丢失时，不能执行设备检查。
检查结果	
菜单路径	 诊断 → 设备检查 → 检查结果
说明	显示设备检查结果。
附加信息	<p><b>显示选项说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>安装正确</b> 测量不受限。</li> <li>■ <b>精度降低</b> 可以测量。但是，受信号强度的影响，精度可能会降低。</li> <li>■ <b>可靠性降低</b> 可以进行测量。但是，存在回波丢失的风险。检查仪表的安装位置和介质的介电常数。</li> <li>■ <b>检测未完成</b> 未执行设备检查。</li> </ul>
上一次检查时间	
菜单路径	 诊断 → 设备检查 → 上一次检查时间
说明	显示最后指定的设备检查的运行时间。
用户界面	由数字、字母和特殊字符组成的字符串

---

**物位信号**

---

菜单路径	☰☰ 诊断 → 设备检查 → 物位信号
条件	已执行设备检查。
说明	显示界面信号的仪表检查结果。
用户界面	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 检测未完成</li><li>■ 不正常</li><li>■ 正常</li></ul>
附加信息	<b>物位信号 = 不正常时:</b> 检查仪表的安装位置和介质的介电常数。

---

**参考信号**

---

菜单路径	☰☰ 诊断 → 设备检查 → 参考信号
条件	已执行设备检查。
说明	显示发射信号显示检查的检查结果。
用户界面	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 检测未完成</li><li>■ 不正常</li><li>■ 正常</li></ul>
附加信息	<b>参考信号 = 不正常时:</b> 检查仪表的安装位置。非金属容器中使用金属盘或金属法兰。

### 16.4.9 “Heartbeat”子菜单

 **Heartbeat** 子菜单仅适用于通过 **FieldCare** 或 **DeviceCare** 操作。包含所有**心跳校验**和**心跳监测**应用软件包的设置向导。

详细信息  
SD01872F

菜单路径  诊断 → Heartbeat

## 索引

## 图标

- 《安全指南》 (XA) ..... 7
- 《功能安全手册》 (FY) ..... 7

## A

- 安全设置 (子菜单) ..... 123
- 安全指南
  - 基本 ..... 9
- Analog input 1 ... 6 (子菜单) ..... 105, 155

## B

- 包络线显示 ..... 51
- 保温层 ..... 26
- 备份状态 (参数) ..... 143
- 备件 ..... 75
  - 铭牌 ..... 75
- 背光显示 (参数) ..... 140
- 比较结果 (参数) ..... 143
- 变送器
  - 旋转显示单元 ..... 29
- 变送器外壳
  - 旋转 ..... 28
- 标题名称 (参数) ..... 139
- 表格模式 (参数) ..... 120
- 补救措施
  - 查看 ..... 65
  - 关闭 ..... 65

## C

- 菜单
  - 设置 ..... 97
  - 诊断 ..... 147
- 菜单中小数位 (参数) ..... 140
- 参考信号 (参数) ..... 165
- 参数访问权限
  - 读允许 ..... 41
  - 写允许 ..... 41
- 操作安全 ..... 10
- 操作单元 ..... 45
  - 诊断信息 ..... 64
- 测量设备的用途
  - 临界工况 ..... 9
  - 使用错误 ..... 9
- 测量设备用途
  - 参见 指定用途
- 测量值 (子菜单) ..... 153
- 测量值图标 ..... 47
- 产品安全 ..... 10
- 处置 ..... 76
- Channel (参数) ..... 105, 155

## D

- 代码错误 (参数) ..... 127
- 单位 (参数) ..... 97, 111
- 当前探头长度 (参数) ..... 128, 130
- 当前抑制距离 (参数) ..... 102
- 当前诊断信息 (参数) ..... 147

## 电子腔外壳

- 设计 ..... 12
- 调整探头长度 (参数) ..... 128, 130
- 订货号 (参数) ..... 152
- 读允许 ..... 41
- 端子电压 1 (参数) ..... 154
- DIP 开关
  - 参见 写保护开关

## F

- 反转输出信号 (参数) ..... 135
- 返厂 ..... 76
- 仿真 (子菜单) ..... 161, 162
- 访问密码 ..... 41
  - 错误输入 ..... 41
- 访问状态工具 (参数) ..... 107
- 非金属罐 ..... 23
- 分隔符 (参数) ..... 140
- 分配测量变量 (参数) ..... 162
- 分配通道 1 ... 4 (参数) ..... 157
- 分配限定值 (参数) ..... 132
- 分配诊断响应 (参数) ..... 132
- 分配状态 (参数) ..... 131
- 服务接口 (CDI) ..... 39
- 附件
  - 服务专用 ..... 82
  - 设备 ..... 77
  - 通信专用 ..... 82
  - 系统产品 ..... 82
- 复位写保护 (参数) ..... 127
- Fail safe value (参数) ..... 106
- Fail-safe type (参数) ..... 106
- FHX50 ..... 39

## G

- 杆式探头
  - 横向负载能力 ..... 20
  - 设计 ..... 11
- 干扰抑制 (向导) ..... 104
- 高级设置 (子菜单) ..... 107
- 更换设备 ..... 75
- 工具 ..... 27
- 工作场所安全 ..... 9
- 工作时间 (参数) ..... 142, 148
- 固件版本号 (参数) ..... 151
- 故障模式 (参数) ..... 134
- 故障排除 ..... 61
- 关闭延时 (参数) ..... 134
- 关闭值 (参数) ..... 134
- 关闭 WHG (向导) ..... 127
- 管理设备设置 ..... 59
- 管理员 (子菜单) ..... 144
- 罐类型 (参数) ..... 97
- 过程变化 (参数) ..... 110
- 过程变量值 (参数) ..... 162
- 过程特性 (参数) ..... 111

过电压保护  
概述 ..... 34

**H**  
恒定值 (参数) ..... 123  
Heartbeat (子菜单) ..... 166

**J**  
检查结果 (参数) ..... 164  
键盘锁  
关闭 ..... 44  
启用 ..... 44  
介质 ..... 9  
介质分组 (参数) ..... 98  
介质类型 (参数) ..... 109  
介质属性 (参数) ..... 109  
距离 (参数) ..... 100, 104, 153  
距离调整 (参数) ..... 101, 104

**K**  
开关输出 (子菜单) ..... 131  
开关输出功能 (参数) ..... 131  
开关状态 (参数) ..... 135, 154, 163  
开关状态输出仿真 (参数) ..... 162  
开启延迟 (参数) ..... 134  
开启值 (参数) ..... 132  
开始检查 (参数) ..... 164  
空标 (参数) ..... 99  
扩展订货号 1 (参数) ..... 152

**L**  
Language (参数) ..... 136

**M**  
满标 (参数) ..... 99  
盲区距离 (参数) ..... 112, 124  
密码写保护 ..... 41

**O**  
Out status (参数) ..... 156  
Out status HEX (参数) ..... 156  
Out value (参数) ..... 155

**P**  
旁通管/导波管管径 (参数) ..... 98  
偏置量 (参数) ..... 112  
PROFIBUS ident number (参数) ..... 152  
PV filter time (参数) ..... 105

**Q**  
启用线性化表格 (参数) ..... 122  
清除日志数据 (参数) ..... 158  
清洁 ..... 73  
确认密码 (参数) ..... 146  
确认 WHG (向导) ..... 126

**R**  
人员要求 ..... 9  
日志记录间隔 (参数) ..... 157

**S**  
筛选事件日志 ..... 70  
上一次检查时间 (参数) ..... 164  
上一条诊断信息 (参数) ..... 147  
设备报警仿真 (参数) ..... 163  
设备地址 (参数) ..... 97  
设备复位 (参数) ..... 144  
设备更换 ..... 75  
设备检查 (子菜单) ..... 164  
设备名称 (参数) ..... 151  
设备位号 (参数) ..... 97, 151  
设备信息 (子菜单) ..... 151  
设置  
管理设备设置 ..... 59  
显示语言 ..... 54  
设置 (菜单) ..... 97  
设置访问密码 ..... 41  
设置访问密码 (参数) ..... 144, 146  
设置访问密码 (向导) ..... 146  
设置管理 (参数) ..... 142  
设置显示语言 ..... 54  
生成抑制 (参数) ..... 103, 104  
失波输出模式 (参数) ..... 123  
时间戳 (参数) ..... 147, 148  
时间戳 1 ... 5 (参数) ..... 149  
事件等级  
解释 ..... 63  
信息图标 ..... 63  
事件历史 ..... 69  
事件列表 ..... 69  
事件列表 (子菜单) ..... 150  
事件日志 (子菜单) ..... 150  
事件文本 ..... 64  
输入访问密码 (参数) ..... 108  
输入符 ..... 49  
数据日志 (子菜单) ..... 157  
数值格式 (参数) ..... 140  
锁定状态 ..... 46  
锁定状态 (参数) ..... 107  
Status PROFIBUS Master Config (参数) ..... 152

**T**  
探头接地 (参数) ..... 128  
探头设置 (子菜单) ..... 128  
探头长度修正 (向导) ..... 130  
通过写保护开关设置写保护 ..... 42

**W**  
外部清洁 ..... 73  
外壳  
设计 ..... 12  
旋转 ..... 28  
维护 ..... 73  
维修理念 ..... 75  
文本菜单 ..... 50  
文档  
用途 ..... 5  
文档用途 ..... 5  
物位 (参数) ..... 100, 121



- 物位 (子菜单) ..... 109
- 物位 (或线性化值) (参数) ..... 119, 153
- 物位信号 (参数) ..... 165
- X**
- 系统产品 ..... 82
- 显示 (子菜单) ..... 136
- 显示备份设置 (子菜单) ..... 142
- 显示单元 ..... 45
- 显示对比度 (参数) ..... 141
- 显示格式 (参数) ..... 136
- 显示间隔时间 (参数) ..... 138
- 显示屏访问状态 (参数) ..... 107
- 显示通道 1 ... 4 (子菜单) ..... 159
- 显示图标 ..... 46
- 显示与操作单元 FHX50 ..... 39
- 显示值 1 (参数) ..... 138
- 显示阻尼时间 (参数) ..... 139
- 现场显示单元 ..... 38
  - 参见 报警状态
  - 参见 诊断信息
- 线性表参数对 (参数) ..... 121
- 线性化 (子菜单) ..... 114, 115, 116
- 线性化单位 (参数) ..... 117
- 线性化类型 (参数) ..... 116
- 向导
  - 干扰抑制 ..... 104
  - 关闭 WHG ..... 127
  - 确认 WHG ..... 126
  - 设置访问密码 ..... 146
  - 探头长度修正 ..... 130
- 小数位数 1 (参数) ..... 138
- 斜率 (参数) ..... 123
- 写保护开关 ..... 42
- 写允许 ..... 41
- 信号强度 (参数) ..... 101
- 信息图标
  - 修正 ..... 49
  - 在文本编辑器和数字编辑器中 ..... 49
- 序列号 (参数) ..... 151
- 旋转显示单元 ..... 29
- 选项 (参数) ..... 150
- Y**
- 液位测量设置 ..... 55
- 液位测量时的安装位置 ..... 16
- 抑制距离 (参数) ..... 102, 104
- 应用 ..... 9
- 应用范围
  - 其他风险 ..... 9
- 硬件写保护 ..... 42
- 远程操作 ..... 39
- Z**
- 在罐壁外安装 ..... 24
- 诊断
  - 信息图标 ..... 63
- 诊断 (菜单) ..... 147
- 诊断 1 (参数) ..... 149
- 诊断列表 ..... 67
- 诊断列表 (子菜单) ..... 149
- 诊断事件 ..... 63, 64
  - 在调试软件中 ..... 66
- 诊断事件仿真 (参数) ..... 163
- 诊断信息 ..... 63
- 直径 (参数) ..... 119
- 指定用途 ..... 9
- 重启后的工作时间 (参数) ..... 148
- 主界面标题 (参数) ..... 139
- 注册商标 ..... 8
- 状态信号 ..... 46, 63
- 锥体高度 (参数) ..... 119
- 自定义名称 (参数) ..... 118
- 自定义值 (参数) ..... 122
- 子菜单
  - 安全设置 ..... 123
  - 测量值 ..... 153
  - 仿真 ..... 161, 162
  - 高级设置 ..... 107
  - 管理员 ..... 144
  - 开关输出 ..... 131
  - 设备检查 ..... 164
  - 设备信息 ..... 151
  - 事件列表 ..... 69, 150
  - 事件日志 ..... 150
  - 数据日志 ..... 157
  - 探头设置 ..... 128
  - 物位 ..... 109
  - 显示 ..... 136
  - 显示备份设置 ..... 142
  - 显示通道 1 ... 4 ..... 159
  - 线性化 ..... 114, 115, 116
  - 诊断列表 ..... 149
  - Analog input 1 ... 6 ..... 105, 155
  - Heartbeat ..... 166
  - 最大值 (参数) ..... 119
  - 最后一次备份 (参数) ..... 142



[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---